

<修繕>

有馬浄水場親時計及び放送設備 修繕仕様書

1	修繕名称	有馬浄水場親時計及び放送設備修繕
2	施行場所	海老名市中河内1767番地 (有馬浄水場)
3	修繕物件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プログラムタイマ付き親時計(ラックマウント型) …1式</li> <li>・業務用放送設備(ラックマウント型) …1式</li> <li>・システムラック …1式</li> </ul>
4	修繕内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記修繕対象機器の撤去、新規対象機器の設置</li> <li>・新規対象機器については、既設機器と同等品以上とする</li> <li>・既設の機器については、別紙参考図参照</li> </ul>
5	履行期間	契約の日から令和 2年 3月 10日(火)まで
6	特記事項	
7	契約方法	総価による物件修繕請負契約
8	支払方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 部分払い:しない</li> <li>② 修繕完了後、一括払い</li> </ul>
9	施行監理	現場及び技術的事項を監理する責任者をおくこと。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	上下水道局技術部浄水課 有馬浄水場(海老名市中河内1767番地) 担当者 関野 稔 電話:046-238-1915 FAX:046-238-1927

<指示又は希望事項>

グリーン購入	仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。(上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)
--------	---

## 有馬浄水場親時計及び放送設備修繕 特記仕様書

### 1 修繕概要

本修繕は、有馬浄水場管理本館3階にあるプログラムタイマ付き親時計及び業務用放送設備に不具合があるため、これを修繕するものである。

### 2 施工場所

海老名市中河内 1767 番地 (有馬浄水場)

### 3 既設機器仕様

- (1) プログラムタイマ付き親時計 (ラックマウント型) … 1 台  
 型番 : KM-40R-1P
- (2) 業務用放送設備 (ラックマウント型) … 1 式

品 名	備 考	数 量
システムラック	型番 : ALM-20	1 台
業務用操作パネル	型番 : APM-301	1 台
モニタパネル	型番 : APA-200	1 台
デジタルタイマ	型番 : ATM-3000	1 台
時報チャイム	型番 : ACH-400WA	1 台
スイッチパネル	型番 : APS-110	1 台
CD-BGM	型番 : BGM-8100	1 台
電力増幅器	型番 : ADP-2401	2 台
端子盤	型番 : ATB-300	1 台
ラジオチューナー (操作パネルにマウント)	型番 : ARU-2200AF	1 台
ブランク盤	型番 : A-NP-044-1	5 面

### 4 新設機器仕様

- (1) プログラムタイマ付き親時計 (ラックマウント型) … 1 台
- (2) 業務用放送設備 (ラックマウント型) … 1 式

品 名	備 考	数 量
システムラック	EIA規格 参考寸法 : W570×D450×H2,000	1 台

業務用操作パネル	10局。一斉放送。新規親子時計と連動すること。	1台
モニタパネル	アンプ出力確認用	1台
時報チャイム	操作パネル内蔵	1台
スイッチパネル	10局	1台
パワーアンプ	240W	2台
端子盤		1台
ラジオチューナー	操作パネル内蔵	1台
ブランク盤	E I A規格	1式

## 5 修繕内容

### (ア) 既設機器の撤去

- ・ プログラムタイマ付き親時計（ラックマウント型） … 1式
- ・ 業務用放送設備（ラックマウント型） … 1式

### (イ) 新規機器取付

- ・ プログラムタイマ付き親時計（ラックマウント型） … 1式
- ※ 親時計は、業務用放送設備にマウントすること
- ・ 業務用放送設備（ラックマウント型） … 1式

### (ウ) 各機器接続

※ ケーブル類は既設流用とする。

### (エ) 試験調整

### (オ) その他必要と思われる作業

## 6 提出書類


- (1) 作業日程表（任意様式）及び作業員名簿（任意様式）を1部提出すること。
- (2) 修繕報告書（任意様式）を2部提出し、修繕写真、試験成績表、対象機器の仕様書、取扱説明書及び保証書を添付すること。

## 7 その他

- (1) 詳細仕様等は、打ち合わせ及び承諾図により決定する。また、本仕様書のうち、機器等の寸法・形状などは、参考として示したものであるもので、十分検討するとともに、承諾図にて監督員の承諾を得ること。
- (2) 工程について当局監督員と十分に協議すること。
- (3) 撤去品は、請負業者の責任において適正に処分すること。

参考図 1 / 1 枚

工事名	有馬浄水場親時計及び放送設備修繕			
工事場所	海老名市中河内 1767番地			
図面名称	親時計・放送設備 断面図			
図面番号				
施工業者				
令和 元年( 2019 年)		10月		
課長	場長	設計	監督	
横須賀市上下水道局 技術部 浄水課				
計画課				私道

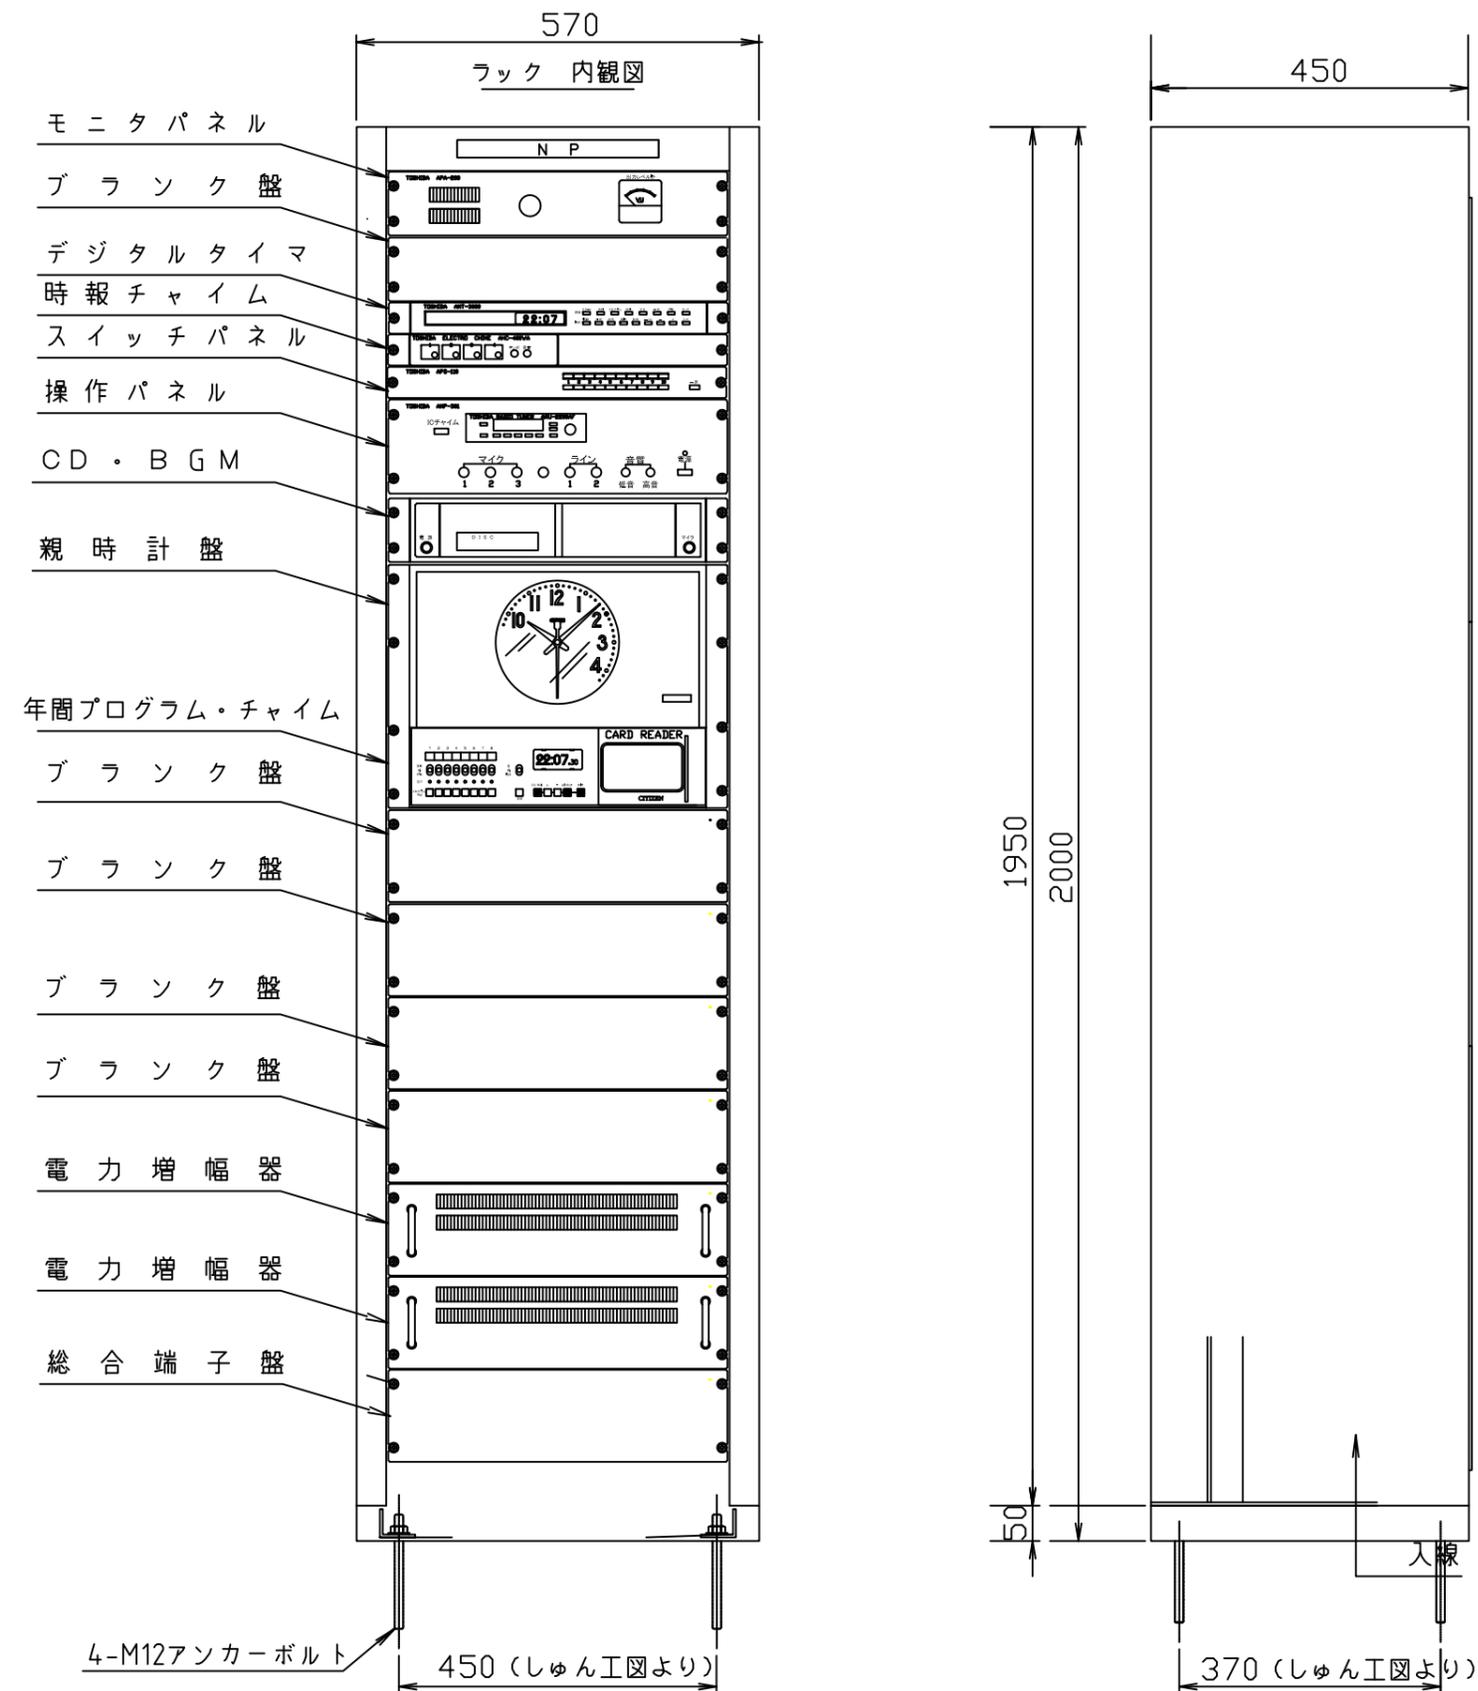

修繕概要

- ・プログラムタイマ付き親時計(ラックマウント型) …1式
- ・業務用放送設備(ラックマウント型) …1式
- ・システムラック …1式