

現 場 説 明 書

1 業務名 下町浄化センター2, 3系水処理棟電気設備基本設計業務委託
2 監督員 上下水道局技術部下水道施設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この業務の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、業務委託契約書又は業務委託請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は施行場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 前払金について

前払金 する しない
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

3. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

4. 継続事業に係る業務の各会計年度別支払限度額について

- (1) 継続事業に係る業務の各会計年度における委託代金額の支払限度額及び前払金の割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (委託代金額に対する割合)	前払金
初 年 度 (年度)	— %	支払限度額 ・ 委託代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	— %	支払限度額 ・ 委託代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	— %	支払限度額 ・ 委託代金額 の %

- (2) 各会計年度における委託代金額の支払限度額は、受託者決定後業務委託契約書を作成するまでに受託者に通知する。

5. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者の責任において定めること。
ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 委託代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
 提出不要

イ 工程表 要提出(契約締結後7日以内)
 提出不要

ウ 着手届 着手後5日以内に提出すること。

エ 現場代理人及び
主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。

オ 下請負者届 下請負を発注の都度、提出すること。

カ 直営工事届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	<input type="checkbox"/>
イ 貸 与 品	あり	<input type="checkbox"/>

(5) 条件変更等の関係

業務の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により業務内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により業務内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、履行期間の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分 あり

6. テクリスの登録について

受託者は、受注時、変更時及び完了時において委託代金額が100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

ただし、建築関係業務においては、対象外となる場合があるので監督員と協議すること。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受託者に届いた際には、直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。
- (3) 施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時と完了までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

7. 下請負者について

下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

8. 一括下請けの禁止について

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

9. 技術的事項について（別紙）

下町浄化センター

2, 3 系水処理棟電気設備基本設計業務委託

特記仕様書

1. 概要

本委託業務（以下、「業務」という。）は、「下水道用設計標準歩掛表－第3巻 設計委託－」（平成30年度）（発行元：公益社団法人日本下水道協会）の処理場実施設計業務「業務委託標準仕様書」及び本特記仕様書に基づき、下町浄化センター2, 3系水処理棟の電気設備（受変電設備、運転操作設備等）を更新するための改築実施設計（基本設計）を行うことを目的とする。

また、上記設備に関わる機械設備、建築付帯等の更新設計も同時に行うものである。

2. 施設概要

2-1 基本事項

(1) 名 称	下町浄化センター				
(2) 位 置	横須賀市三春町2丁目1番地及び平成町3丁目2番地				
(3) 敷 地 面 積	約92,700m ²				
(4) 計 画 地 盤 高	TP+2.300m				
(5) 周囲の土地利用	準工業地域				
(6) 下水排除方式	分流式一部合流式				
(7) 処 理 方 式	汚水処理…旧系列(第I, II, III系)：標準活性汚泥法 新系列：標準活性汚泥法+砂ろ過 嫌気無酸素好気法+急速ろ過法(将来)				
(8) 放 流 先	名 称 東京湾(13) 水質環境基準値 海域B、(ロ) ① pH 7.8~8.3 ② COD 3mg/L以下 ③ DO 2mg/L以上 ④ N-ヘキサン抽出物質 検出されないこと ⑤ 利用目的 水産2級 工業用水及び環境保全 計 画 水 位 H.W.L.+0.970m				

2-2 施設諸元

2-2-1 計画下水量

期別 名称	全体計画(m ³ /日)			事業計画(m ³ /日)		
	汚水量	上町処理区より	処理水量	汚水量	上町処理区より	処理水量
計画1日平均汚水量	87,500	10,100	97,600	89,700	0	89,700
計画1日最大汚水量	105,200	12,200	117,400	107,000	0	107,000
計画時間最大汚水量	149,000	20,900	169,900	152,800	0	152,800
計画雨天時最大汚水量	531,125	51,900	583,025	533,753	0	533,753
計画雨天時放流量	1,070,000	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000

2-2-2 流入系統別計画下水量

期 別		全 体 計 画			事 業 計 画		
流 入 系 統		分 流 系	合 流 系	計	分 流 系	合 流 系	計
計画人口(人)		123,800	86,200	210,000	128,600	87,000	215,600
計 画 下 水 量 (m ³ /日)	日 平 均	51,100	36,400	87,500	52,700	37,000	89,700
	日 最 大	61,600	43,600	105,200	62,800	44,200	107,000
	時 間 最 大	87,200	61,800	149,000	89,700	63,100	152,800
	雨 天 時 最 大	87,200	443,925	531,125	89,700	444,053	533,753
	雨 天 時 放 流	—	1,070,000	1,070,000	—	1,070,000	1,070,000

2-2-3 流入予想水質ならびに除去率

項目	流入水質 (mg/L)	1次処理 除去率 (%)	2次処理 除去率 (%)	2次処理 水質 (mg/L)	砂ろ過 除去率 (%)	総合 除去率 (%)	放流水質 (mg/L)
B O D	180	40	86.1	15.0	40.0	95.0	9.0
S S	140	50	80.7	13.5	55.6	95.7	6.0

2-2-4 汚泥系からの返流水を加味した水質及び除去率

項目	流入水質 (mg/L)	1次処理 除去率 (%)	2次処理 除去率 (%)	2次処理 水質 (mg/L)	砂ろ過 除去率 (%)	総合 除去率 (%)	放流水質 (mg/L)
B O D	215	40	88.4	15.0	40.0	95.8	9.0
S S	170	50	84.1	13.5	55.6	96.5	6.0

3. 業務委託内容

3-1 設計諸元

- (1) 施設名称 下町浄化センター（2, 3系水処理棟）
(2) 位置 横須賀市三春町2丁目1番地
(3) 下水処理方式 合流式
(4) 処理方式 標準活性汚泥法
(5) 設計対象施設と設計範囲及び補正は、別表-1による。

3-2 設計内容

(1) 基本条件の整理

既設の電気設備の構成、施設の運用、及び関係法令等を確認し、改築更新に必要な基本条件を整理する。（システム構成図、単線結線図、計装フローシート等で既設及び更新後の整理を行うこと）

(2) 送風機の機種選定

送風機の機種選定に当たっては、既設の仕様変更を含めた長寿命化も選択肢に入れ比較検討を行う。

(3) 容量計算

負荷リストの作成及び電気設備の容量計算を行う。

(4) 配置計画

電気設備の更新に伴い、経済性、施工性、維持管理性等を踏まえた機器配置、配管配線ルートの検討を行う。（配置計画に伴い機械設備等の検討が必要な場合は、仮設計画等を含め検討すること。）

また、横須賀市下水道総合地震対策計画（平成30年度）を考慮し検討すること。

(5) 補強

配置計画に伴い荷重条件を整理し、補強の検討を行う。

(6) 仮設計画

現在稼働中である2, 3系水処理施設の送風機設備・電気設備の改築であるため、処理場業務に与える影響が最小限になるよう、効率的、経済的な仮設計画（更新ステップ等）の検討を行う。

(7) その他設備等

配置計画に伴い、プラント機械設備、建築付帯設備等の基本設計を行う。

(8) 事業計画

各種検討結果を踏まえ、概略工程表の作成と概算工事費の算出を行う。

3-3 設計協議、現地調査

設計協議及び現地調査は、下表に示す回数以上を実施すること。

項目		回数
設計協議	第一回協議	1
	中間協議	3
	最終協議	1
現地調査		1

4. 配置する技術者

管理技術者及び照査技術者は、上下水道部門のうち下水道の技術士の資格を有するものとする。

なお、管理技術者は、主要な協議及び現地調査に出席しなければならない。

5. 積算基準について

諸経費率等は、「下水道用設計標準歩掛表－第3巻設計委託－」(平成30年度)、「下水道用設計積算要領－設計委託編－」(2016年版)（発行元：公益社団法人日本下水道協会）、「設計業務等標準積算基準書」(平成30年7月1日発行)及び「積算参考資料（計画・調査編）」(平成30年7月1日発行)（発行元：神奈川県県土整備局）による。

なお、本委託の使用単価は平成30年7月1日である。

別表-1 終末処理場改築実施設計(基本設計)

『下町浄化センター』

1 設計対象施設と設計範囲

設計 対象 施設名	建築設計				機械設計					電気設計				
	設計 対象 水量 (m³/日)	改 築 レ ベ ル	構 成 部 分	設 計 範 囲	設 計 対 象 水量 (m³/日)	改 築 レ ベ ル	構 成 部 分	設 計 範 囲	小 分 類	設 計 範 囲	設 計 対 象 水量 (m³/秒)	改 築 レ ベ ル	構 成 部 分	設 計 範 囲
最初沈殿池	52,800	2-1	躯体		52,800	2	汚泥ポンプ設備		汚泥ポンプ設備		52,800	2	負荷設備	◎
			建築機械				ゲート設備		ゲート設備				計装設備	◎
			建築電気				汚泥かき寄せ機	○	汚泥かき寄せ機	○			監視制御設備	◎
			仕上げ等				スカム除去設備	○	スカム除去設備	○				
反応タンク (標準活性汚泥法)	52,800	2-1	躯体		52,800	2	ゲート設備		ゲート設備		52,800	2	負荷設備	◎
			建築機械				散気設備	○	散気設備	○			計装設備	◎
			建築電気										監視制御設備	◎
			仕上げ等											
最終沈殿池	52,800	2-1	躯体		52,800	2	返送汚泥ポンプ設備		返送汚泥ポンプ設備		52,800	3	負荷設備	
			建築機械				余剩汚泥ポンプ設備		余剩汚泥ポンプ設備				計装設備	
			建築電気				ゲート設備		ゲート設備				監視制御設備	
			仕上げ等				汚泥かき寄せ機		汚泥かき寄せ機					
							スカム除去設備		スカム除去設備					
塩素消毒施設	52,800	2-1	躯体		52,800	2	ゲート設備		ゲート設備		52,800	3	負荷設備	
			建築機械				薬品貯留設備		薬品貯留設備				計装設備	
			建築電気				薬品注入設備		薬品注入設備				監視制御設備	
			仕上げ等											
管理棟	52,800	2-1	躯体	◎	52,800	2	プラント用水設備		プラント用水設備		52,800	2	特高受変電設備 ・受変電設備	◎
			建築機械	◎									制御電源及び 計装用電源設備	◎
			建築電気	◎									監視制御設備	◎
			仕上げ等											
送風機室	52,800	2-1	躯体		52,800	2	空気ろ過設備	◎	空気ろ過設備	◎	52,800	2	負荷設備	◎
			建築機械				送風機	◎	送風機	◎			計装設備	◎
			建築電気				潤滑油設備	◎	潤滑油設備	◎			監視制御設備	◎
			仕上げ等											

◎: 基本設計対象施設

○: 脱臭施設のみ基本設計対象施設

改築レベルの区分

改築レベル	レベル区分の説明		
	土木・建築		機械・電気
レベル1	該当なし		処理方式、処理フロー及び維持管理方式の変更などに伴い一連の主要設備を新たな仕様(機種、台数、能力、システムなど)へ変更し、改築を行う場合
レベル2	構造物、部屋などの用途変更及び耐震性能向上のための補強などによる荷重、躯体部の変更並びに法令基準等の改正対応に伴う改築を行う場合		劣化した主要設備を最新の技術動向に対応して改築と、それに伴う関連設備(補機、電気設備等)の改築を行う場合
レベル3	劣化した付帯設備の単純な改築を行う場合		劣化した設備の、仕様変更や仮設を伴わない単純な改築を行う場合

2 補正

設計対象施設名	補正項目	有・無
全施設	設計対象水量に係る補正	有
最初沈殿池・ 反応タンク(標準活性汚泥法)	脱臭に係る補正	有

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な管理)

第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第32条及び第33条（罰則）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(秘密の保持)

第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(収集の制限)

第5条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただ

し、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確實に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止等)

第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

(1) 再委託の相手方

(2) 再委託を行う業務の内容

(3) 再委託で取り扱う個人情報

(4) 再委託の期間

(5) 再委託が必要な理由

(6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

(7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

(立入調査等)

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。

2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

				課長	係長	担当者	設計者

(上段：前回 下段：今回)

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

<支出科目>

款	
項	
目	
節	
細節	
(工事・業務)名	下町浄化センター2, 3系水処理棟電気設備基本設計業務委託
(工事・業務)箇所	横須賀市三春町2丁目1番地
工 期	180日間
設 計 金 額	(円) (補助費 円 、 単独費 円)
	(円)
	円 (補助費 ----- 円 、 単独費 円)
(円)	
設 計 概 要	最初沈殿池 1式 反応タンク 1式 管理棟 1式 送風機室 1式 設計協議 1式 現地調査 1式
(起工・変更)理由	平成30年度当初下水道事業計画に基づくものである。

本工事費内訳書

(上段:前回 下段:今回)

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
本委託費					
設計業務					
直接人件費					
最初沈殿池		式			第1号内訳書
	1				
反応タンク		〃			第2号内訳書
	1				
管理棟		〃			第3号内訳書
	1				
送風機室		〃			第4号内訳書
	1				
設計協議		〃			第5号内訳書
	1				
現地調査		〃			第6号内訳書
	1				
計					
直接経費					
旅費交通費		式			第7号内訳書
	1				
電子成果品作成費		〃			
	1				
計					
その他原価		式			
	1				

本 工 事 費 內 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目 工種 種別 細別	数量	単位	単価	金額	摘要
一般管理費等	1	式			
設計業務価格					
消費税等相当額	1	式			
本委託費計					

第 1 号 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

第 2 号 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

名称	数 量	单 位	单 価	金 额	摘 要
反応タンク					
機械設計 (基本設計)	1	式			第 3 号 単価表
電気設計 (基本設計)	1	〃			第 4 号 単価表
計					

第 3 号 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
管理棟					
建築設計（基本設計）		式			第5号単価表
	1				
電気設計（基本設計）		単			第6号単価表
	1				
計					

第 4 号 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
送風機室					
機械設計（基本設計）		式			第 7 号 単価表
電気設計（基本設計）	1	〃			第 8 号 単価表
計					

第 5 号 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

第 6 号 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単 価	金 額	摘要
現地調査					
現地調査		1 式			第 10 号 単価表
計					

第 7 号 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

第 1 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
機械設計（基本設計）					
技師長	0.019	人			
主任技師	0.077	人			
技師 (A)	0.092	人			
技師 (B)	0.222	人			
技師 (C)	0.174	人			
技術員	0.131	人			
計					

第 2 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
電気設計（基本設計）					
技師長		人			
	0.019				
主任技師		〃			
	0.051				
技師 (A)		〃			
	0.058				
技師 (B)		〃			
	0.131				
技師 (C)		〃			
	0.123				
技術員		〃			
	0.084				
計					

第 3 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
機械設計（基本設計）					
技師長					
	0.054	人			
主任技師					
	0.143	人			
技師 (A)					
	0.152	人			
技師 (B)					
	0.374	人			
技師 (C)					
	0.314	人			
技術員					
	0.134	人			
計					

第 4 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
電気設計（基本設計）					
技師長	0.036	人			
主任技師	0.148	人			
技師 (A)	0.074	人			
技師 (B)	0.180	人			
技師 (C)	0.145	人			
技術員	0.127	人			
計					

第 5 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
建築設計（基本設計）					
技師長					
	0.441	人			
主任技師					
	1.881	〃			
技師 (A)					
	4.121	〃			
技師 (B)					
	6.390	〃			
技師 (C)					
	4.383	〃			
技術員					
	2.308	〃			
計					

第 6 号 単 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
電気設計（基本設計）					
技師長					
	0.424		人		
主任技師					
	1.703		〃		
技師 (A)					
	4.017		〃		
技師 (B)					
	6.511		〃		
技師 (C)					
	5.347		〃		
技術員					
	1.995		〃		
計					

第 7 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
機械設計（基本設計）					
技師長					
	0.421	人			
主任技師					
	0.554	人			
技師 (A)					
	1.607	人			
技師 (B)					
	2.272	人			
技師 (C)					
	1.745	人			
技術員					
	0.859	人			
計					

第 8 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
電気設計（基本設計）					
技師長					
	0.284		人		
主任技師					
	0.416		〃		
技師 (A)					
	0.443		〃		
技師 (B)					
	1.302		〃		
技師 (C)					
	0.859		〃		
技術員					
	0.609		〃		
計					

第 9 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
設計協議					
主任技師					
	5				
技師 (A)					
	25		〃		
技師 (B)					
	15		〃		
計					

第 10 号 单 価 表

(上段：前回 下段：今回)

局独自単価一覧表

上記金額は、局で採用している金額です。

入札者は独自に積算し入札してください。

金額に関する疑義等は原則受け付けません。


採用単価は、参考とし金額を保証するものではありません。

参考資料


下町浄化センター

2, 3系水処理棟電気設備基本設計業務委託


参考図

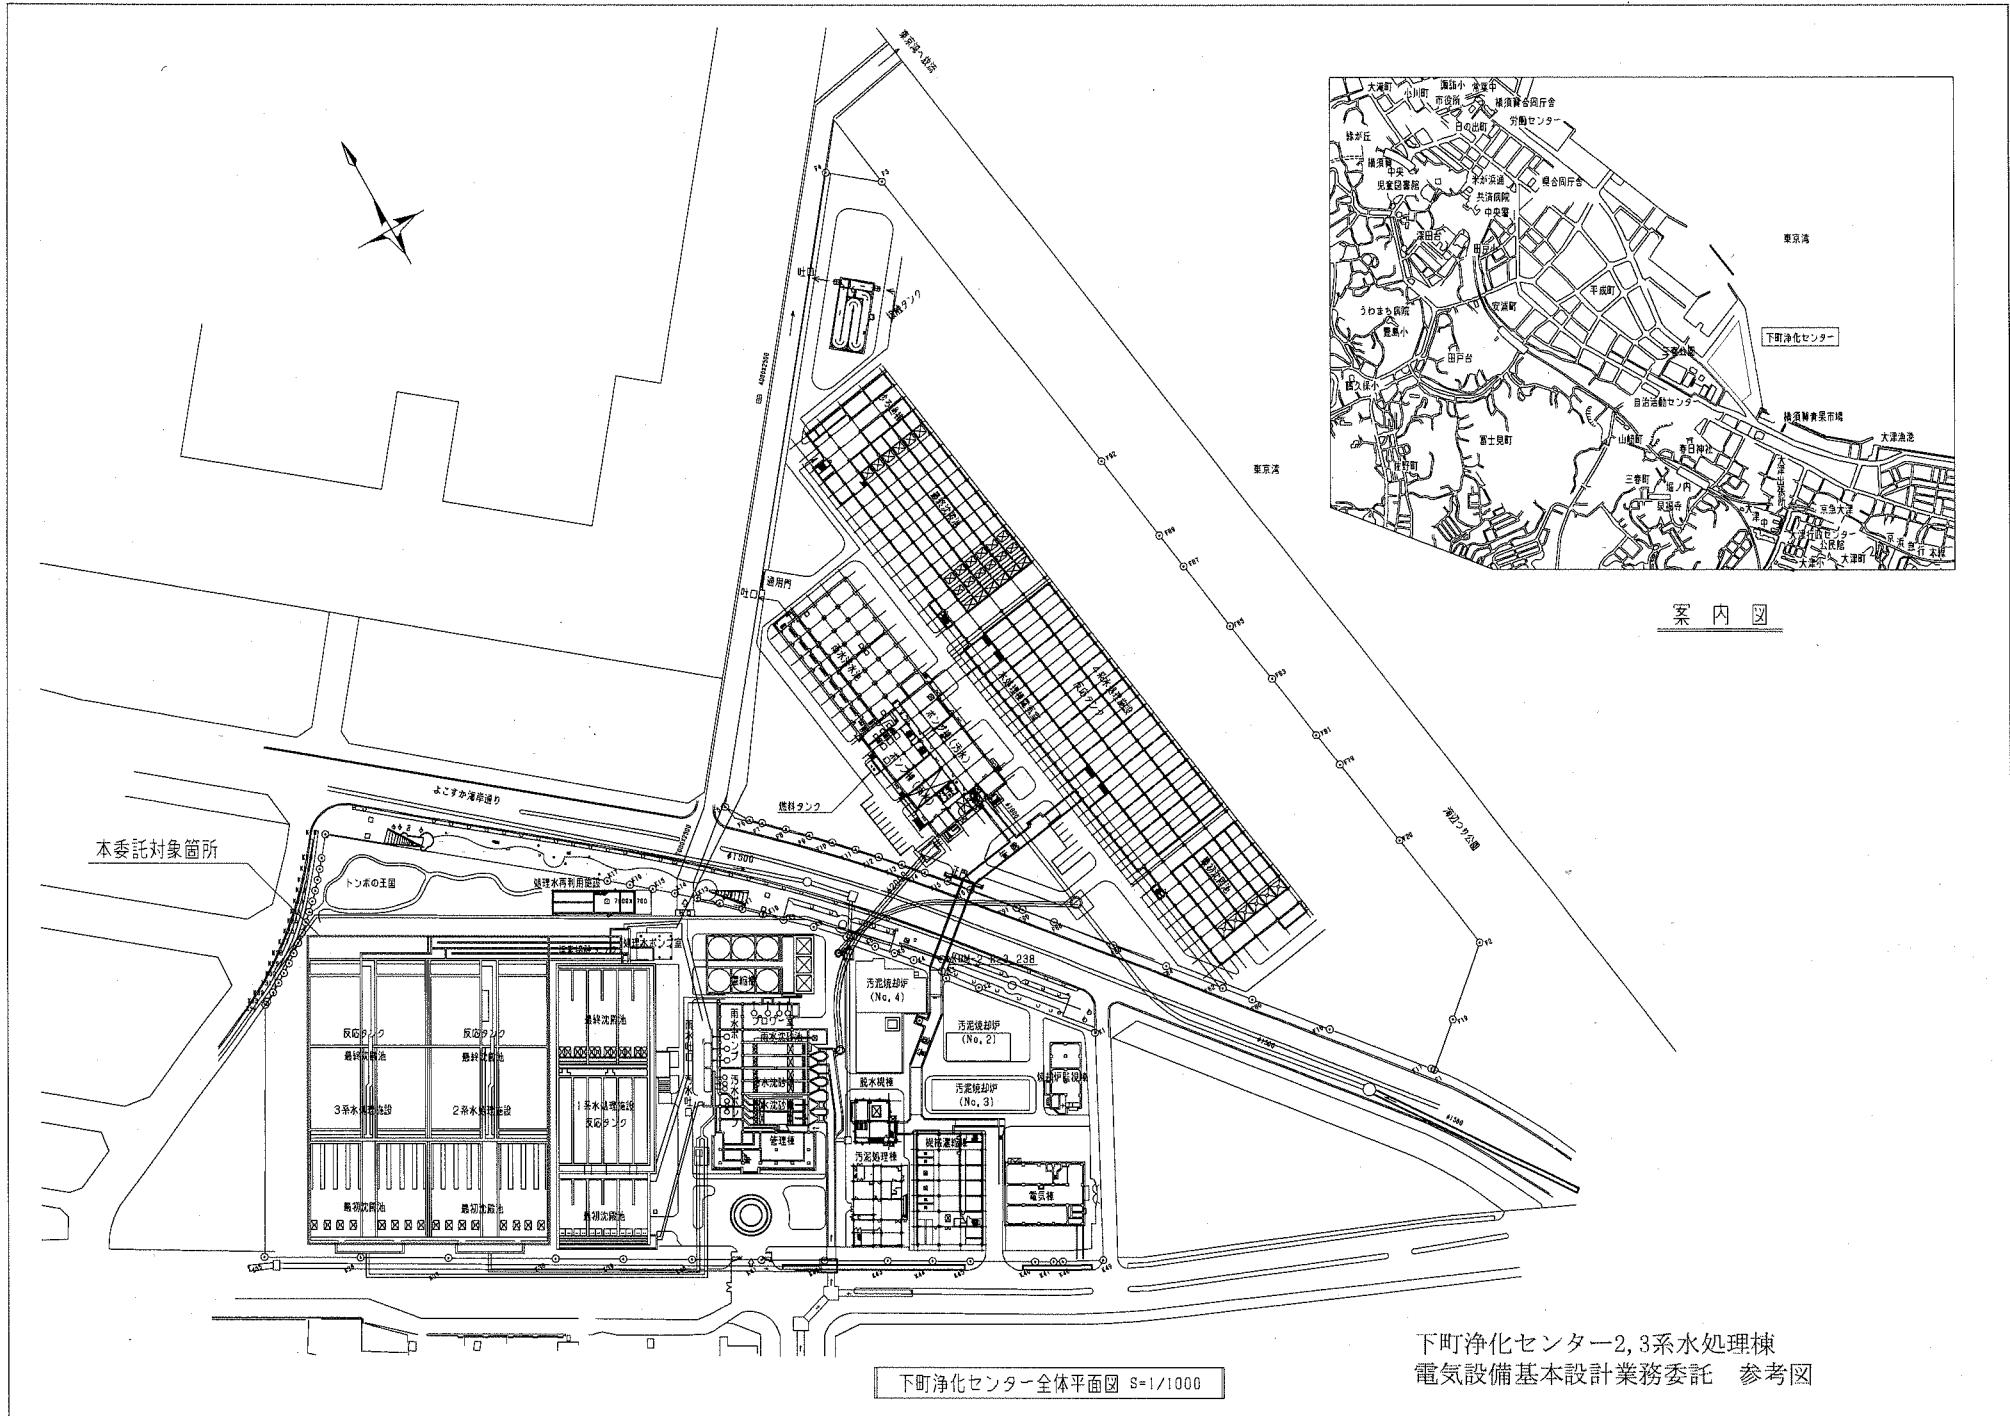


下町浄化センター2,3系水処理棟
電気設備基本設計業務委託 参考図

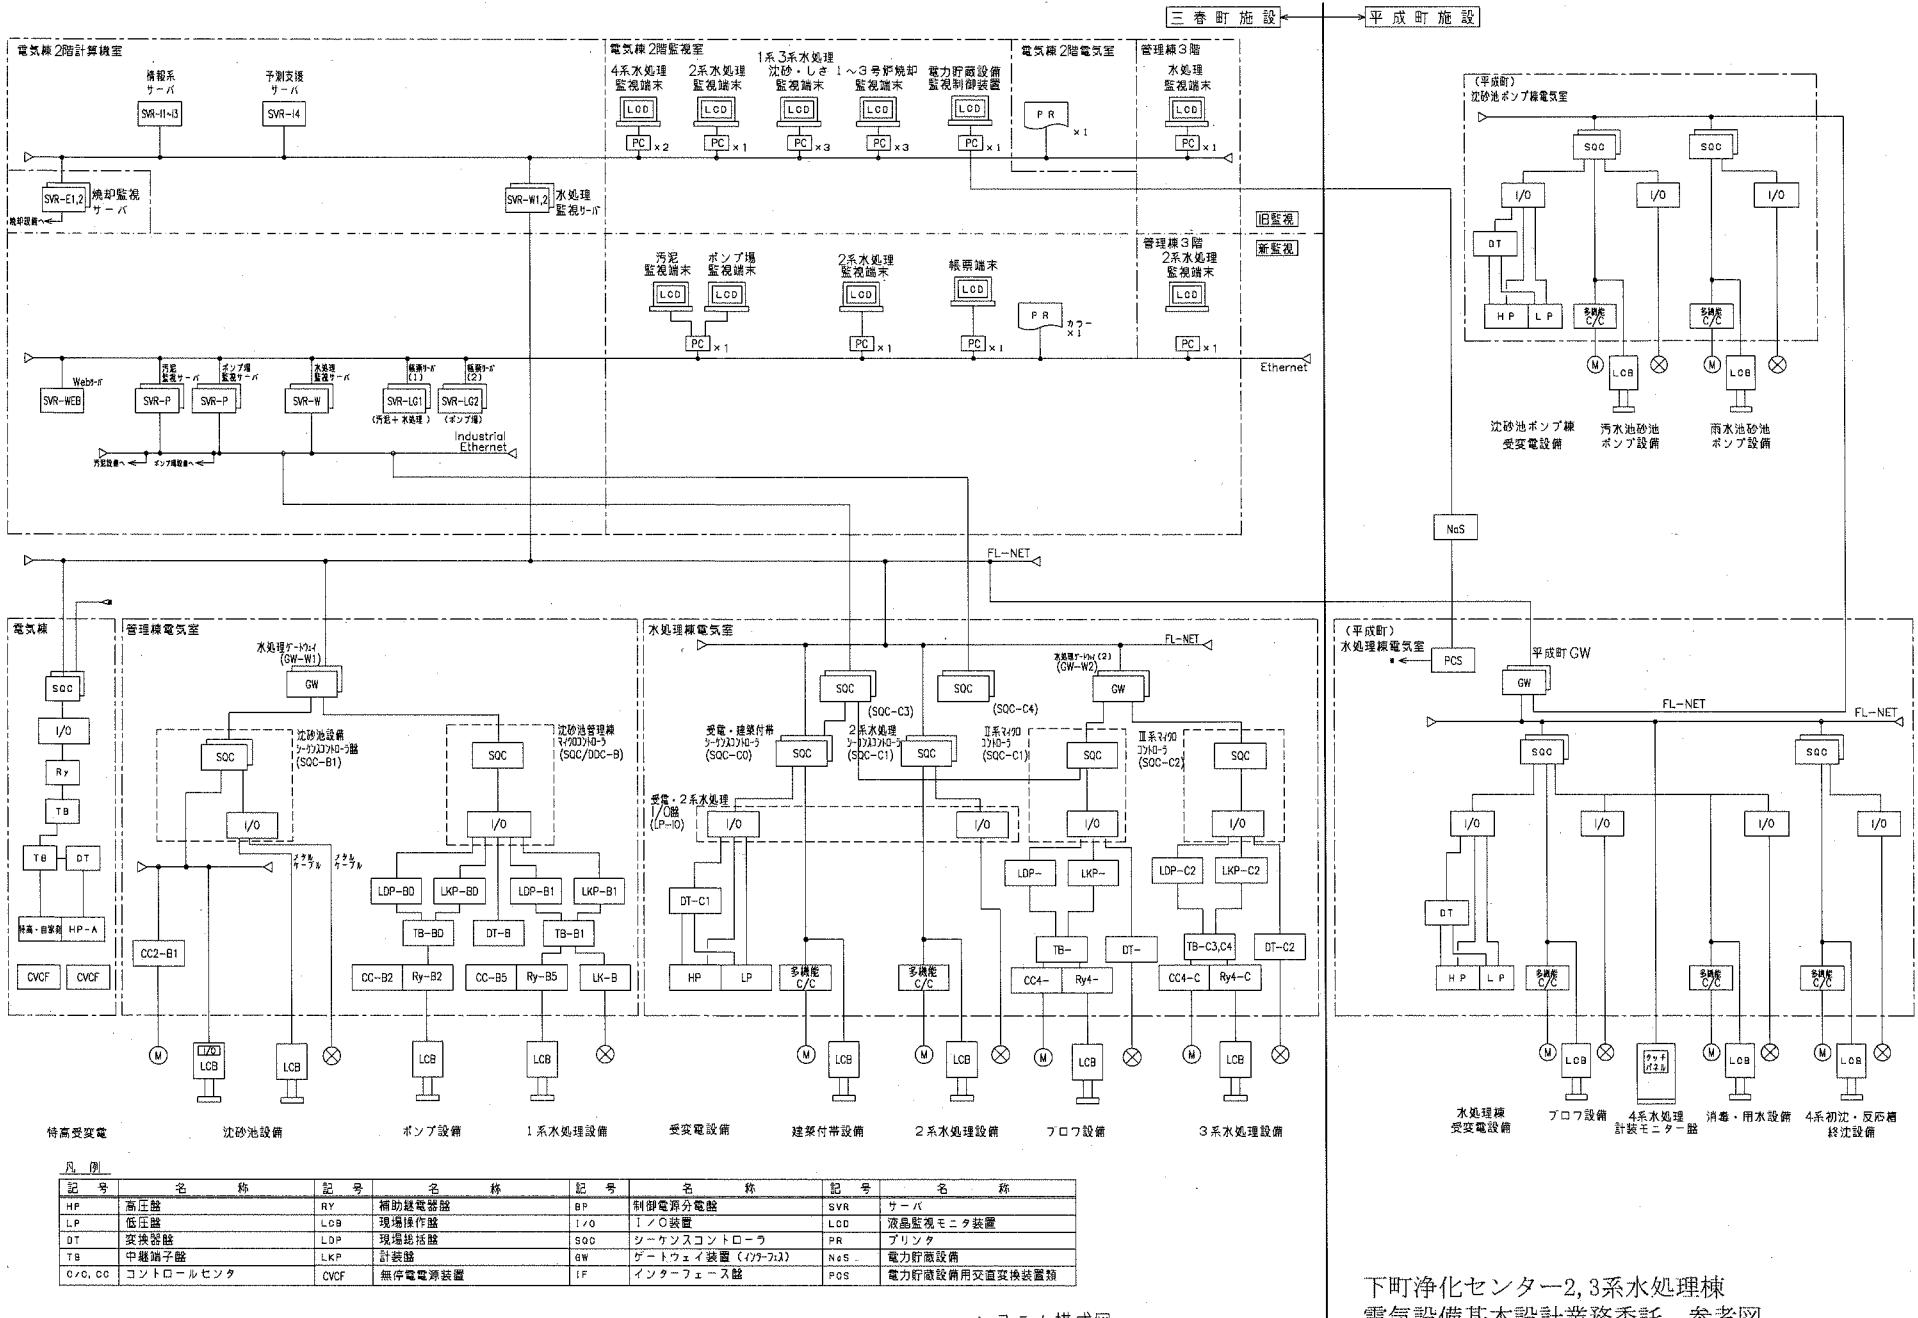


下町浄化センター2, 3系水処理棟
電気設備基本設計業務委託 参考図

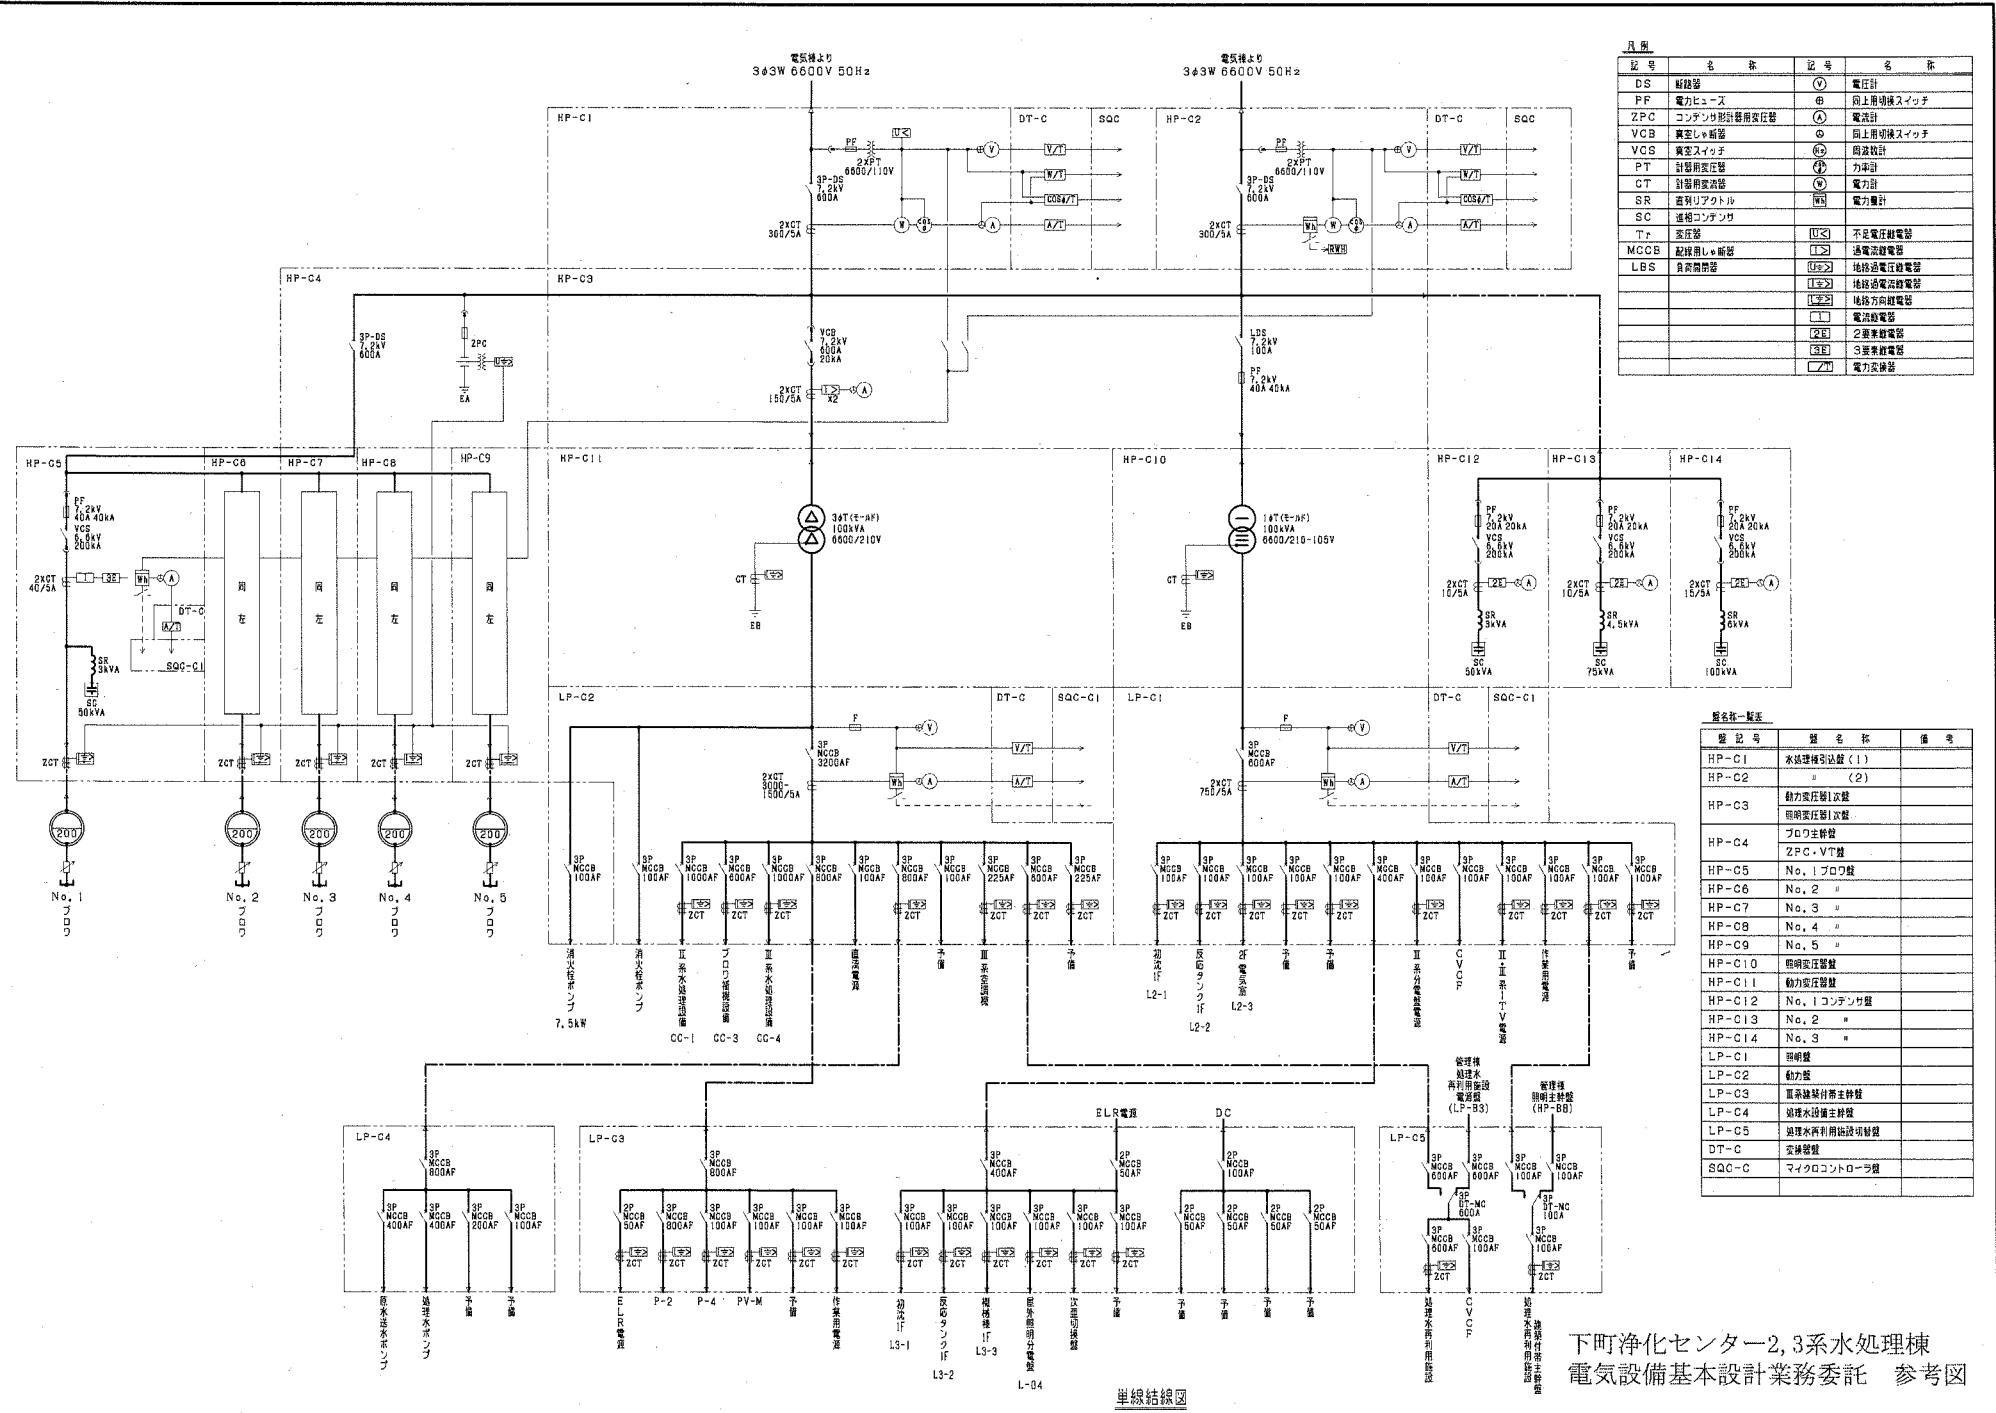

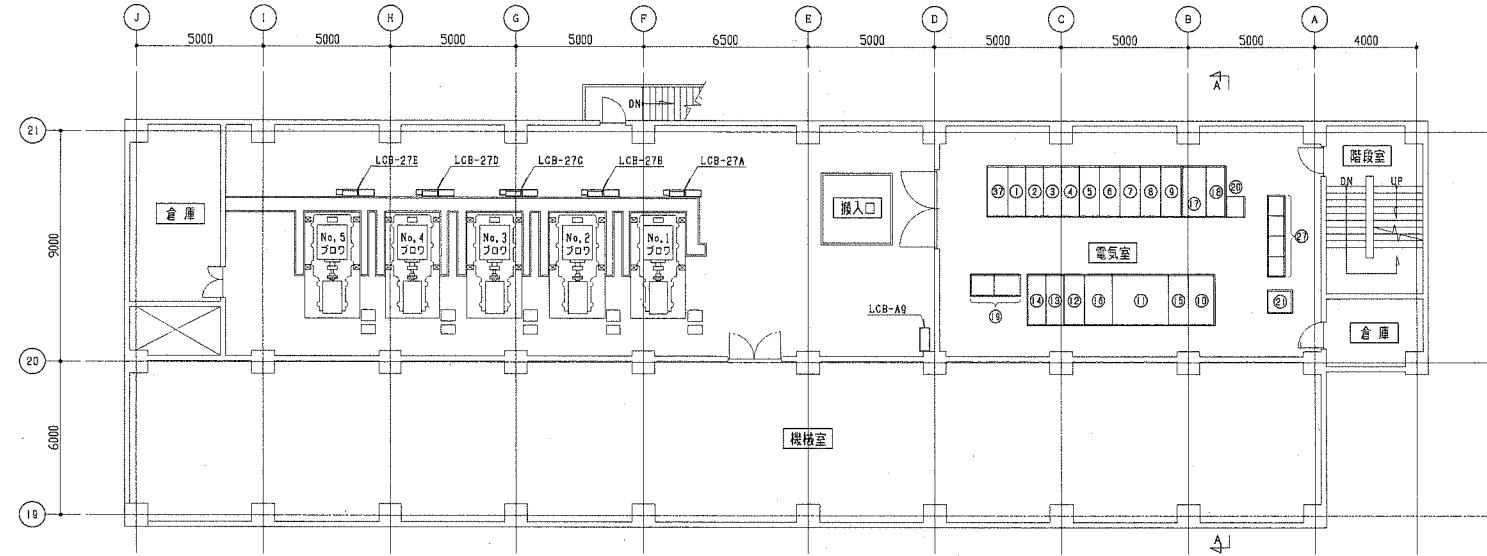

2系プロワ棟2階平面図 S=1/100

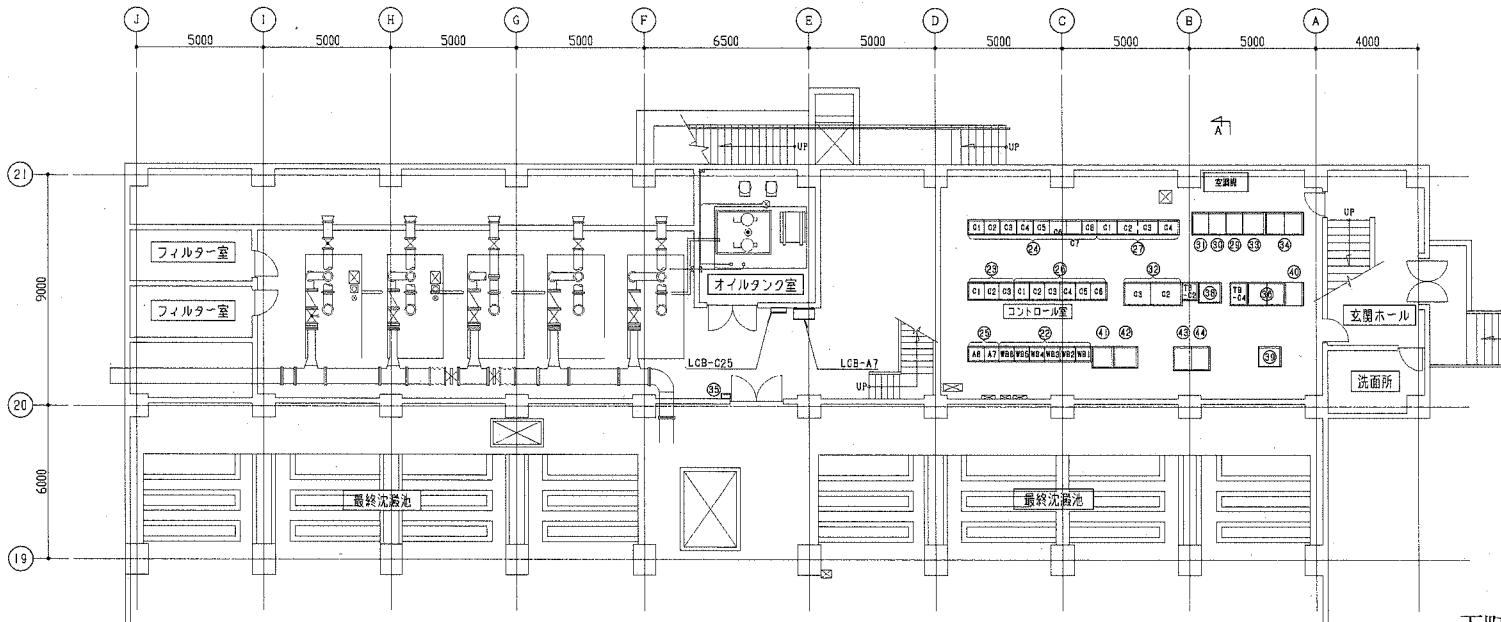


2系プロワ棟1階平面図 S=1/100


今回対象機器名一覧表

番号	機器名	盤記号	備考
1	水処理操作台装置(1)	HP-C1	既存
2	水処理操作台装置(2)	HP-C2	■
3	動力・照明天井配管	HP-C3	■
4	プロワ主幹管	HP-C4	■
5	No.1プロワ盤	HP-C5	■
6	No.2プロワ盤	HP-C6	■
7	No.3プロワ盤	HP-C7	■
8	No.4プロワ盤	HP-C8	■
9	No.5プロワ盤	HP-C9	■
10	照明器具配管	HP-C10	■
11	動力主干配管	HP-C11	■
12	No.1コンデンサ盤	HP-C12	■
13	No.2コンデンサ盤	HP-C13	■
14	No.3コンデンサ盤	HP-C14	■
15	用明灯	LP-C1	■
16	動力盤	LP-C2	■
17	3系統操作盤主幹盤	LP-C3	■
18	処理水計量盤	LP-C4	■
19	単体電源装置	CVCF-C	■
20	変換器	DT-C	■
21	蓄電池浮充装置	DC-WB	■
22	2系水處理コントロールセンタ	CC-WB	■
23	プロワコントロールセンタ	CC3-C	■
24	3系水處理コントロールセンタ	CC4-C	■
25	水處理機器用電器盤	CC-A	■
26	プロワ補助電器盤	RY3-C	■
27	3系水處理補助電器盤	RY4-C	■
28			
29	中間隔子盤	TP-C	■
30	分電盤	BP-C2	■
31	ディストリビュータ盤	DB-C2	■
32	電場給電盤	LDP-C	■
33	3系1/2群起動	LKP-C2	■
34	3系マニクロコントローラ	SQC-C2	■
35	2系1TV電機	B2-1TV	■
36	2系マニクロコントローラ	SQC-C1	■
37	送端水再利用制御切替盤	LP-C5	■
38	No.9,10送端汚泥ポンプVVVF盤	VVVF-C31	■
39	No.11,12送端汚泥ポンプVVVF盤	VVVF-C32	■
40	水処理ガーバー(2)	GW-W2	■
41	2系水処理計画盤管理	LKP-WB	■
42	受電盤+2系水処理1ノボル	LP-I/O	■
43	受電盤+送端汚泥ポンプVVVF盤	SQC-C0	■
44	2系水処理シーケンスコントローラ	SQC-C1	■

下町浄化センター2,3系水処理棟
電気設備基本設計業務委託 参照図

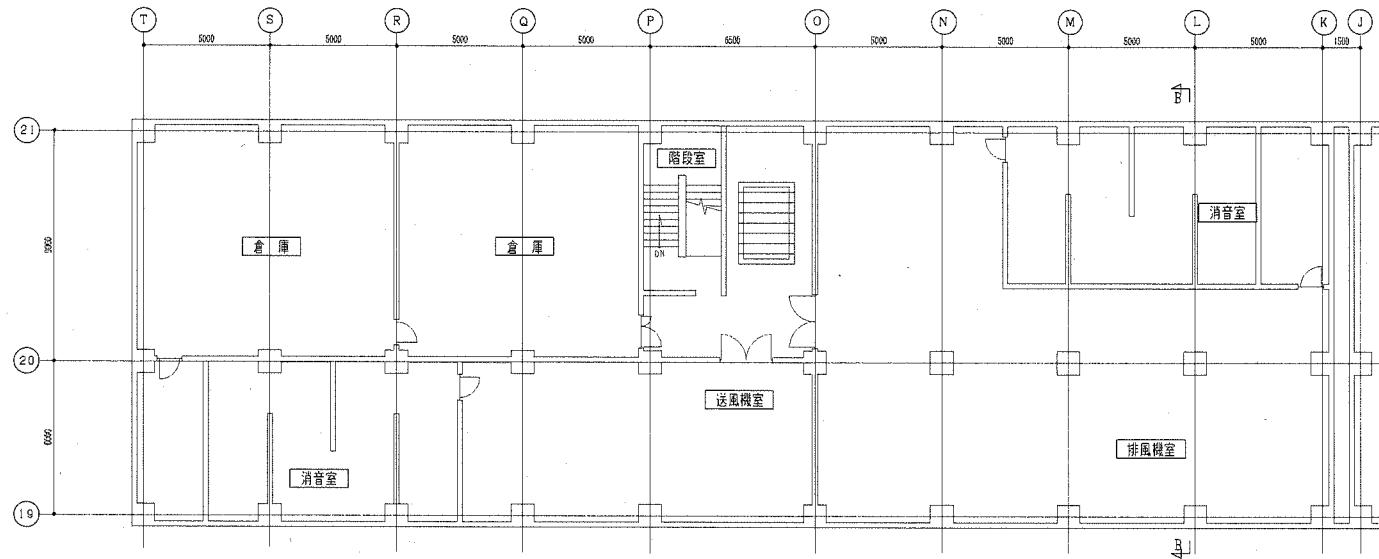


3系機械棟3階平面図 S=1/100

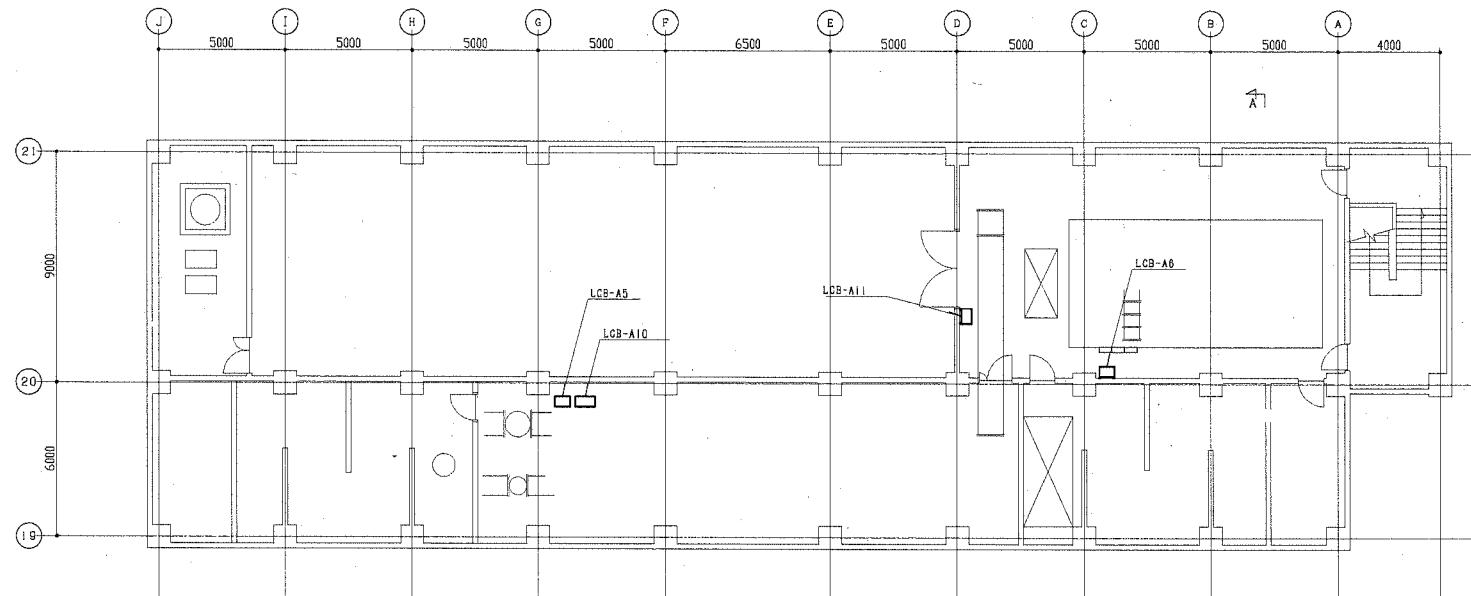


2系ブロワー棟3階平面図 S=1/100

41

下町浄化センター2,3系水処理棟
電気設備基本設計業務委託 参照図

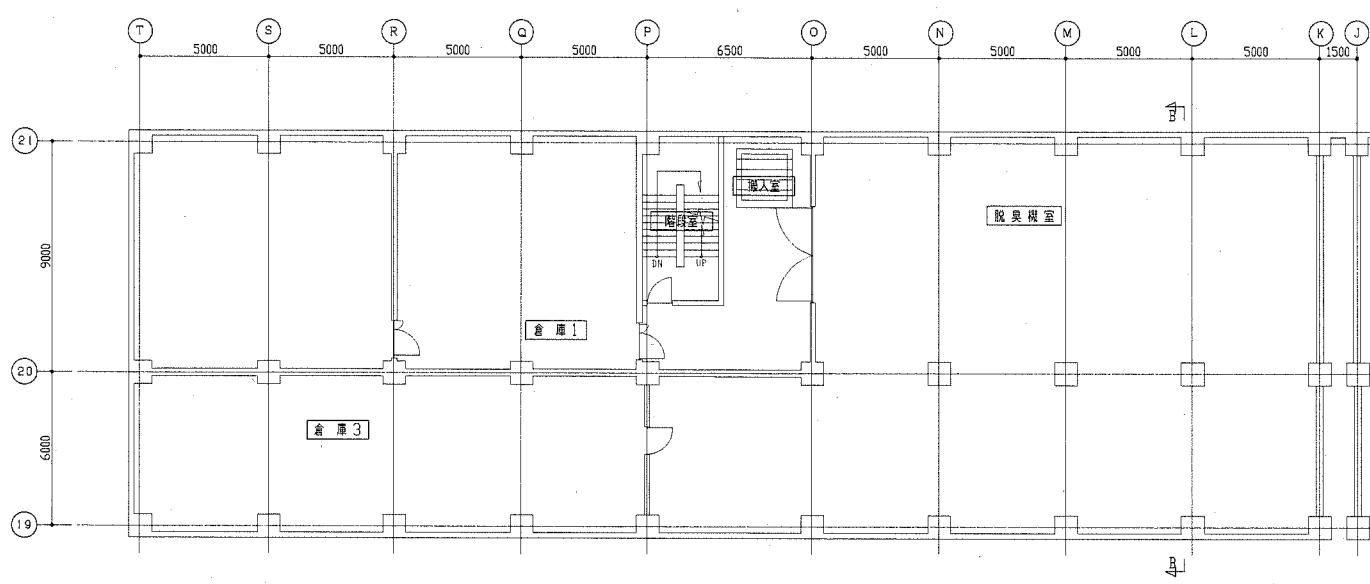



3系機械棟2階平面図 S=1/100

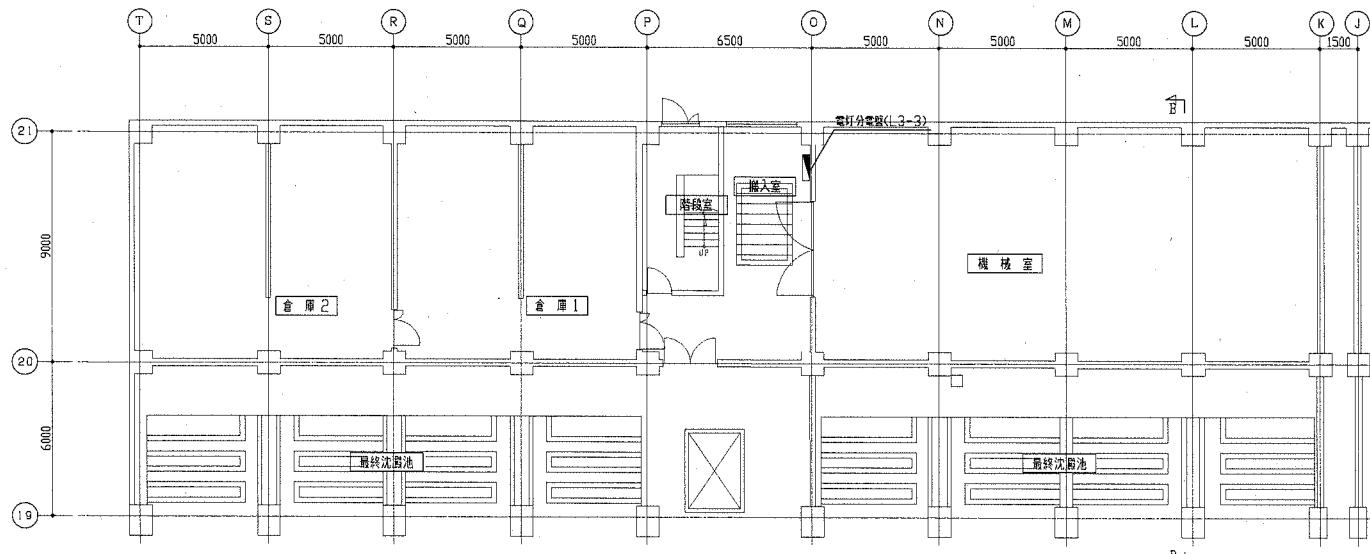


3系機械棟1階平面図 S=1/100


下町浄化センター2,3系水処理棟
電気設備基本設計業務委託 参照図

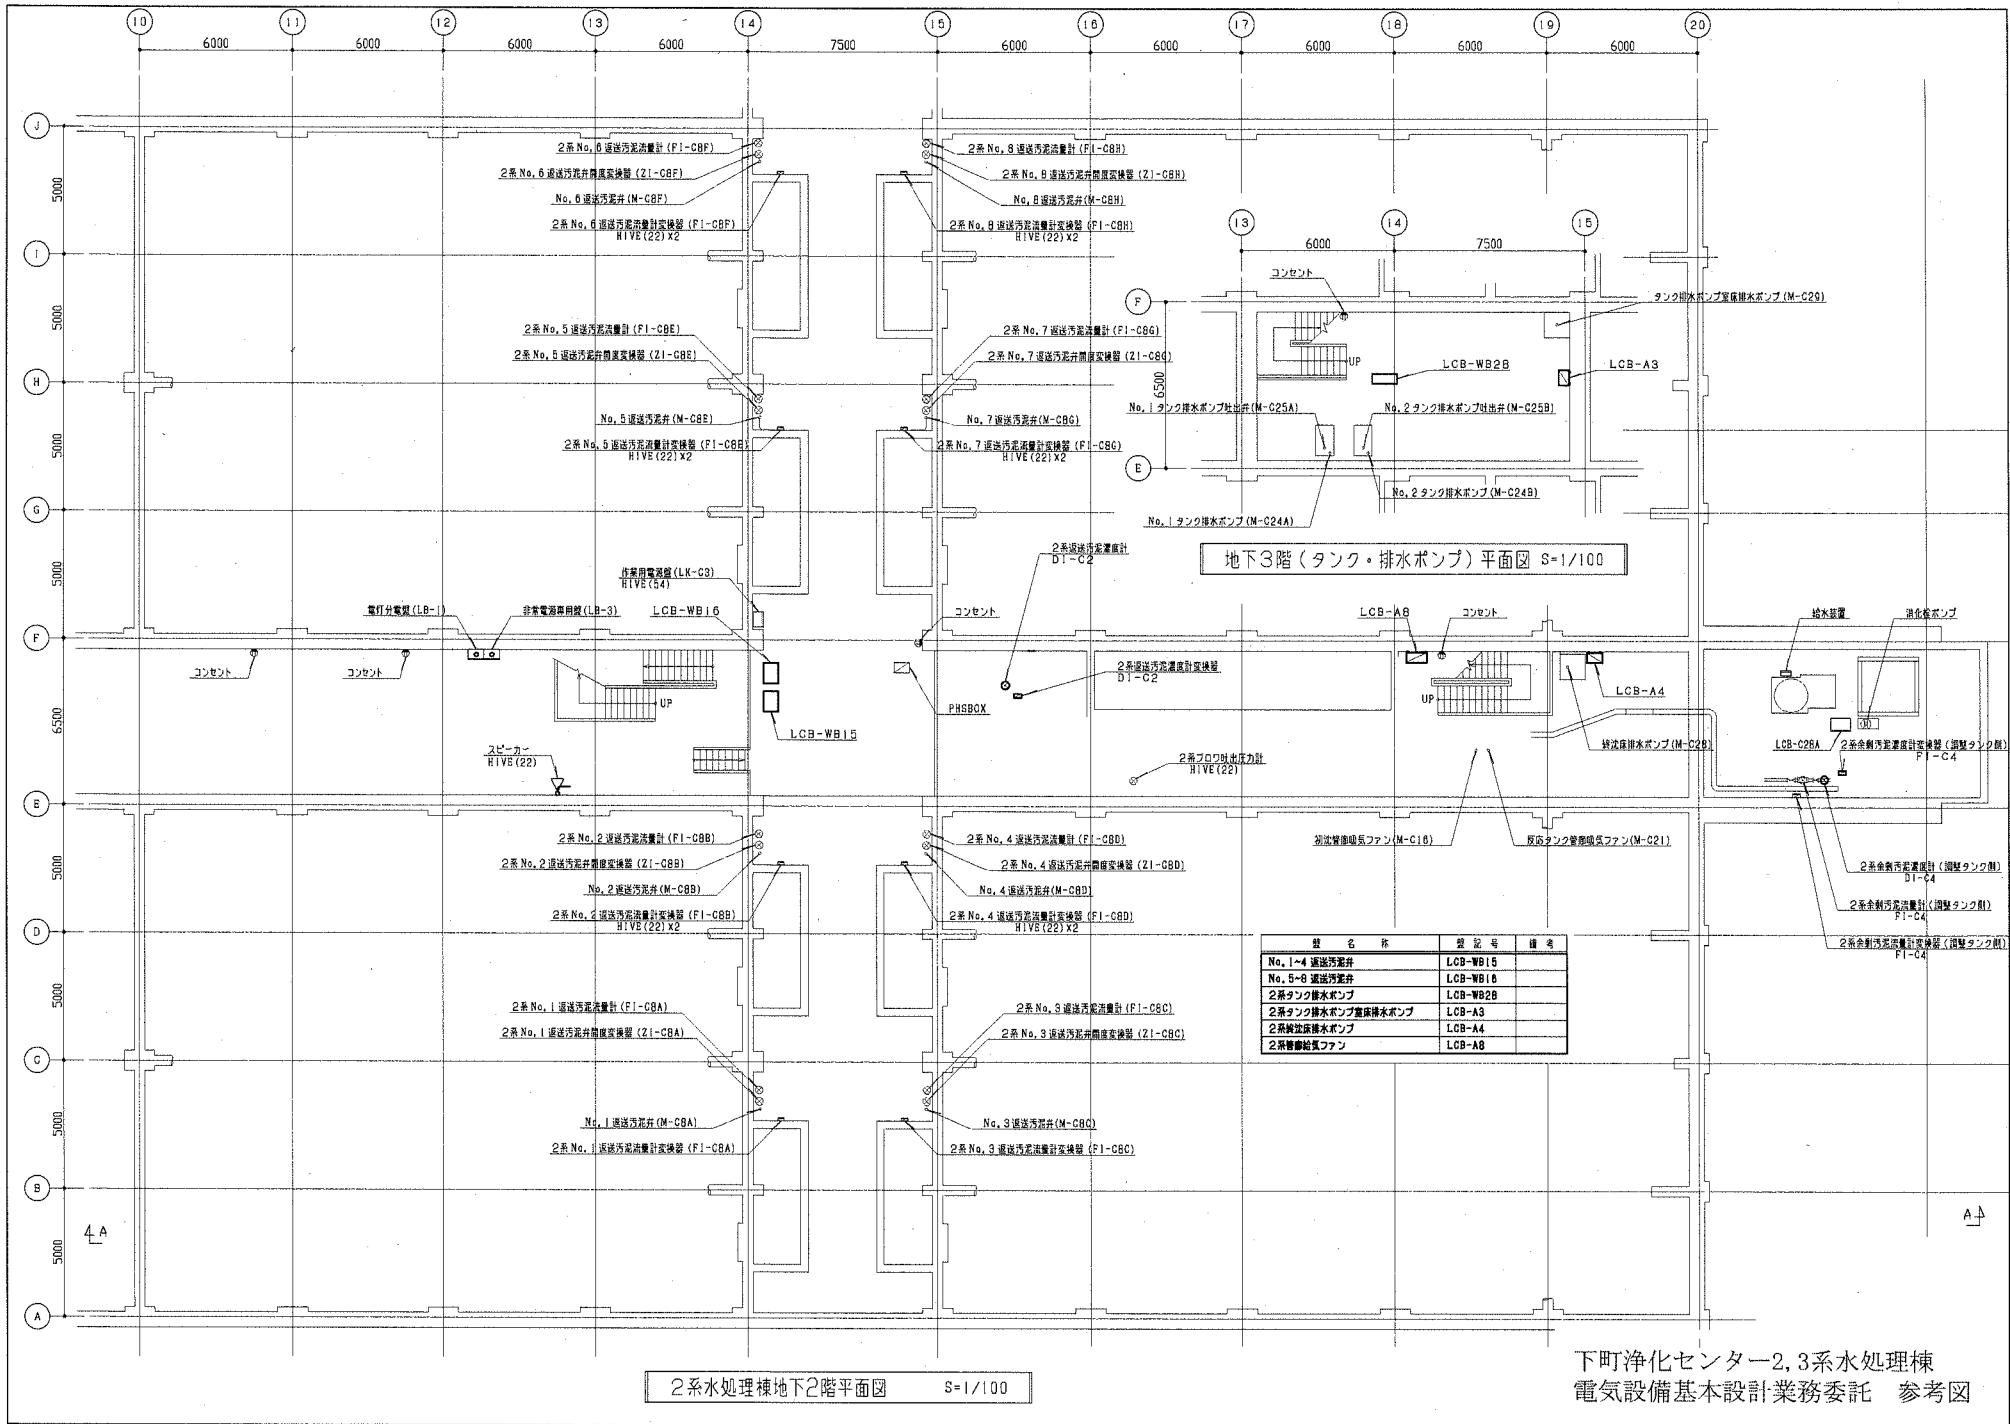


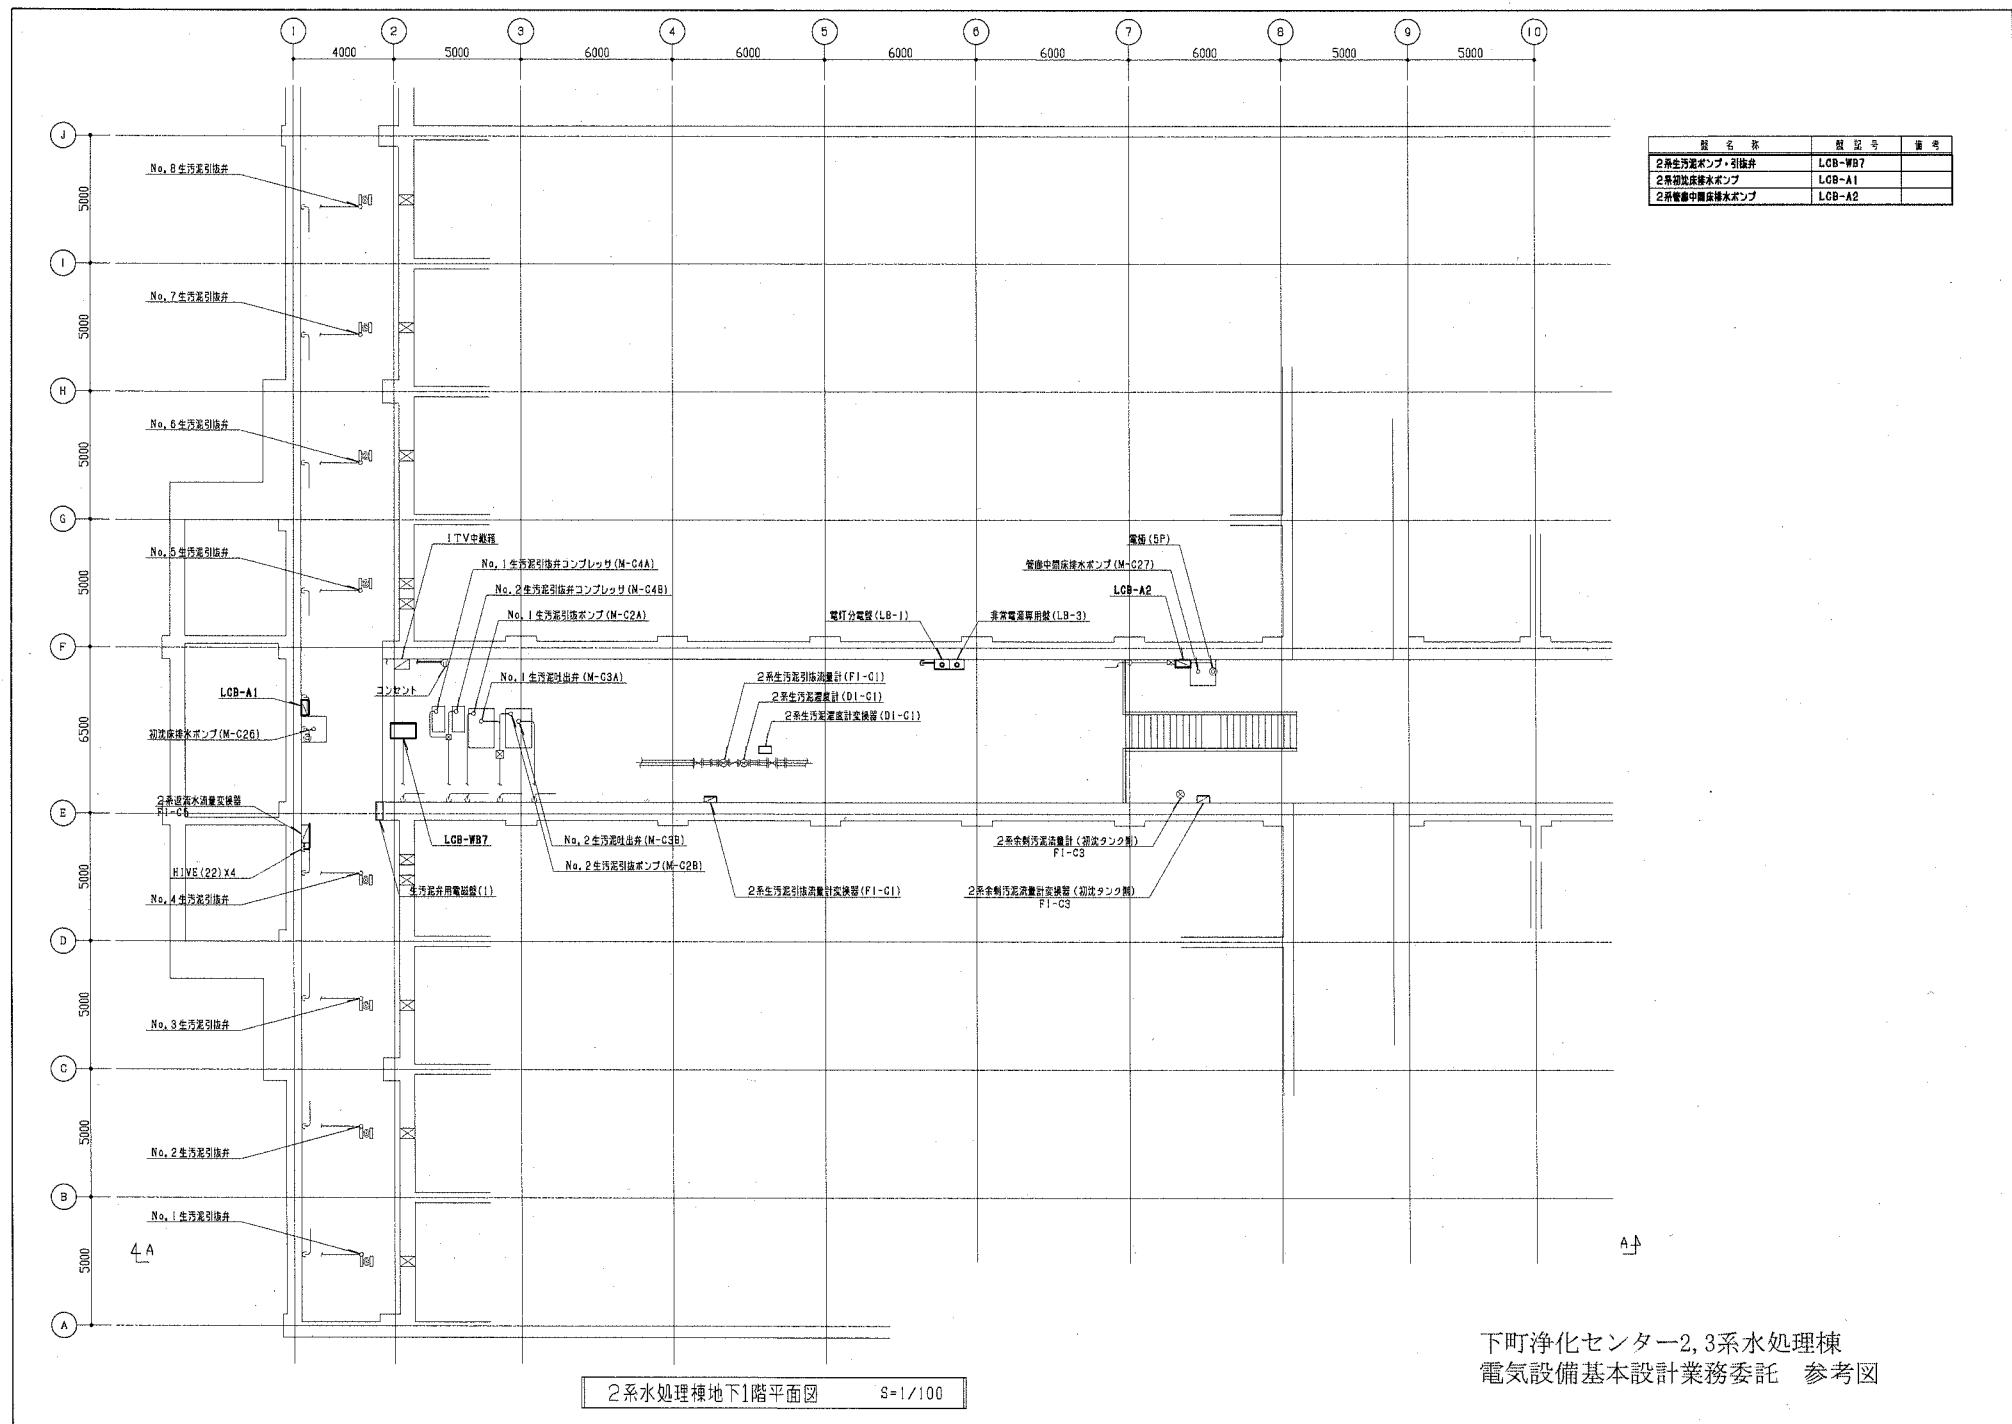

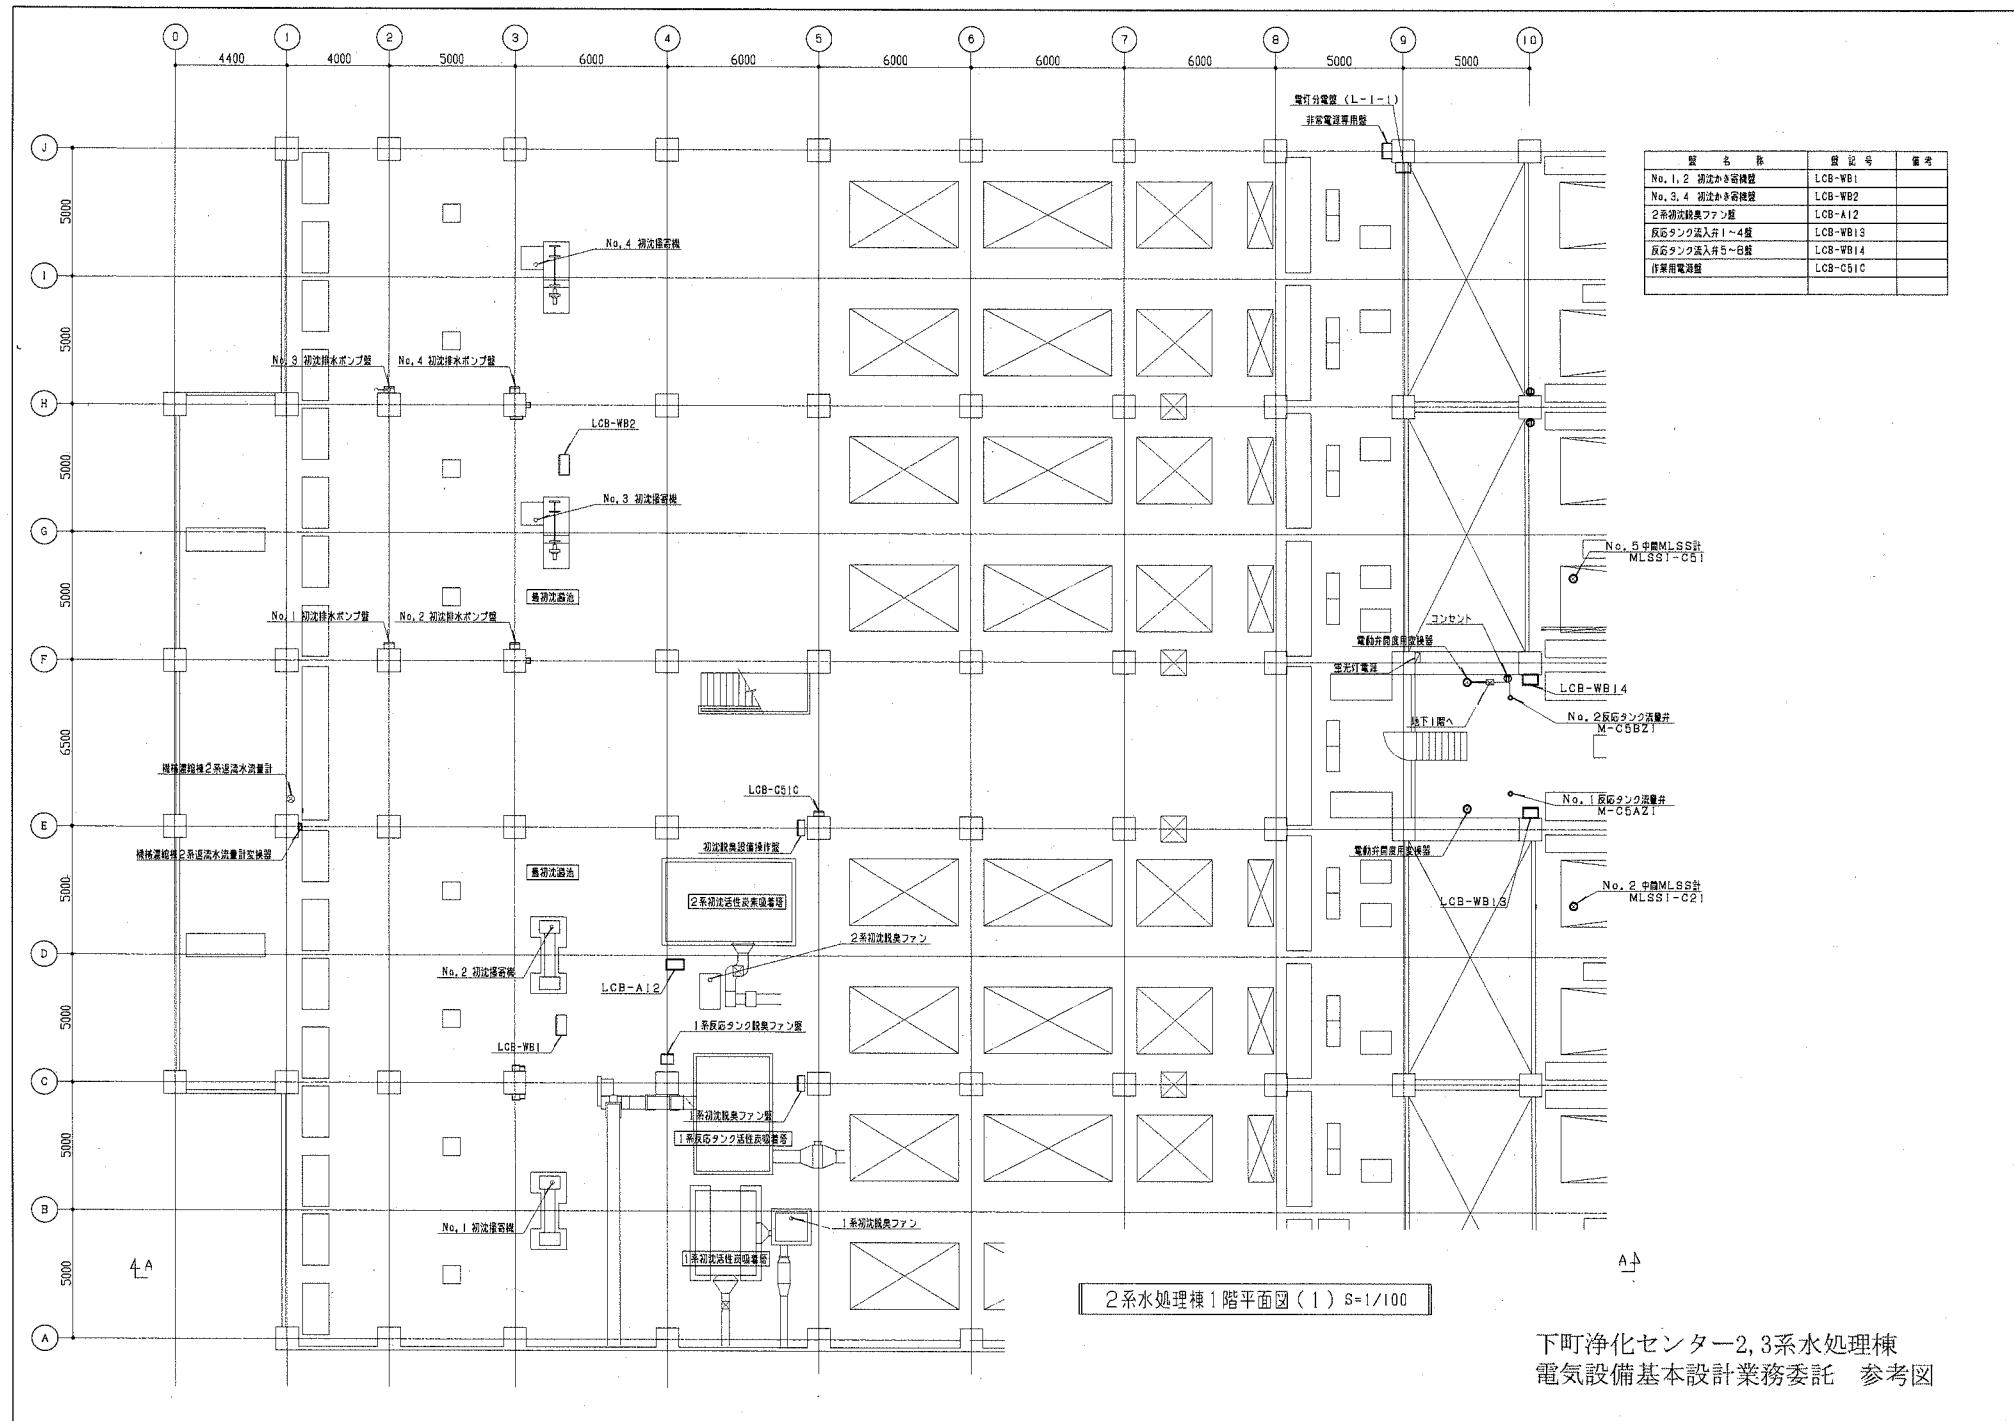


下町浄化センター2,3系水処理棟 電気設備基本設計業務委託 参考図

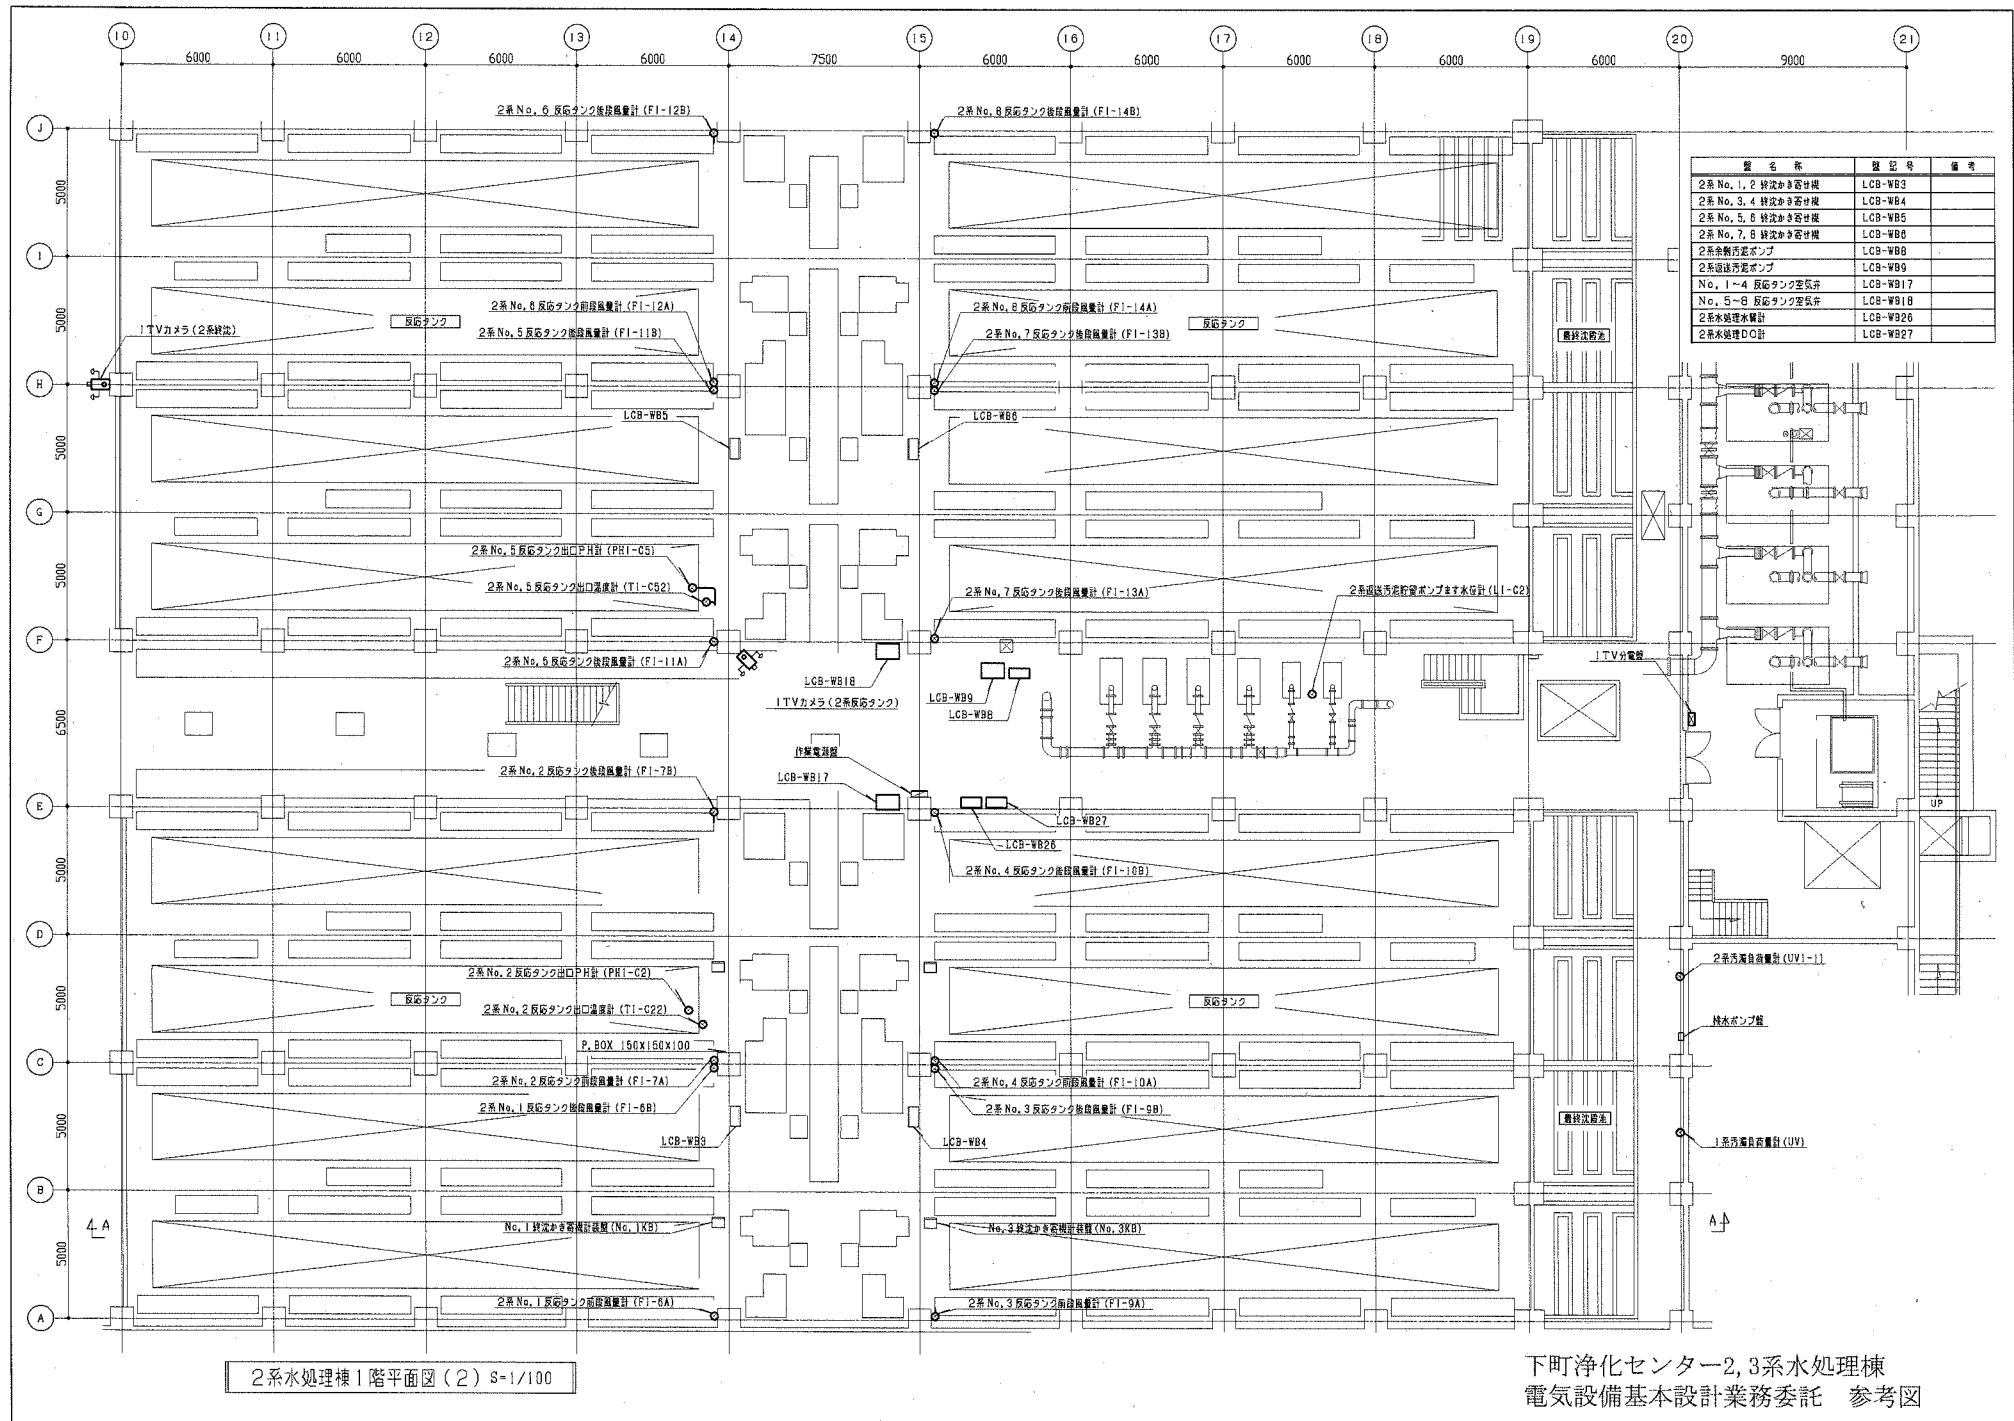

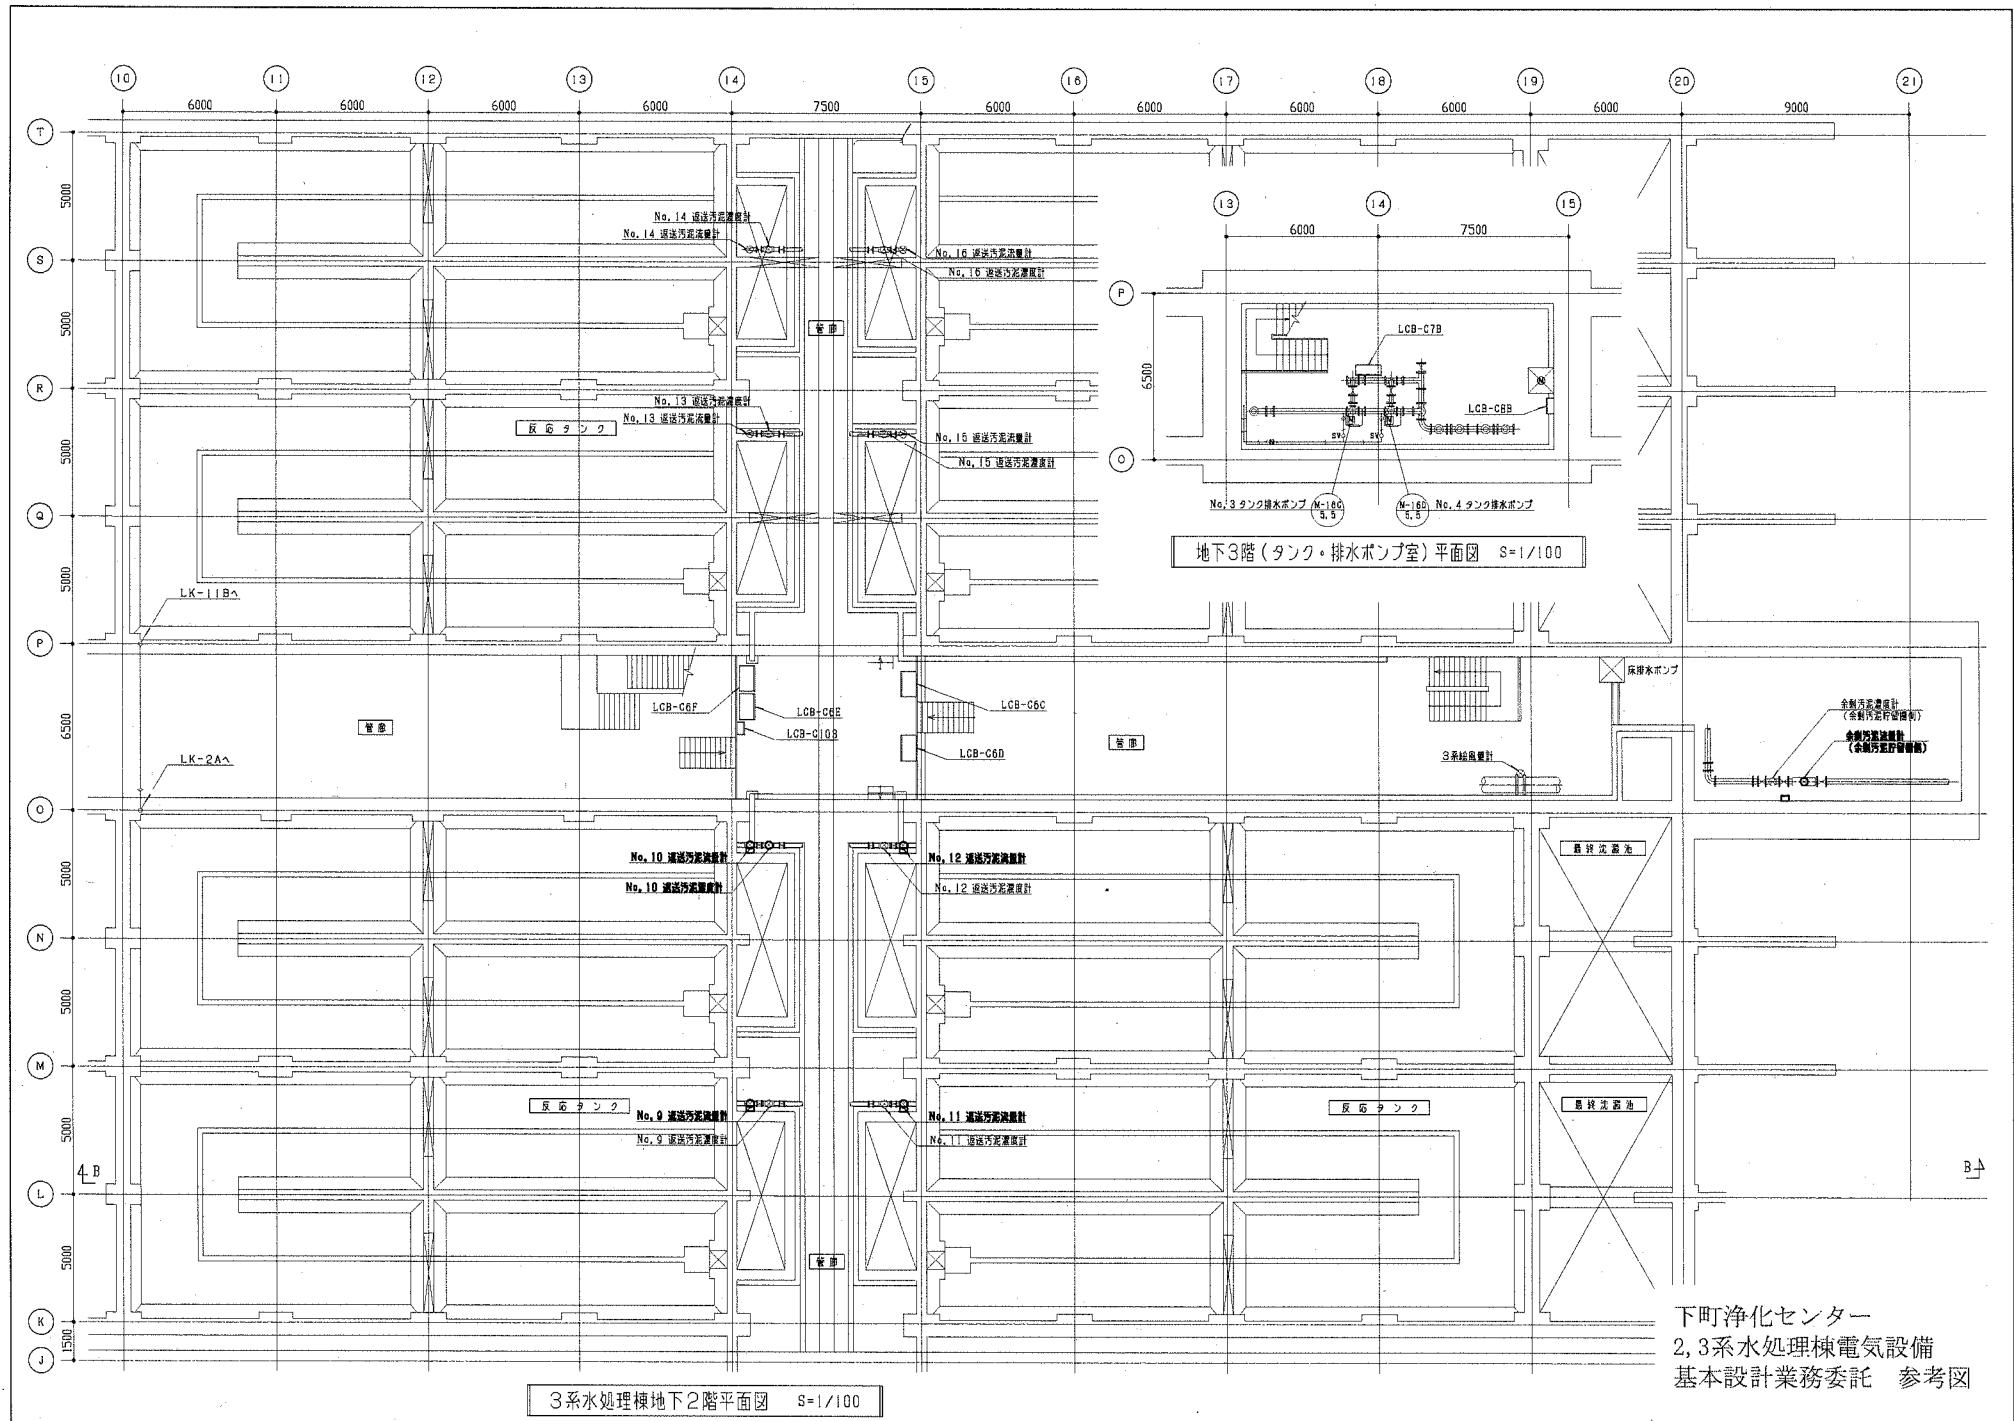


3系水処理棟地下2階平面図 S=1/100


下町浄化センター
2,3系水処理棟電気設備
基本設計業務委託 参照図

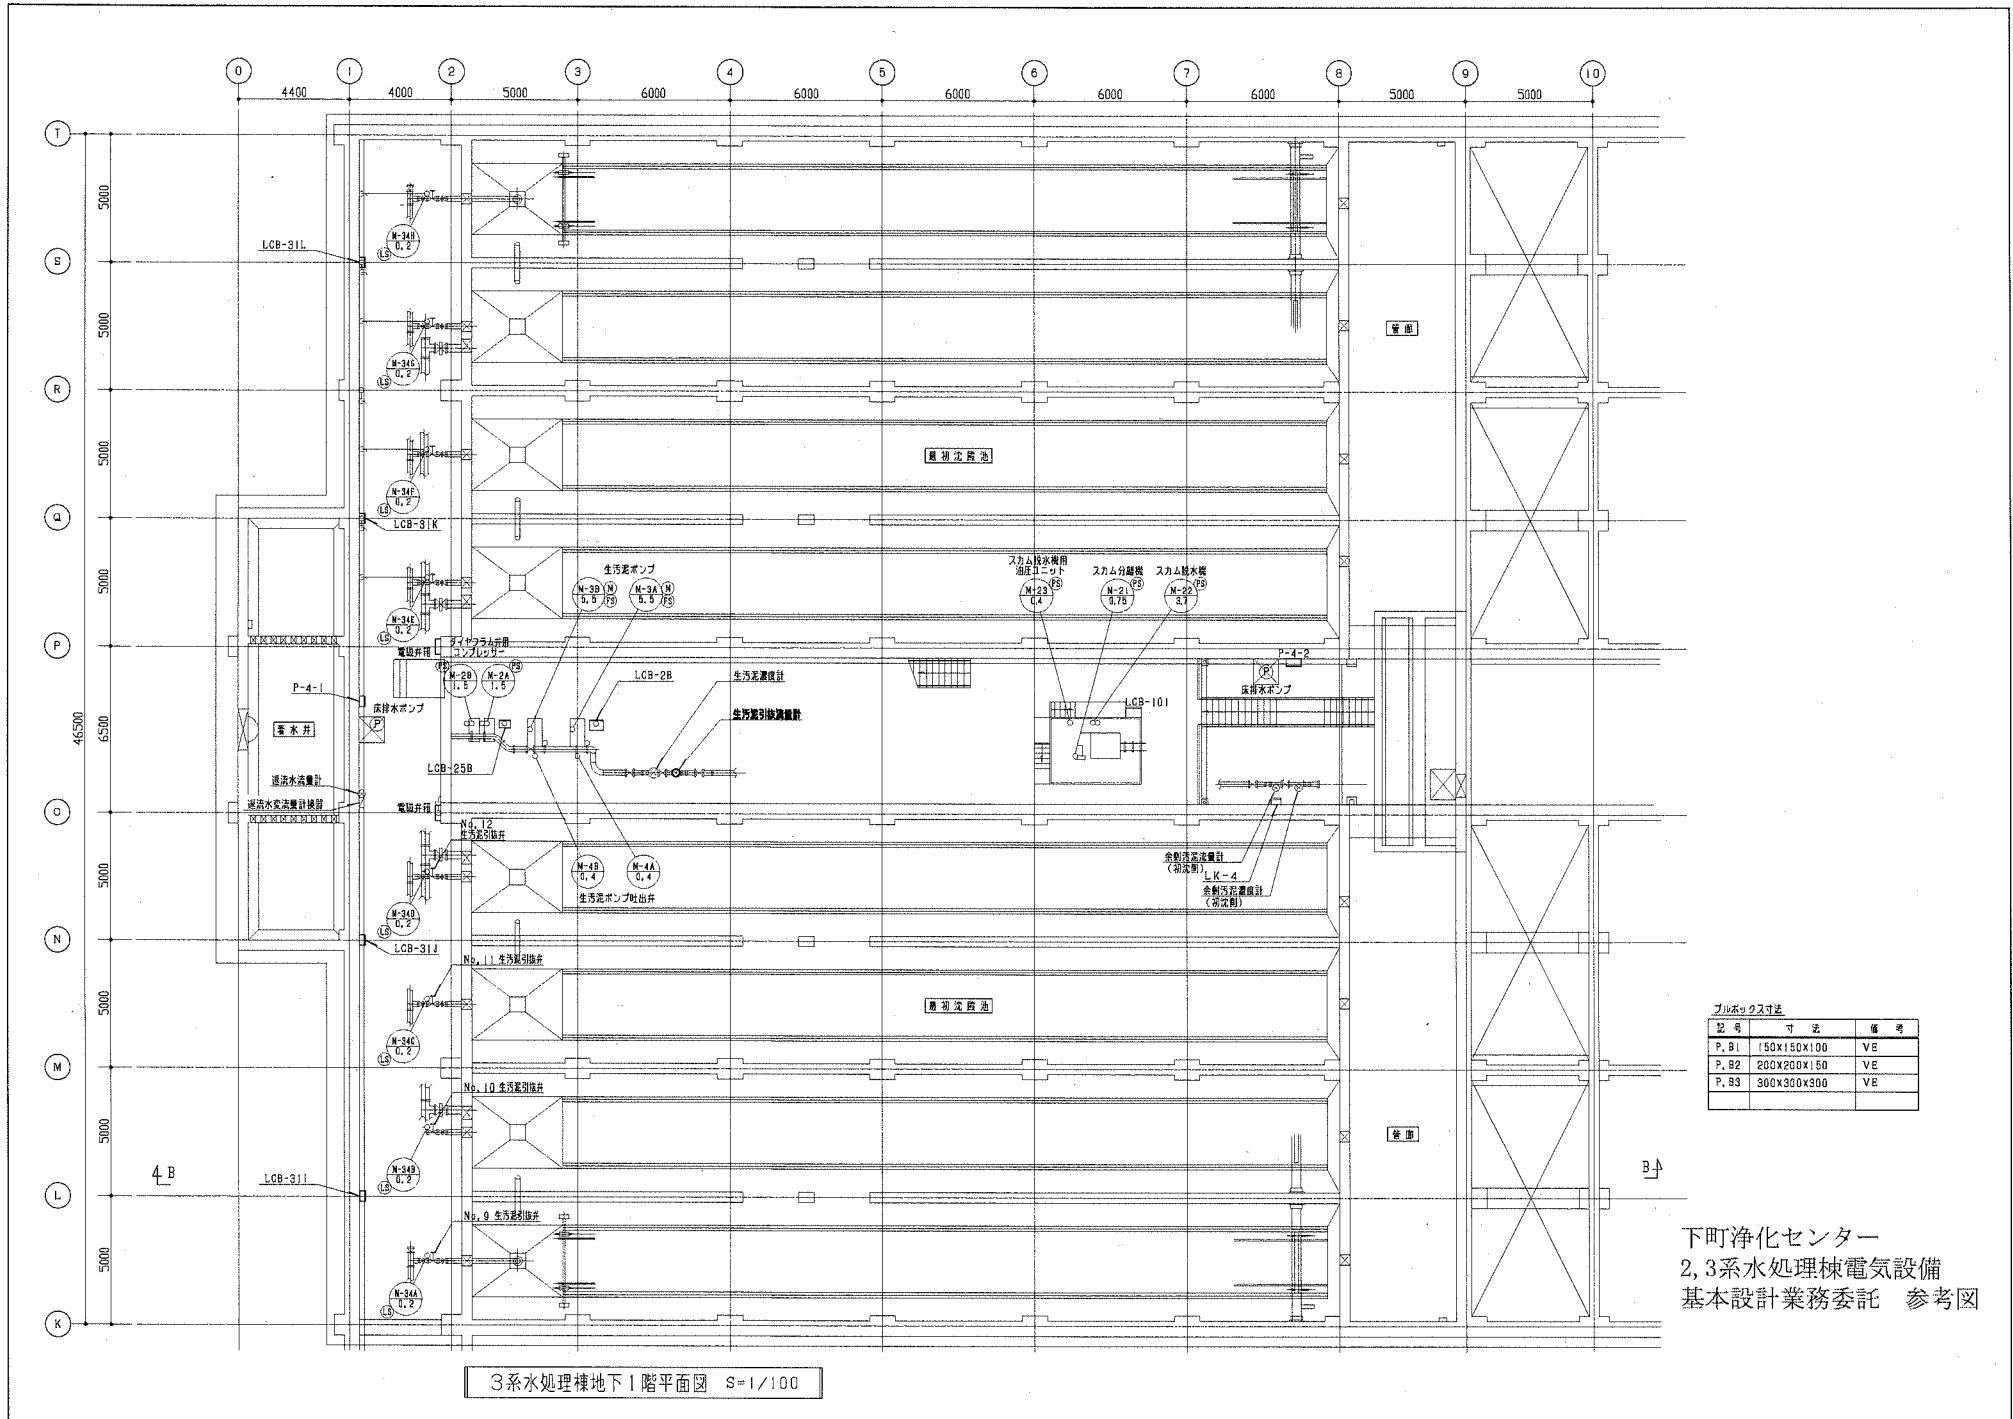


下町浄化センター
2,3系水処理棟電気設備
基本設計業務委託 参考図

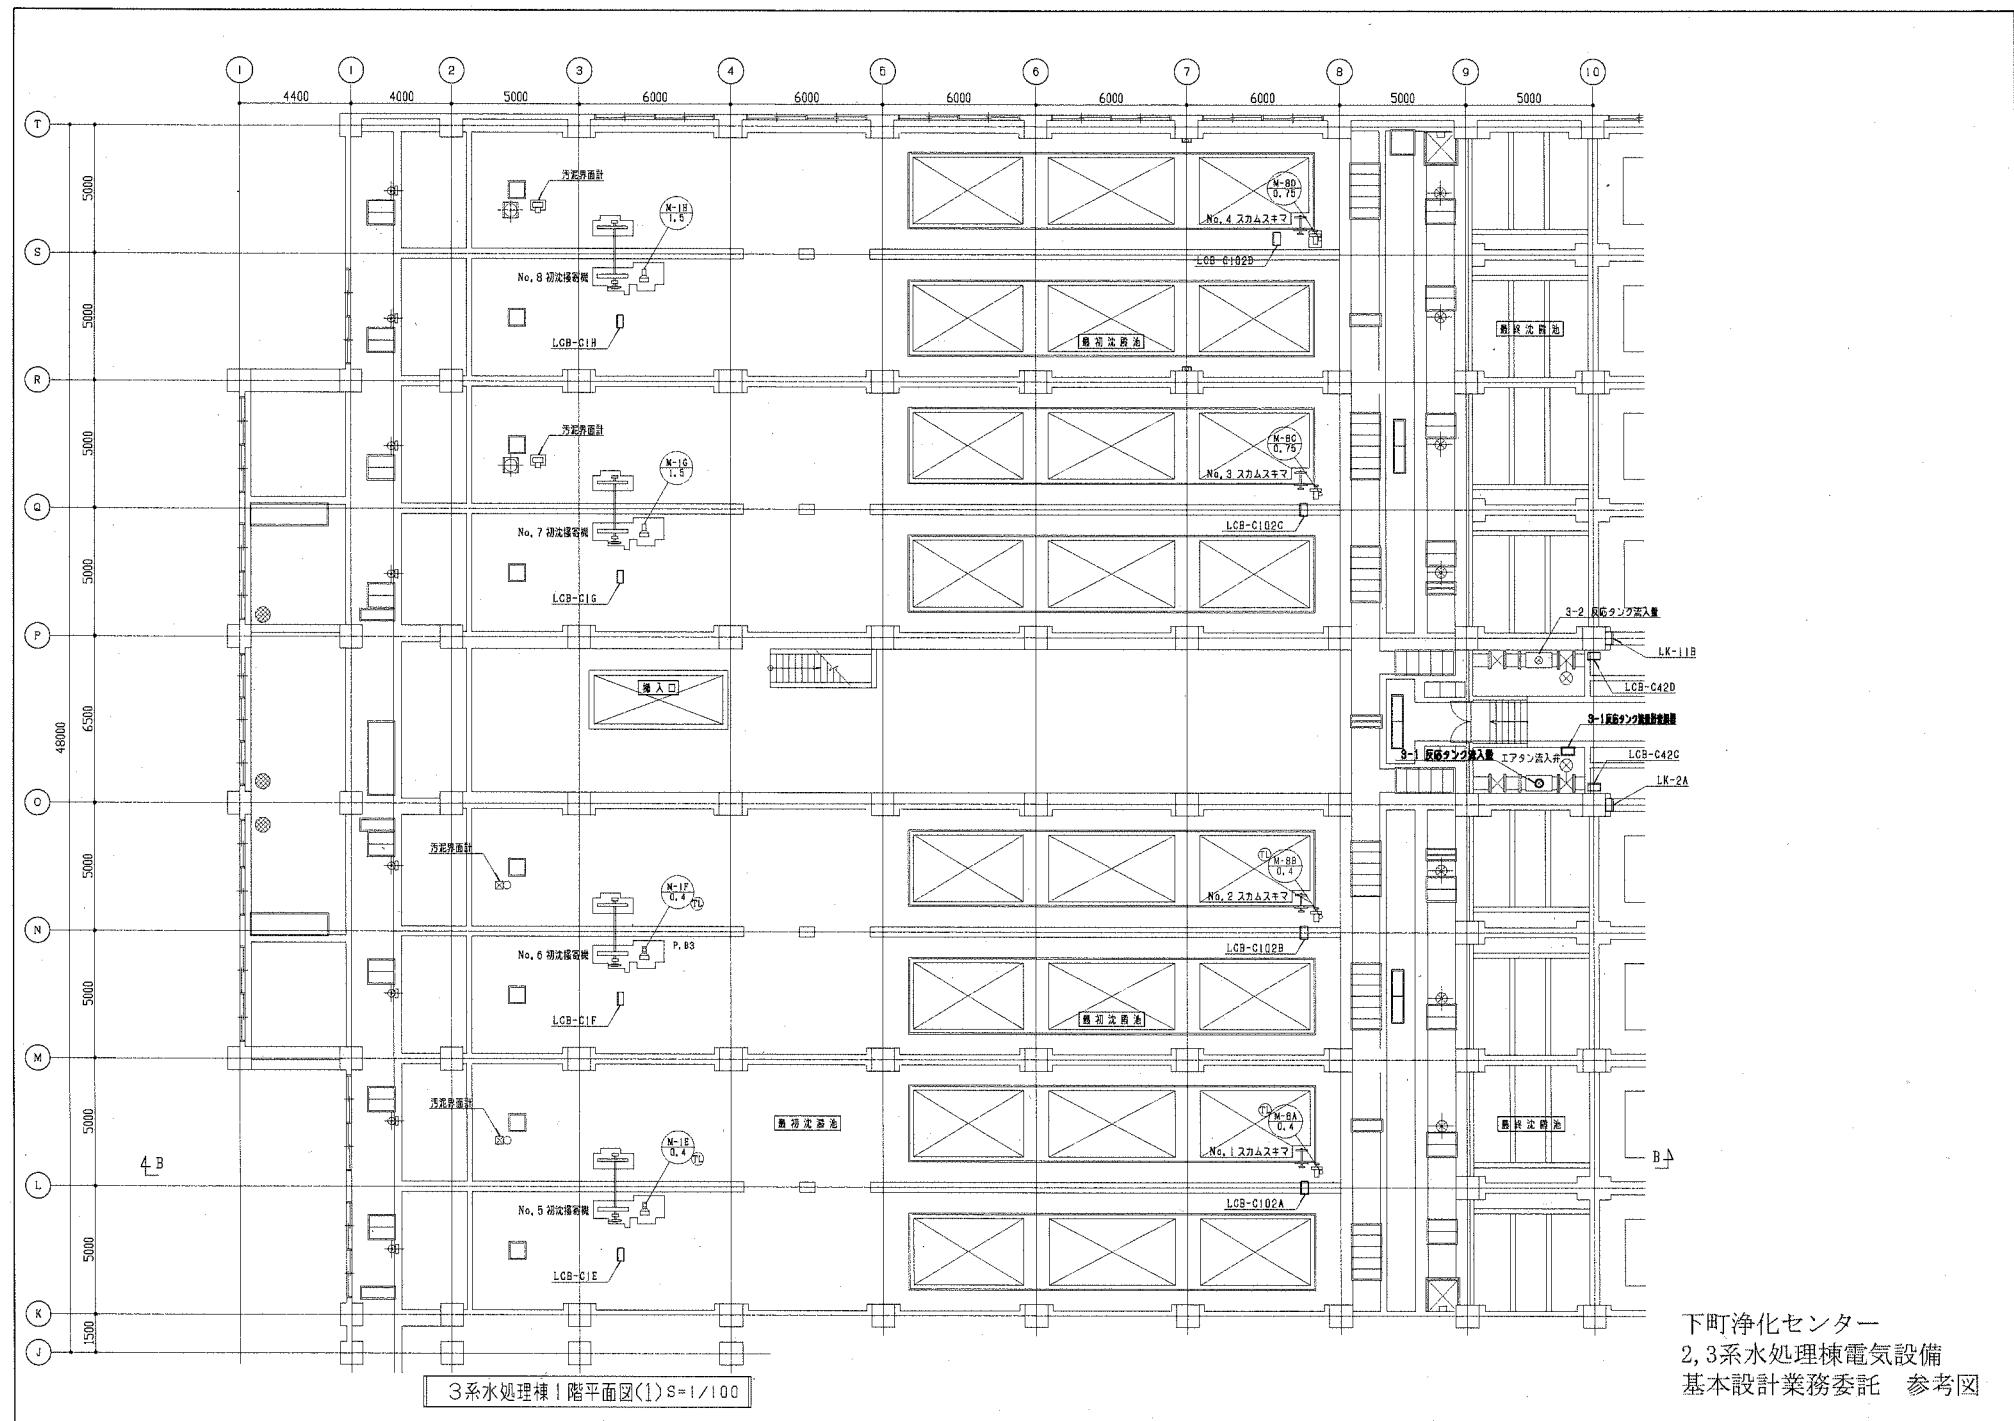


下町浄化センター
2,3系水処理棟電気設備
基本設計業務委託 参考図

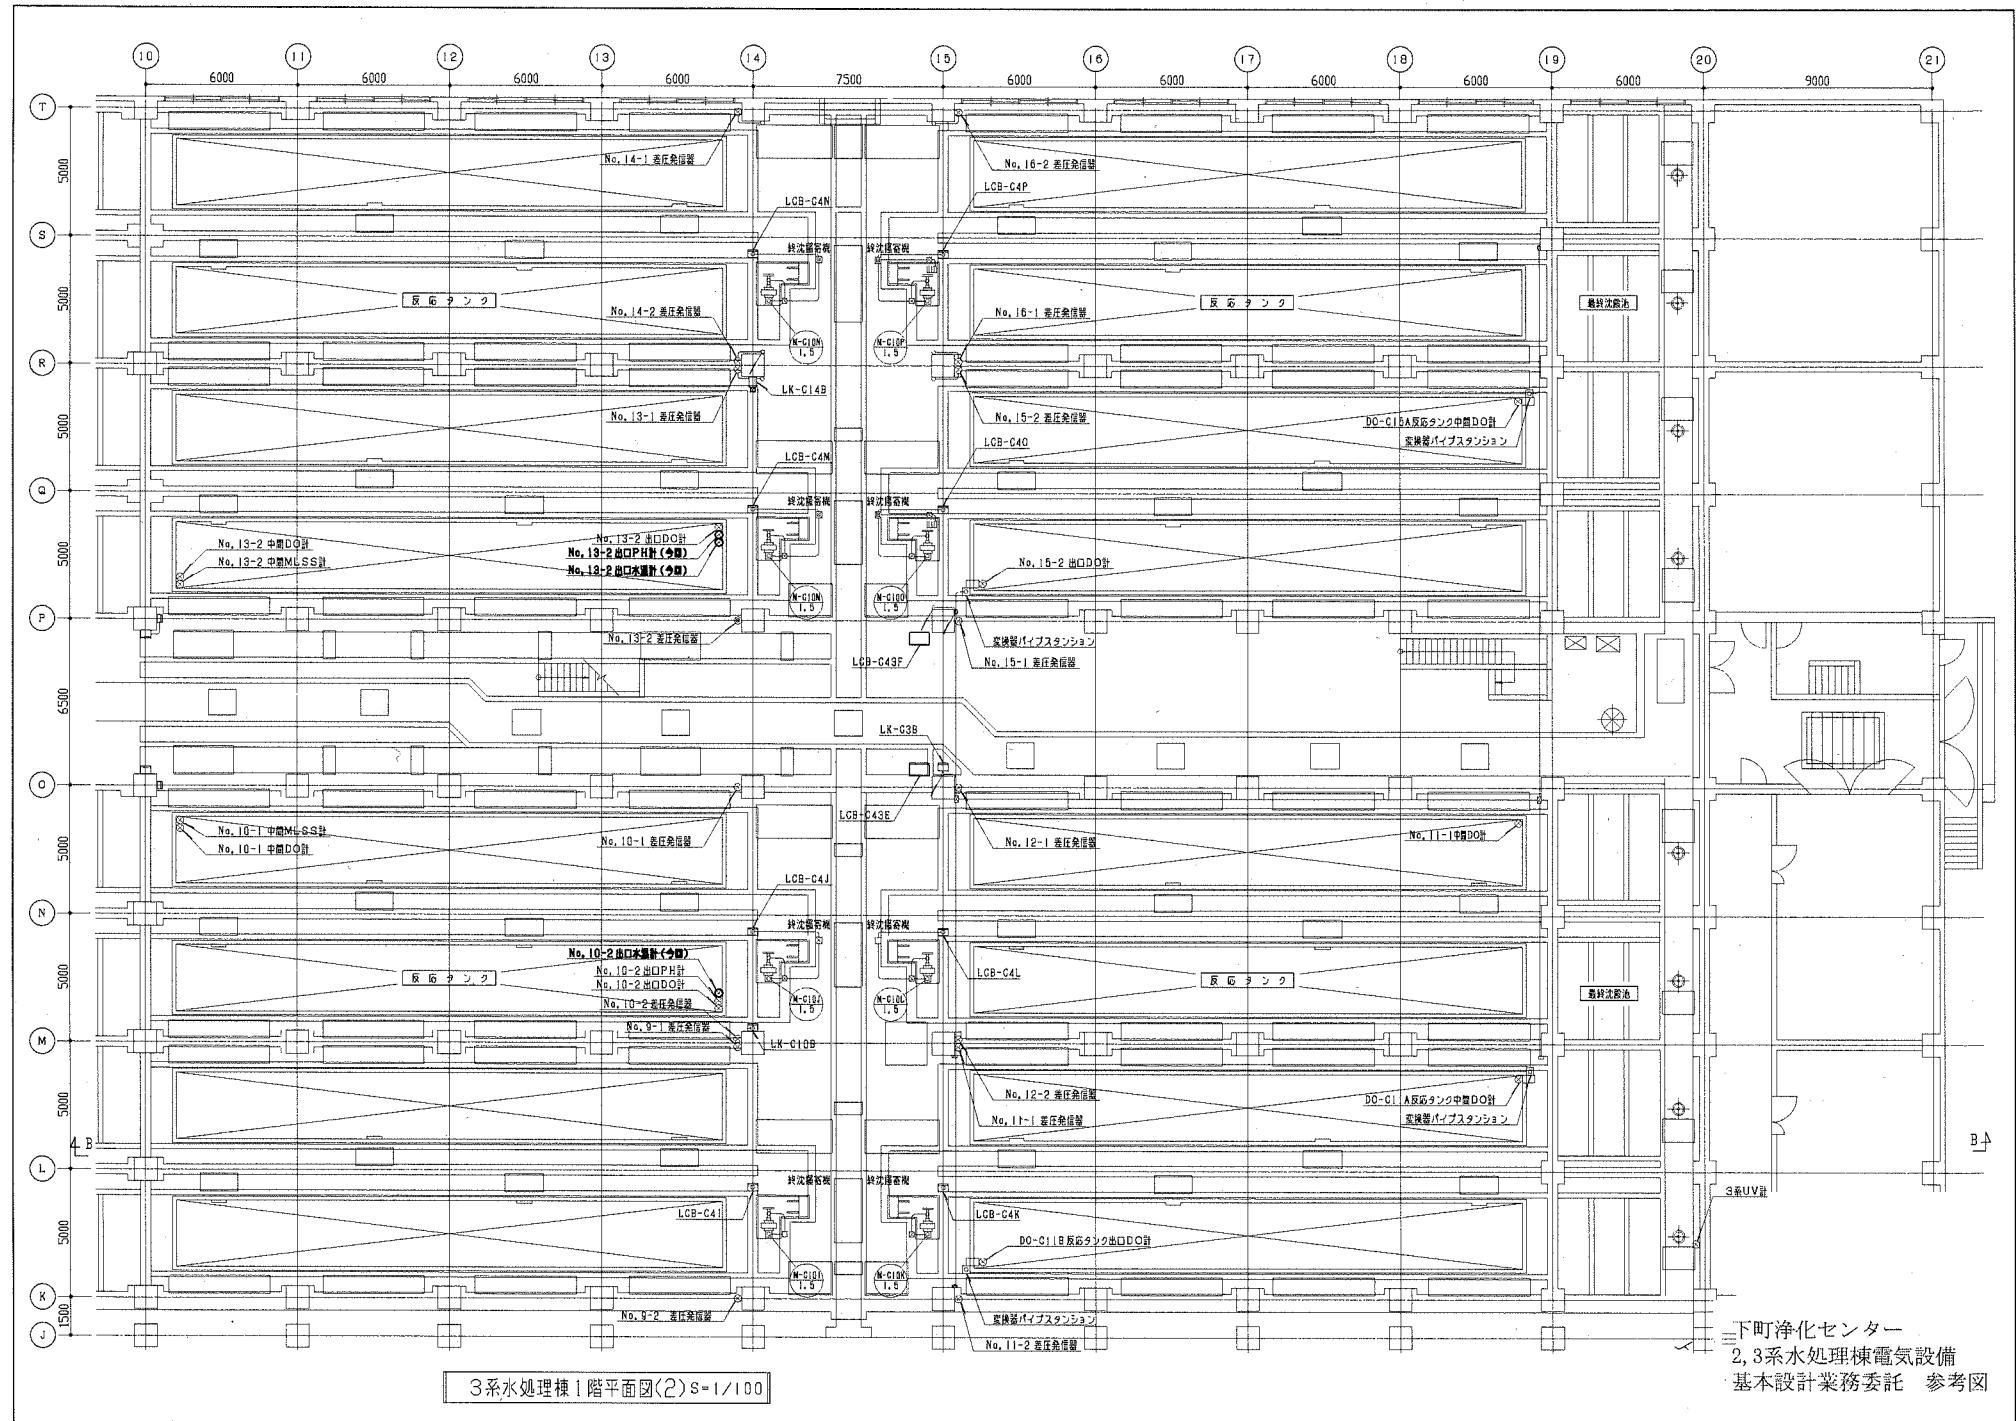

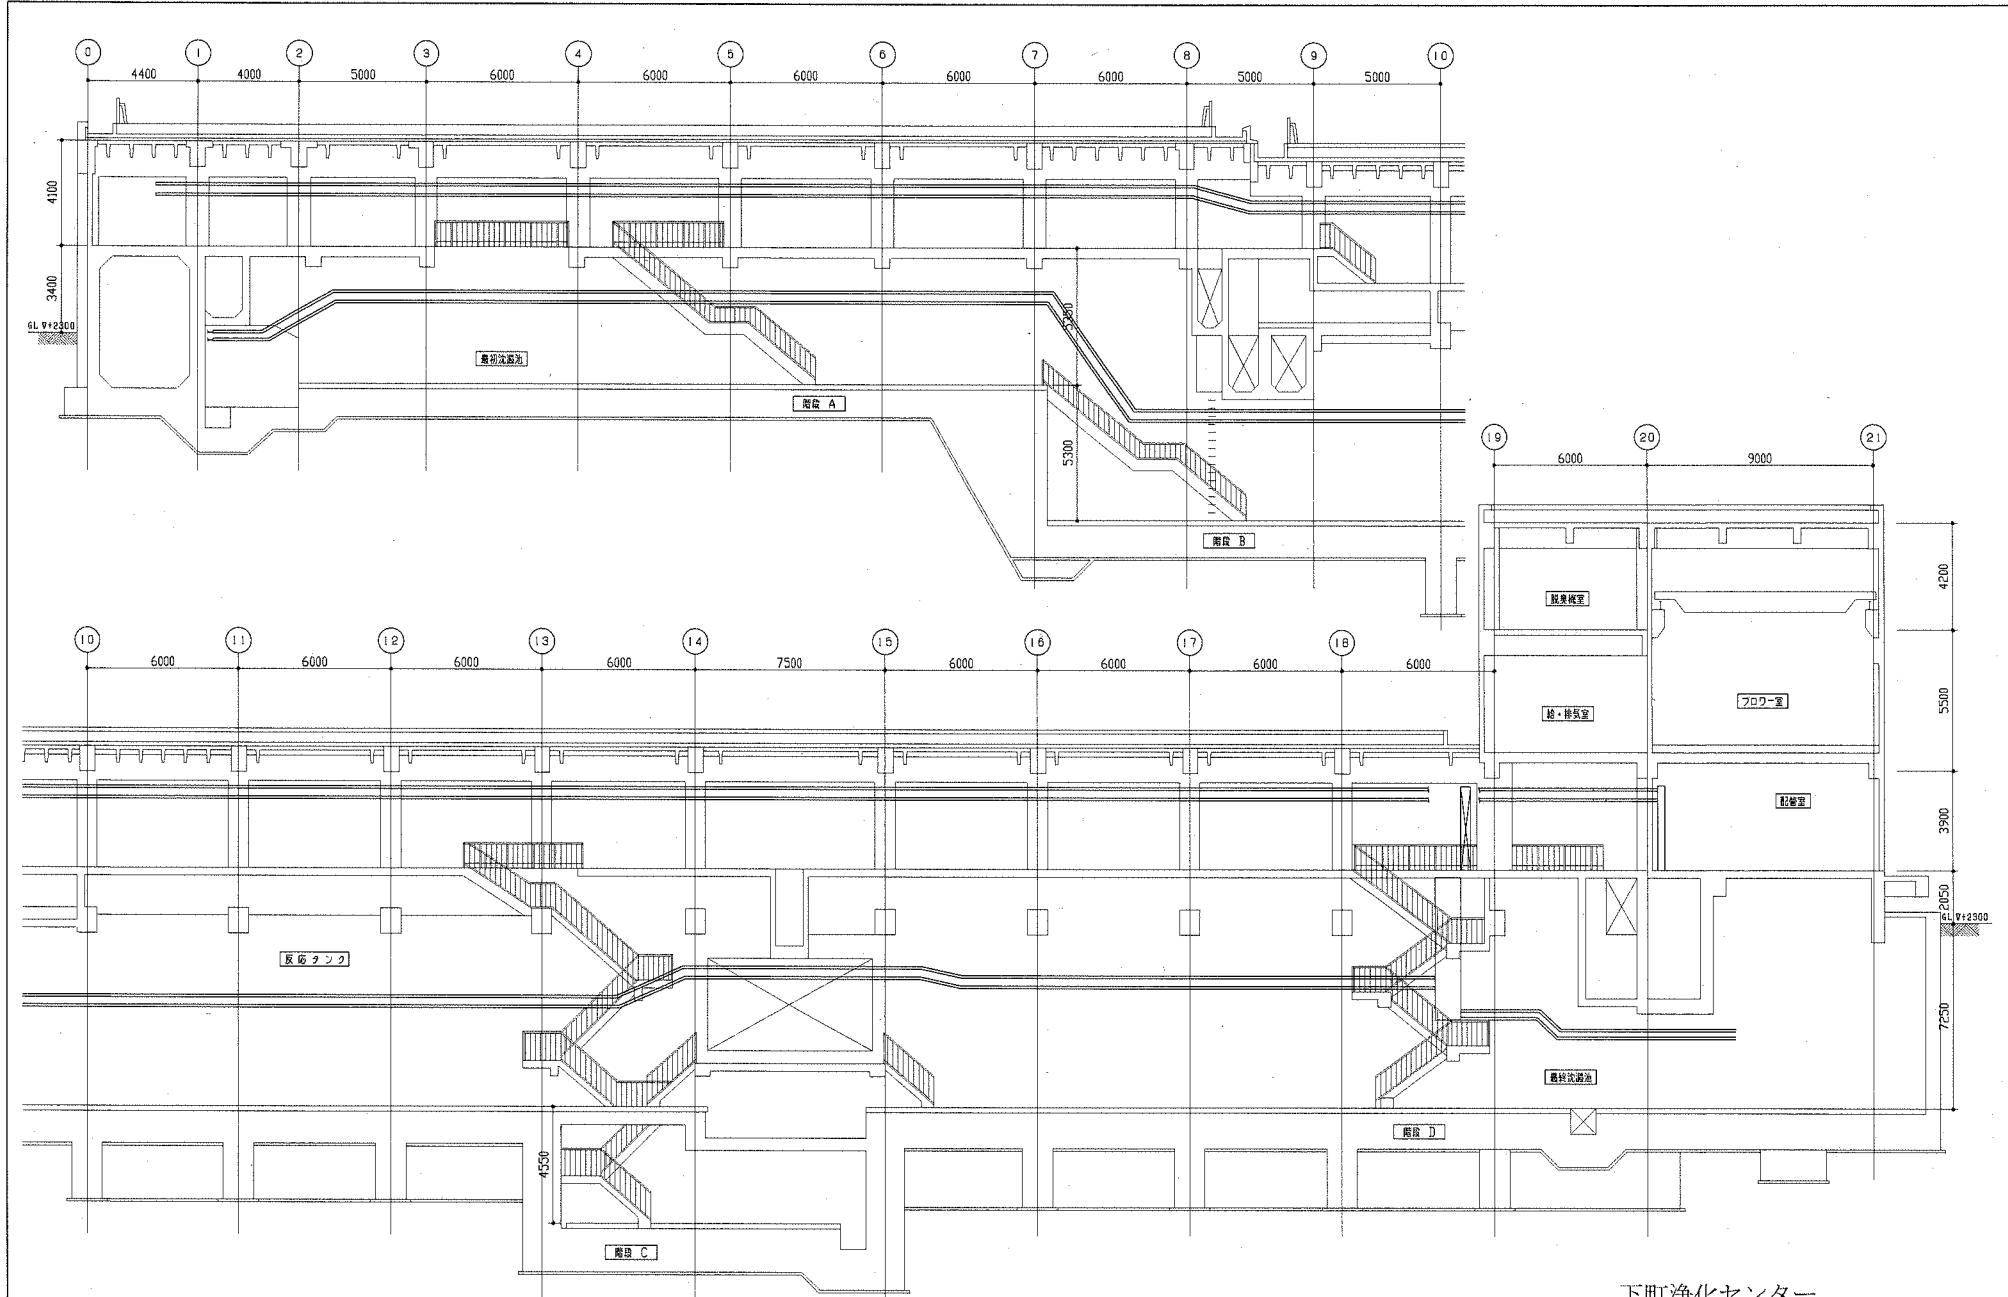

下町浄化センター
2,3系水処理棟電気設備
基本設計業務委託 参考図

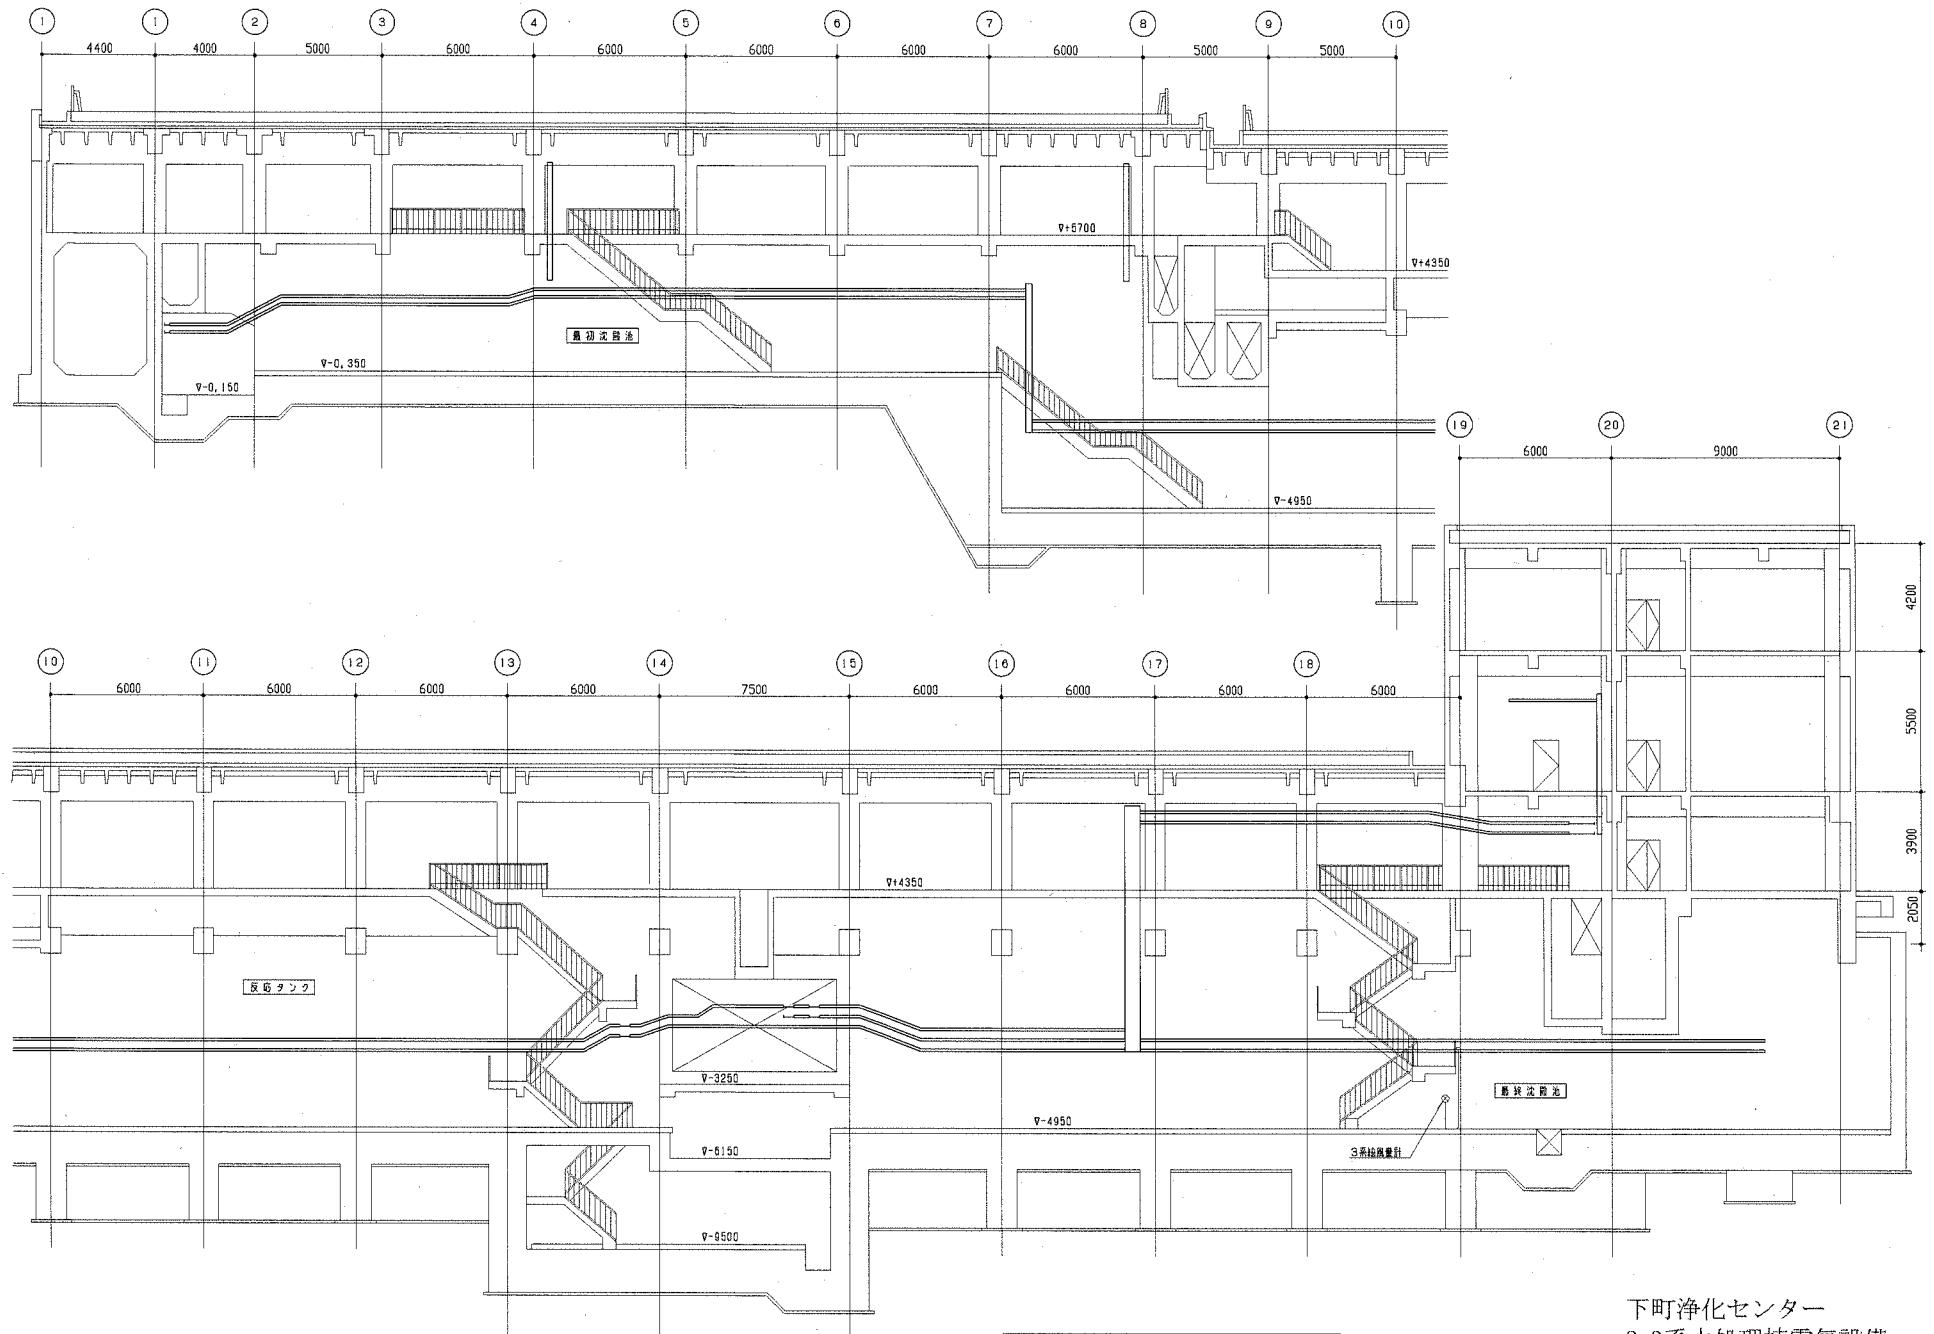

3系水処理棟B-B断面図 S=1/100

下町浄化センター
2,3系水処理棟電気設備
基本設計業務委託 参考図