

# 現場説明書

- 1 工 事 名 市内配水幹線消火栓更新工事 (2019 の 1)  
2 監 督 員 技術部 水道施設課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 100 分の 10 以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する( 回以内) しない

### 6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 <small>(請負代金額に対する割合)</small>	前払金の上限
<del>初年度( 年度)</del>	<del>  %</del>	<del>支払限度額・請負代金額の  %</del>
<del>第 2 年度( 年度)</del>	<del>  %</del>	<del>支払限度額・請負代金額の  %</del>
<del>第 3 年度( 年度)</del>	<del>  %</del>	<del>支払限度額・請負代金額の  %</del>

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

- |                  |  |
|------------------|--|
| ア 請負代金内訳書        | 要提出(契約締結後7日以内)<br>提出不要   |
| イ 工 程 表          | 要提出(契約締結後7日以内)<br>提出不要   |
| ウ 着 手 届          | 着手後5日以内に提出すること。  |
| エ 現場代理人及び主任技術者等届 | 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。  |
| オ 下請負関係書類        | 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。<br>・ 施工体制台帳<br>・ 施工体系図<br>・ 再下請負通知書 (再下請負の発注がある場合) |
| カ 直 営 工 事 届      | 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。  |

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

- |           |    |    |
|-----------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品   | あり | なし |

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

- |           |    |    |
|-----------|----|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|----|----|

### (8) 火災保険等の関係

- |                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|----|----|

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、[横須賀市ホームページ](#) > [入札の広場](#) > [工事](#) > [入札制度関連情報<工事>](#) において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリんズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）



## 市内配水幹線消火栓更新工事（2019の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成29年12月）を参照すること。

### 1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

### ~~2 公共建設発生土処分について~~

#### ~~(1) 受入場所~~

~~処分地等の名称：UCR（久里浜港）~~

~~場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62~~

#### ~~(2) 受入日時~~

~~受入日：月曜日から金曜日の平日~~

~~（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）~~

~~受入時間：8：00～17：00~~

~~※悪天候、突発的の事故により受入れが停止または、制限される場合がある。~~

#### ~~(3) 受入単価~~

~~名 称：土砂受入処分料（指定処分）~~

~~規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）~~

~~規格2：処分費の対象~~

~~単 価：地山 1 m<sup>3</sup> あたり 3,970 円~~

#### ~~(4) 久里浜 UCR 受入地に指定された地質分析等試験~~

~~地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。~~

### 3 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28 項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

### 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

### 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】水道工事の数値基準等について」を参照すること。

### 6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号が A、B、K、L、N、P、R から始まるもの）を参照すること。

## 7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。
- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の[材料]、[○○規格]に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。  
※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。
- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

## 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

## 9 工事に関することについて

### (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

### (2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ~~ア 給水台帳の確認~~
- ~~イ 現場調査(メータ位置の確認、メータ内給水管材質の確認、宅内路面状況の確認)~~
- ~~ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認~~
- ~~エ 上記ア.イ.ウの実施(宅地内鉛給水管取替工事)内容の整理及び監督員への報告確認作業~~
- ~~オ 宅地内工事が別の請負者の場合は同業者への説明~~
- ~~カ 宅地内工事等に関する給水管接続替図及び土地使用承諾図の作成~~

### (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

### (4) 工程管理について

フランジ補強金具（絶縁）およびフランジ固定金具（絶縁）の納期は相当の時間を要するため、材料手配の遅れによって工程に遅れが生じないように、工程管理は綿密に行うこと。

## 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

### (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

### (2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

### (3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

## 11 GX形ダクタイトル鉄管布設工事における有資格者条件について

GX管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイトル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

### (1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

- ア 局が平成25年11月に実施したGX形ダクタイトル鉄管施工講習会の受講者
- イ 平成26年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者
- ウ 平成24年度以降の日本ダクタイトル鉄管協会による継手接合研修会受講者
- エ GX管製造会社の技術職員

### (2) 指導員による指導

GX管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各1回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各1枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

#### ※参考（技術指導の例）

GX管の特性・構造、GX管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

## ~~12 別途発注される測量業務について~~

- ~~(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。~~
- ~~(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。~~

~~（3）測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。~~

13 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

（1）一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス

<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。

（2）当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用（促進）計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）

（3）CREDasの各種書類の印刷により、「再生資源利用（促進）計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、施工計画書に添付する。

（4）工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。

（5）工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。

（6）CREDasの各種書類の印刷により「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を印刷し、監督員の確認を受ける。

（7）完成図書に「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式—」を添付する。

14 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1）水道事業実務必携                | 平成 30 年度版            |
| 2）土木工事標準積算基準書（土木工事編）      | 平成 30 年 7 月 1 日版     |
| 3）積算参考資料（土木工事編）           | 平成 30 年 7 月 1 日版     |
| 4）建設機械等損料表                | 平成 30 年度版            |
| <del>5）下水道用設計標準歩掛表</del>  |                      |
| <del>第 1 巻 管路</del>       | <del>平成 30 年度版</del> |
| <del>第 2 巻 ポンプ場・処理場</del> | <del>平成 30 年度版</del> |
| <del>第 3 巻 設計委託</del>     | <del>平成 30 年度版</del> |

15 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

16 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額 500 万円以上の場合のみ提出すること。

1）管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成 28 年 10 月の別冊

2）工事履行報告書

横須賀市ホームページ＞市政情報＞入札・契約・検査＞検査情報＞土木工事関係書類一覧表

17 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

# 施工条件明示事項

工事名 市内配水幹線消火栓更新工事(2019の1)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																																	
<b>■ 工程関係</b>	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																																		
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																																		
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																		
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																	
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																		
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																		
<input type="checkbox"/> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																		
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																																																		
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																		
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																		
<b>■ (公害・排水等) 周辺環境関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工(昼間)6日、水替工(夜間)1日を見込んでいる。】																																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																	
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																		
<b>■ 安全対策関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																	
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																		
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																		
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">No1</th> <th colspan="2">No2</th> <th>No3</th> <th>No4</th> <th>No5</th> <th>No6</th> <th>No7</th> </tr> <tr> <th>昼間</th> <th>夜間</th> <th>昼間</th> <th>夜間</th> <th>昼間</th> <th>昼間</th> <th>昼間</th> <th>昼間</th> <th>昼間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">試掘</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">消火栓取替工事</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">路面復旧工事</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> <td style="text-align: center;">4名/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員(昼間)は延べ88人、交通誘導警備員(夜間)は延べ8人を見込んでいる。】		No1		No2		No3	No4	No5	No6	No7	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	昼間	昼間	昼間	昼間	試掘	4名/日	-	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	消火栓取替工事	4名/日	-	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	路面復旧工事	4名/日	4名/日	-	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日
		No1		No2		No3	No4	No5	No6	No7																																									
昼間		夜間	昼間	夜間	昼間	昼間	昼間	昼間	昼間																																										
試掘	4名/日	-	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日																																										
消火栓取替工事	4名/日	-	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日																																										
路面復旧工事	4名/日	4名/日	-	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日	4名/日																																										
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																			

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□ 工事路関係	<input type="checkbox"/> 工所用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ①確認処分とする。 ②受入条件は受入先の条件による。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。  2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事物件支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工所用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input type="checkbox"/> その他		

市内配水幹線消火栓更新工事（2019の1）  
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2019年度	工事番号							
工事名	市内配水幹線消火栓更新工事（2019の1）							
ブロック番号	3100, 2100	工事場所 横須賀市公郷町3丁目110番地先 他6箇所						
予算科目								
工 事 概 要	<p>本工事は、消防局の依頼により上記地内の老朽化消火栓を更新するもので、 工事概要は下記の通りである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">消火栓設置工事</td> <td style="width: 20%;">双口</td> <td style="width: 20%;">7基</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去</td> <td>双口</td> <td>7基</td> </tr> </table>		消火栓設置工事	双口	7基	消火栓撤去	双口	7基
	消火栓設置工事	双口	7基					
消火栓撤去	双口	7基						
<p>工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>								
工事施行方法	請 負	工事日数 140日						

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

## 設計基本情報

### 設計情報

設計書番号	013000468
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市内配水幹線消火栓更新工事 (2019の1)
ブロック番号	3100, 2100

### 諸経費情報

単価世代	2019年 4月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局



## 本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消火栓更新工事		式	1			/H
		請負工事費						/H
		直接工事費						/H
		材料費						/H
		材料費		式	1			第 1 号内訳書参照 @U101
		材料費計						+3
		工事費	消火栓更新工事 (双口)	基	7			/H
		消火栓取替工 No 1	双口 1基 試掘調査含む 機械 昼間	式	1			第 2 号内訳書参照 @U001
		消火栓取替工 No 2	双口 1基 試掘調査含む 機械 夜間	式	1			第 3 号内訳書参照 @U002
		消火栓取替工 No 3	双口 1基 試掘調査含む 機械 昼間	式	1			第 4 号内訳書参照 @U003
		消火栓取替工 No 4	双口 1基 試掘調査含む 機械 昼間	式	1			第 5 号内訳書参照 @U004

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消火栓取替工 No 5	双口 1基 試掘調査含む 機械 昼間	式	1			第 6 号内訳書参照 @U005
		消火栓取替工 No 6	双口 1基 試掘調査含む 機械 昼間	式	1			第 7 号内訳書参照 @U006
		消火栓取替工 No 7	双口 1基 試掘調査含む 機械 昼間	式	1			第 8 号内訳書参照 @U007
		路面復旧工 No 1	昼間 人力	式	1			第 9 号内訳書参照 @U011
		路面復旧工 No 2	昼間 人力	式	1			第 10 号内訳書参照 @U012
		路面復旧工 No 3	昼間 人力	式	1			第 11 号内訳書参照 @U013
		路面復旧工 No 4	昼間 人力	式	1			第 12 号内訳書参照 @U014
		路面復旧工 No 5	昼間 人力	式	1			第 13 号内訳書参照 @U015
		路面復旧工 No 6	昼間 人力	式	1			第 14 号内訳書参照 @U016
		路面復旧工 No 7	昼間 人力	式	1			第 15 号内訳書参照 @U017
		交通管理工		式	1			第 16 号内訳書参照 @U202

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費	計						+3
	直接工事費	計						++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1			%07Kr
		準備費		式	1			第 17 号内訳書参照 0U201
	共通仮設費	計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			%07Jo
	工事原価							++G
		一般管理費等						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		一般管理費等		式	1			%07Gp
		一般管理費等	計					+3
		スクラップ評価額		式	1			第 18 号内訳書参照 0U203
	工事価格							++T
	消費税等相当額			式	1			%S10
	請負工事費	合計						++U

第 1 号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
No 1 箇所						
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ホ-ル弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 ヴァ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
フランジ短管 形式2	φ100*300 (2類) JWWA G 114、内面粉体 (JWWA G 112)	個	1			局独自 N1612-106
フランジ補強金具	φ100	個	1			局独自 Y0001
フランジ補強金具 (絶縁)	φ100	個	1			局独自 Y0002
フランジパッキン (7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753
No 2 箇所						
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ホ-ル弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 ヴァ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
フランジ短管 形式2	φ100*300 (2類) JWWA G 114、内面粉体 (JWWA G 112)	個	1			局独自 N1612-106

P-5

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強金具	φ100	個	1			局独自 Y0001
フランジ補強金具 (絶縁)	φ100	個	1			局独自 Y0002
フランジパッキン (7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753
No 3 箇所						
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ホ-ル弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 ヴァ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
フランジ短管 形式2	φ100*300 (2類) JWWA G 114、内面粉体 (JWWA G 112)	個	1			局独自 N1612-106
フランジ補強金具	φ100	個	1			局独自 Y0001
フランジ補強金具 (絶縁)	φ100	個	1			局独自 Y0002
フランジパッキン (7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1860

P-6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
N o 4 箇所						/H
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ホ-ル弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 ホ-ル式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3500-100
フランジ短管 形式2	φ100*200 (2類) JWWA G 114、内面粉体 (JWWA G 112)	個	1			局独自 N1612-104
フランジ補強金具	φ100	個	2			局独自 Y0001
フランジ補強金具 (絶縁)	φ100	個	1			局独自 Y0002
フランジパッキン (7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1860
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
N o 5 箇所						/H

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-100
GX形曲管	φ100*90° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-101
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-102
GX形短2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1214-100
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-100
フランジ補強金具	φ100	個	1			局独自 Y0001
フランジ固定金具	φ100	個	1			局独自 Y0003
フランジ固定金具 (絶縁)	φ100	個	1			局独自 Y0004
絶縁ボルト	16*92 SUS304	本	4			局独自 A1711
N o 6 箇所						/H

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ホール弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
フランジ短管 形式2	φ100*150 (2類) JWWA G 114、内面粉体 (JWWA G 112)	個	1			局独自 N1612-103
フランジ補強金具	φ100	個	1			局独自 Y0001
フランジ補強金具 (絶縁)	φ100	個	1			局独自 Y0002
フランジパッキン (7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1860
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
No 7 箇所						/H
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ホール弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-100
GX形曲管	φ100*90° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/03/01・278, 424 N1202-101
GX形短2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	1			建設物価・2019/03/01・Web版 N1214-100
GX形接合セット (異形管・ワトソール弁用)	φ100 (コノ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2019/03/01・278, 424 N1221-100
絶縁ボルト	16*92 SUS304	本	4			局独自 A1711
フランジ補強金具	φ100	個	1			局独自 Y0001
フランジ固定金具	φ100	個	1			局独自 Y0003
フランジ固定金具 (絶縁)	φ100	個	1			局独自 Y0004
計						

第 2 号内訳書 消火栓取替工 No 1

双口 1基 試験調査含む  
機械 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試験						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			試験・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			試験・AS 第2号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			試験・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6			試験・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			試験・路盤 第4号一位代価表参照 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			試験・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	2.4			試験・土砂 第5号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	2.4			試験・土砂 第6号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	2.4			試験・土砂 第7号一位代価表参照 DP020002-J01
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第8号一位代価表参照 Z0002-B00

P-11

第 2 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版	個	1			第9号一位代価表参照 G0872-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	2.4			試験・改良土 第7号一位代価表参照 DP020002-J01
人力埋戻工 改良土(40-0)	締固め有り	m3	2.4			試験・改良土 第10号一位代価表参照 Z0001-B00
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			試験・仮路盤 第11号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			試験・仮復旧 第12号一位代価表参照 DW440-J01
消火栓取替						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			消火栓取替・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			消火栓取替・AS 第2号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			消火栓取替・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			消火栓取替・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			消火栓取替・路盤 第4号一位代価表参照 DW421-J01

P-12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1			消火栓取替・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.4			消火栓取替・土砂 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.4			消火栓取替・土砂 第 4 号一位代価表参照 DW421-J01
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
消火栓不断水交換	φ100 接合手間含む	基	1			局独自 Y0005
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1			第 13 号一位代価表参照 Z0003-B00
消火栓設置工	双口、弁きょう再利用 副弁無、レジコン	箇所	1			第 14 号一位代価表参照 Z0011-B00
フランジ防食工（フランジ補強金具）	φ100 ベトロラタム	口	1			局独自 Y0007
水 替 工（管布設用）	50m/m	日				第 15 号一位代価表参照 F3118-B00
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.4			消火栓取替・改良土 第 4 号一位代価表参照 DW421-J01
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1			消火栓取替・改良土 第 16 号一位代価表参照 DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.4			消火栓取替・改良土 第 17 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	3			消火栓取替・仮路盤 第 11 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工（人力施工）	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	3			消火栓取替・仮復旧 第 12 号一位代価表参照 DW440-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	70			第 18 号一位代価表参照 DP040036-J01
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2 t 積級 運搬2回	式	1			第 19 号一位代価表参照 Z0010-B00
計						

第 3 号内訳書 消火栓取替工 No 2

双口 1基 試験調査含む  
機械 夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試験						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			試験・AS・夜間 第20号一位代価表参照 DW4301-J02
As塊運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			試験・AS・夜間 第21号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.2			試験・AS・夜間 県単価・2019/04/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6			試験・路盤・夜間 第22号一位代価表参照 DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			試験・路盤・夜間 第23号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.6			試験・路盤・夜間 県単価・2019/04/01・103 K0028-010
床掘り工[夜間]	土砂 現場制約有	m3	2.4			試験・土砂・夜間 第24号一位代価表参照 DP020012-J02
人力積込工[夜間]	土砂	m3	2.4			試験・土砂・夜間 第25号一位代価表参照 DP020008-J02
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	2.4			試験・土砂・夜間 第26号一位代価表参照 DP020002-J02
消火栓きょう取外し工(夜間)	補正係数0.6	箇所	1			第27号一位代価表参照 Z0002-B10

P-15

第 3 号 付 属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付(夜間)	円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版	個	1			第28号一位代価表参照 G0872-B10
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	2.4			試験・改良土・夜間 第26号一位代価表参照 DP020002-J02
人力埋戻工 改良土(40-0)[夜間]	締固め有り	m3	2.4			試験・改良土・夜間 第29号一位代価表参照 Z0001-B10
下層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			試験・仮路盤・夜間 第30号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			試験・仮復旧・夜間 第31号一位代価表参照 DW440-J02
消火栓交換						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			消火栓取替・AS・夜間 第20号一位代価表参照 DW4301-J02
As塊運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			消火栓取替・AS・夜間 第21号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.2			消火栓取替・AS・夜間 県単価・2019/04/01・103 K0024-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			消火栓取替・路盤・夜間 第22号一位代価表参照 DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			消火栓取替・路盤・夜間 第23号一位代価表参照 DW421-J02

P-16



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1			消火栓取替・路盤・夜間 県単価・2019/04/01・103 K0028-010
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4			消火栓取替・土砂・夜間 第 22 号一位代価表参照 DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.4			消火栓取替・土砂・夜間 第 23 号一位代価表参照 DW421-J02
消火栓きょう取外し工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	1			第 27 号一位代価表参照 Z0002-B10
消火栓不断水交換[夜間]	φ100 接合手間含む	基	1			局独自 Y0006
フランジ接合工 φ100 (夜間)	(JWWA 7.5K)	口	1			第 32 号一位代価表参照 Z0003-B10
消火栓設置工 (夜間)	双口、弁きょう再利用 副弁無、レジコン	箇所	1			第 33 号一位代価表参照 Z0011-B10
フランジ防食工 (フランジ補強 金具) [夜間]	φ100 ペトララタム	口	1			局独自 Y0008
水 替 工 (管布設用) 夜間	50m/m	日				第 34 号一位代価表参照 F3118-B10
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.4			消火栓取替・改良土・夜間 第 23 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			消火栓取替・改良土・夜間 第 35 号一位代価表参照 DW411-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4			消火栓取替・改良土・夜間 第 36 号一位代価表参照 DW411-J04
下層路盤工 (施工幅1.8m未満 )[夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			消火栓取替・仮路盤・夜間 第 30 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			消火栓取替・仮復旧・夜間 第 31 号一位代価表参照 DW440-J02
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2			試掘・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.1km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			試掘・AS 第37号一位代価表参照 DW4211-J03
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			試掘・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2			試掘・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.1km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			試掘・路盤 第38号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			試掘・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	2			試掘・土砂 第5号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	2			試掘・土砂 第6号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	2			試掘・土砂 第39号一位代価表参照 DP020002-J03
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第40号一位代価表参照 G0877-B00

第 4 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	1			第9号一位代価表参照 G0872-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	2			試掘・改良土 第39号一位代価表参照 DP020002-J03
人力埋戻工 改良土(40-0)	締固め有り	m3	2			試掘・改良土 第10号一位代価表参照 Z0001-B00
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	2			試掘・仮路盤 第41号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	2			試掘・仮復旧 第42号一位代価表参照 DW440-J10
消火栓取替						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2			消火栓取替・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.1km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			消火栓取替・AS 第37号一位代価表参照 DW4211-J03
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			消火栓取替・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2			消火栓取替・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.1km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			消火栓取替・路盤 第38号一位代価表参照 DW421-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			消火栓取替・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	2			消火栓取替・土砂 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	2			消火栓取替・土砂 第 38 号一位代価表参照 DW421-J03
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
消火栓不断水交換	φ100 接合手間含む	基	1			局独自 Y0005
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1			第 13 号一位代価表参照 Z0003-B00
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	1			第 43 号一位代価表参照 Z0004-B00
フランジ防食工 (フランジ補強金具)	φ100 ベトロラタム	口	1			局独自 Y0007
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 15 号一位代価表参照 F3118-B00
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	2			消火栓取替・改良土 第 38 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.7			消火栓取替・改良土 第 16 号一位代価表参照 DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1.3			消火栓取替・改良土 第 17 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	2			消火栓取替・仮路盤 第 41 号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	2			消火栓取替・仮復旧 第 42 号一位代価表参照 DW440-J10
計						

第 5 号内訳書 消火栓取替工 No 4

双口 1基 試掘調査含む  
機械 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			試掘・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			試掘・AS 第44号一位代価表参照 DW4211-J04
廃材処理料(東部地区)	AS散 処分費の対象	m3	0.2			試掘・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6			試掘・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			試掘・路盤 第45号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			試掘・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	2.8			試掘・土砂 第5号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	2.8			試掘・土砂 第6号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	2.8			試掘・土砂 第7号一位代価表参照 DP020002-J01
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第40号一位代価表参照 G0877-B00

P-23

第 5 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版	個	1			第9号一位代価表参照 G0872-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	2.8			試掘・改良土 第7号一位代価表参照 DP020002-J01
人力埋戻工 改良土(40-0)	締固め有り	m3	2.8			試掘・改良土 第10号一位代価表参照 Z0001-B00
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			試掘・仮路盤 第11号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			試掘・仮復旧 第12号一位代価表参照 DW440-J01
消火栓取替						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			消火栓取替・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			消火栓取替・AS 第44号一位代価表参照 DW4211-J04
廃材処理料(東部地区)	AS散 処分費の対象	m3	0.2			消火栓取替・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6			消火栓取替・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			消火栓取替・路盤 第45号一位代価表参照 DW421-J04

P-24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			消火栓取替・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.8			消火栓取替・土砂 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.8			消火栓取替・土砂 第 45 号一位代価表参照 DW421-J04
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
消火栓不断水交換	φ 100 接合手間含む	基	1			局独自 Y0005
フランジ接合工 φ 100	(JWWA 7.5K)	口	2			第 13 号一位代価表参照 Z0003-B00
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	1			第 43 号一位代価表参照 Z0004-B00
フランジ防食工 (フランジ補強 金具)	φ 100 ペトロラタム	口	1			局独自 Y0007
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 15 号一位代価表参照 F3118-B00
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.8			消火栓取替・改良土 第 45 号一位代価表参照 DW421-J04
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			消火栓取替・改良土 第 16 号一位代価表参照 DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8			消火栓取替・改良土 第 17 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満 )	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			消火栓取替・仮路盤 第 11 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			消火栓取替・仮復旧 第 12 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 6 号内訳書 消火栓取替工 No 5

双口 1基 試験調査含む  
機械 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試験						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			試験・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			試験・AS 第46号一位代価表参照 DW4211-J05
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			試験・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7			試験・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7			試験・路盤 第47号一位代価表参照 DW421-J05
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			試験・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	3.3			試験・土砂 第5号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	3.3			試験・土砂 第6号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	3.3			試験・土砂 第7号一位代価表参照 DP020002-J01
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第8号一位代価表参照 Z0002-B00

P-27

第 6 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第9号一位代価表参照 G0872-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下	m3	3.3			試験・改良土 第7号一位代価表参照 DP020002-J01
人力埋戻工 改良土(40-0)	締固め有り	m3	3.3			試験・改良土 第10号一位代価表参照 Z0001-B00
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	3			試験・仮路盤 第48号一位代価表参照 DW431-J04
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			試験・仮復旧 第42号一位代価表参照 DW440-J10
消火栓取替						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			消火栓取替・AS 第1号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離5.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			消火栓取替・AS 第46号一位代価表参照 DW4211-J05
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			消火栓取替・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7			消火栓取替・路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7			消火栓取替・路盤 第47号一位代価表参照 DW421-J05

P-28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.7			消火栓取替・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	3.3			消火栓取替・土砂 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.3			消火栓取替・土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J05
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
フランジボルト交換工 φ100		口	1			第 49 号一位代価表参照 Z0005-B00
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1			第 50 号一位代価表参照 F0472-B00
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	5			第 51 号一位代価表参照 DW0262-J01
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	2			第 52 号一位代価表参照 F0402-B00
消火栓設置工	双口, 弁きょう再利用 副弁無, レジコン	箇所	1			第 14 号一位代価表参照 Z0011-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 53 号一位代価表参照 F0561-B00
フランジ防食工 (フランジ固定金具)	φ100	口	1			局独自 Y0009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 15 号一位代価表参照 F3118-B00
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.3			消火栓取替・改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J05
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.1			消火栓取替・改良土 第 16 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.2			消火栓取替・改良土 第 17 号一位代価表参照 DW411-J02
フィルター層工	平均厚100~120mm未満	m <sup>2</sup>	3			消火栓取替 第 54 号一位代価表参照 DP040014-J01
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	3			消火栓取替・路盤先行 第 41 号一位代価表参照 DW431-J03
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m <sup>2</sup>	3			消火栓取替・復旧 第 42 号一位代価表参照 DW440-J10
地先境界ブロック撤去工	処分	m	2			第 55 号一位代価表参照 DP040025-J01
穀運搬工 (Co (無筋・鉄筋) 構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 6.0km以下	m <sup>3</sup>	0.1			第 56 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料 (東部地区)	二次製品 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.1			県単価・2019/04/01・103 CZ0215-010
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.1			第 57 号一位代価表参照 DSH026010-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬工 (Co(無筋・鉄筋) 構造物 取壊し)	人力積込 DID区間有 6.0km以下	m3	0.1			第 56 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2019/04/01・103 K0026
計						

第 7 号 内 訳 書 消火栓取替工 No 6

双口 1基 試掘調査含む  
機械 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘						/H
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	3.2			試掘・土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	3.2			試掘・土砂 第 6 号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	3.2			試掘・土砂 第 58 号一位代価表参照 DP020002-J04
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 40 号一位代価表参照 G0877-B00
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第 9 号一位代価表参照 G0872-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	3.2			試掘・改良土 第 58 号一位代価表参照 DP020002-J04
人力埋戻工 改良土 (40-0)	締固め有り	m3	3.2			試掘・改良土 第 10 号一位代価表参照 Z0001-B00
消火栓取替						/H
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2			消火栓取替・土砂 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離4.4km 良好 ダンプトラック2t積 バック粉山積0.13m3	m3	3.2			消火栓取替・土砂 第 59 号一位代価表参照 DW421-J06



名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
消火栓不断水交換	φ100 接合手間含む	基	1			局独自 Y0005
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1			第 13 号一位代価表参照 Z0003-B00
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	1			第 43 号一位代価表参照 Z0004-B00
フランジ防食工 (フランジ補強金具)	φ100 ペトロラタム	口	1			局独自 Y0007
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 15 号一位代価表参照 F3118-B00
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離4.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.2			消火栓取替・改良土 第 59 号一位代価表参照 DW421-J06
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	1			消火栓取替・改良土 第 16 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	2.2			消火栓取替・改良土 第 17 号一位代価表参照 DW411-J02
計						

## 第 8 号 内 訳 書 消火栓取替工 N o 7

双口 1基 試掘調査含む  
機械 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	4			試掘・AS 第 1 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			試掘・AS 第 60 号一位代価表参照 DW4211-J06
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			試掘・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.4			試掘・路盤 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			試掘・路盤 第 61 号一位代価表参照 DW421-J07
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.4			試掘・路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	5.4			試掘・土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	5.4			試掘・土砂 第 6 号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	5.4			試掘・土砂 第 62 号一位代価表参照 DP020002-J05
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	5.4			試掘・土砂 局独自 K0030-200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版	個	1			第 9 号一位代価表参照 G0872-B00
人力埋戻工 RC-40	締固め有り	m3	5.9			試掘・埋戻 第 63 号一位代価表参照 Z0007-B00
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC-40	m2	4			試掘・仮路盤 第 64 号一位代価表参照 DW431-J05
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4			試掘・仮復旧 第 65 号一位代価表参照 DW440-J03
消火栓取替						/H
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			消火栓取替・AS 第 1 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			消火栓取替・AS 第 60 号一位代価表参照 DW4211-J06
廃材処理料(東部地区)	AS板 処分費の対象	m3	0.1			消火栓取替・AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.1			消火栓取替・路盤・土砂 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.1			消火栓取替・路盤・土砂 第 61 号一位代価表参照 DW421-J07

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	6.1			消火栓取替・路盤・土砂 県単価・2019/04/01・103 K0028
消火栓きょう取外し工	補正係数0.6	箇所	1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
フランジボルト交換工 φ100		口	1			第 49 号一位代価表参照 Z0005-B00
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	2			第 50 号一位代価表参照 F0472-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3			第 51 号一位代価表参照 DW0262-J01
DIP布設工 φ100	被覆,シート,テープ共	m	2			第 52 号一位代価表参照 F0402-B00
消火栓設置工	双口,弁きょう再利用 副弁無,レジコン	箇所	1			第 14 号一位代価表参照 Z0011-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 53 号一位代価表参照 F0561-B00
フランジ防食工(フランジ固定金具)	φ100	口	1			局独自 Y0009
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 15 号一位代価表参照 F3118-B00
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-10 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3			第 66 号一位代価表参照 DW411-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	RC-40 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.6			第 67 号一位代価表参照 DW411-J06
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC-40	m2	4			消火栓取替・仮路盤 第 64 号一位代価表参照 DW431-J05
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4			消火栓取替・仮復旧 第 65 号一位代価表参照 DW440-J03
計						

## 第 9 号 内 訳 書 路面復旧工 No 1

昼間  
入力

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	10			AS 第 68 号一位代価表参照 DW4301-J03
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.3km 良好 ガンブトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			AS 第 2 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.5			AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.3km 良好 ガンブトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3			路盤 第 4 号一位代価表参照 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	5			第 48 号一位代価表参照 DW431-J04
不陸修正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	5			第 69 号一位代価表参照 DW432-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	10			第 70 号一位代価表参照 DW440-J04
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	10			第 71 号一位代価表参照 DW440-J05
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m2	10			第 72 号一位代価表参照 DW440-J06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)工(昼間)	ゼブラ30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	2			第73号一位代価表参照 DSH003020-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	7			第74号一位代価表参照 DSH003000-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	13			第75号一位代価表参照 DSH003030-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	4			第76号一位代価表参照 DSH003000-J02
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 排水性舗装 塗布厚1.5mm	m	7			第77号一位代価表参照 DSH003030-J02
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	4			第78号一位代価表参照 DSH003030-J03
計						

## 第 10 号 内 訳 書 路面復旧工 No 2

昼間  
人力

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	22			AS 第78号一位代価表参照 DW4301-J03
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ガンブトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.3			AS 第79号一位代価表参照 DW4211-J08
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	3.3			AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.3			路盤 第3号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ガンブトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.3			路盤 第80号一位代価表参照 DW421-J09
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.3			路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	5			第48号一位代価表参照 DW431-J04
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m <sup>2</sup>	17			第69号一位代価表参照 DW432-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	22			第70号一位代価表参照 DW440-J04
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m <sup>2</sup>	22			第71号一位代価表参照 DW440-J05
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	22			第72号一位代価表参照 DW440-J06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 11 号 内訳書 路面復旧工 No 3

昼間  
人力

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホフによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	4			第 1 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.1km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホフ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2			第 37 号一位代価表参照 DW4211-J03
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.2			県単価・2019/04/01・103 R0024
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m <sup>2</sup>	4			第 69 号一位代価表参照 DW432-J01
舗装工 (人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物 (13)	m <sup>2</sup>	4			第 81 号一位代価表参照 DW440-J07
計						

第 12 号 内訳書 路面復旧工 No 4

昼間  
人力

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	15			AS 第 68 号一位代価表参照 DW4301-J03
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.3			AS 第 44 号一位代価表参照 DW4211-J04
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.3			AS 県単価・2019/04/01・103 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.9km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			路盤 第 45 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.5			路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	5			第 48 号一位代価表参照 DW431-J04
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	10			第 69 号一位代価表参照 DW432-J01
上層路盤工 (車道・路肩部)	1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3 再生AS安定処理(30) 小型車	m2	15			第 82 号一位代価表参照 DP040004-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m2	15			第 72 号一位代価表参照 DW440-J06
計						

P-43

第 13 号 内訳書 路面復旧工 No 5

昼間  
人力

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	8			第 1 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			第 46 号一位代価表参照 DW4211-J05
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	8			第 69 号一位代価表参照 DW432-J01
透水性アスファルト舗装工	幅1.4m未満 1層平均厚50mm 小型車 開粒度AS混合物(13)	m2	8			第 83 号一位代価表参照 DP040015-J01
計						

P-44

第 14 号 内訳書 路面復旧工 No 6

昼間  
入力

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			土砂 第 84 号一位代価表参照 DW421-J08
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2 t 車 地山 処分費の対象	m3	0.3			土砂 局独自 K0030-200
不陸整正工 (施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m2	3			第 69 号一位代価表参照 DW432-J01
一般型枠工	鉄筋・無筋構造物	m2	1			第 85 号一位代価表参照 DP020104-J01
コンクリート工 (21-8-25 (20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車	m3	0.3			第 86 号一位代価表参照 DP020102-J01
計						

P-45

第 15 号 内訳書 路面復旧工 No 7

昼間  
入力

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし 100m2未満	m2	9			第 87 号一位代価表参照 DS033-J01
インターロッキングブロック運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.8km 良好 ダンプトラック2 t 積	m3	0.5			第 88 号一位代価表参照 Z0008-B00
インターロッキングブロック処分費	処分費の対象	m3	0.5			局独自 Y0010
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1			路盤 第 61 号一位代価表参照 DW421-J07
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			路盤 県単価・2019/04/01・103 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	9			第 41 号一位代価表参照 DW431-J03
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 100m2未満 砂 厚3cm	m2	9			第 89 号一位代価表参照 DS034-J01
計						

P-46

第 16 号内訳書 交通管理工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2019/04/01・労務2 R0011
交通誘導警備員B (交替有)	夜間 補正值1.8	人日				県単価・2019/04/01・労務2 R0111
計						

P-47

第 17 号内訳書 準備費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験 (諸経費含)	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			建物, 積資・2019/03/01・843,946 K0011
計						

P-48



第 18 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	631			局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	37			局独自 K5103
計						

第 1 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.157)

DW4301-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(カー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 90 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301  
[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-50

第 2 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.3km 良好  
ガンブトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.166,167)

DW4211-J01

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガンブトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211  
[運搬機種・積込機種]=ガンブトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.3, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-51

## 第 3 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(カー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 90 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-52

## 第 4 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.3km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.166)

DW421-J01

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ティール 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.3, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-53

第 5 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員		%	100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020012  
 <条件区分>  
 [土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

第 6 号 一位代価表 人力積込工

土砂

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員		%	100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020008  
 <条件区分>  
 [土質等区分]=土砂

第 7 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.68			/H
ダンプトラック	ホロード・ディーゼル 2t積級 タ付損耗費及び補修費(良好)含	%	20.68			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.43			/H
運転手(一般)		%	70.43			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	8.89			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	8.89			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002  
 <条件区分>  
 [土砂等発現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=6.0km以下, [路面状態]=良好

第 8 号 一位代価表 消火栓きょう取外し工

補正係数0.6

1 箇所 当り

Z0002-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第 9 号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

## 第 9 号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.21			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 個 当り					

P-58

Z0001-B00

## 第 10 号 一位代価表 人力埋戻工 改良土 (40-0)

締固め有り

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	1			第 92 号一位代価表参照 DP020016-J01
改良土	(層間) 40~0mm 処分費の対象	m3	1.25			局独自 K3024
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-59

第 11 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚30cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P. 159, 160)  
100 m2 当り

DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1			県単価・2019/04/01・42 100*0.3*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 93 号一位代価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=30, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-60

第 12 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 169)  
100 m2 当り

DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2019/04/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (As)		t	12.573			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ロー(舗装用)運転	パッド式 運転質量0.5~0.6t	日				第 94 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 95 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-61

## 第 13 号 一位代価表 フランジ接合工 φ100

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-62

## 第 14 号 一位代価表 消火栓設置工

双口、弁きょう再利用  
副弁無、レジコン

Z0011-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	双口 (フランジ接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 96 号一位代価表参照 G0132-B00
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第 9 号一位代価表参照 G0872-B00
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-63



第 15 号 一位代価表 水 替 工 (管布設用)

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 97 号一位代価表参照 M0096-B00
特殊作業員		人	0.028			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.013			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
工事中水中モーターポンプ 損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1			1 第 98 号一位代価表参照 G0800-B00
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	18			(1) #09
計						1 日 当り

第 16 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.153)

DW411-J01

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 90 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 99 号一位代価表参照 J3952-J02
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計						100 m3 当り
						1 m3 当り

DW411  
[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 17 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.153)

DW411-J02

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 90 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 99 号一位代価表参照 J3952-J02
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-66

第 18 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

※施工パッケージ単価  
(IV-3-③-2) DP040036-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	6.53			/H
コンクリートカッタ	パキウム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	4.41			11-61-211-020-001 H027507
労務構成比		%	52.76			/H
特殊作業員		%	18.31			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	9.4			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		%	7.95			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	40.71			/H
コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ	%	38.03			県単価・2019/04/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	1.81			県単価・2019/04/01・102 CT6910
	1 m 当り					

P-67

DP040036  
 <条件区分>  
 [舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

Z0010-B00

第 19 号 一位代価表 アスファルト舗装版切断濁水処理工 ダンプトラック 2 t 積級 運搬 2 回 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2 t 積級	回	2			県単価・2019/04/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費 (東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	0.206			県単価・2019/04/01・103 CZ0400-010
計	1 式 当り					

第 20 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.157)

DW4301-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 100 号一位代価表参照 J1156-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301  
【舗装厚】=0cmを超え10cm以下, 【バックホウの規格】=山積0.13m3(平積0.10m3), 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

P-70

第 21 号 一位代価表 As塊運搬費[夜間]

D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好  
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.166,167)

DW4211-J02

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転[夜間]	オンロード・デ・イゼブル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 101 号一位代価表参照 J1601-J02
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211  
【運搬機種・積込機種】=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, 【D I D区間】=有り, 【運搬距離(km)】=5.5, 【処理対象】=As塊, 【公害対策機種】='基準書指定'  
【低騒音機種】=基準書指定, 【路面状態】=良好

P-71

## 第 22 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込[夜間]

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 100 号一位代価表参照 J1156-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-72

## 第 23 号 一位代価表 発生土運搬費[夜間]

D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.166)

DW421-J02

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転[夜間]	オンロード・ティール 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 101 号一位代価表参照 J1601-J02
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.5, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-73

第 24 号 一位代価表 床掘り工[夜間]

土砂 現場制約有

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員	[夜間]	%	100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020012  
 <条件区分>  
 [土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

第 25 号 一位代価表 人力積込工[夜間]

土砂

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員	[夜間]	%	100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020008  
 <条件区分>  
 [土質等区分]=土砂

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 6.0km以下

1 m3 当り

第 26 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.68			/H
ダンプトラック	オロト・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.68			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.43			/H
運転手(一般)	[夜間]	%	70.43			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	8.89			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	8.89			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002  
<条件区分>  
[土砂等発現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=6.0km以下, [路面状態]=良好

第 27 号 一位代価表 消火栓きょう取外し工(夜間)

補正係数0.6

1 箇所 当り

Z0002-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付(夜間)	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底板	個	1			第 28 号一位代価表参照 G0872-B10
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

## 第 28 号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付 (夜間)

円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.21			県単価・2019/04/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 個 当り					

P-78

## 第 29 号 一位代価表 人力埋戻工 改良土 (40-0) [夜間]

締固め有り

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工[夜間]	現場制約有 土砂 締固め有	m3	1			第 102 号一位代価表参照 DP020016-J02
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m3	1.25			局独自 K3024-010
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-79



第 30 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]

全仕上り厚30cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P. 159, 160)  
100 m2 当り

DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1			県単価・2019/04/01・42 100*0.3*(1+0.27) CT1557
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 103 号一位代価表参照 J3952-J03
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=30, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-80

第 31 号 一位代価表 舗装工(人力施工)[夜間]

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 169)  
100 m2 当り

DW440-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2019/04/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (As)		t	12.573			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ロー(舗装用)運転[夜間]	ベルト式 運転質量0.5~0.6t	日				第 104 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転[夜間]	前進型 機械質量40~60kg	日				第 105 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-81

## 第 32 号 一位代価表 フランジ接合工 φ100 (夜間)

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0108
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1 口 当り					

P-82

## 第 33 号 一位代価表 消火栓設置工 (夜間)

双口, 弁きょう再利用  
副弁無, レジコン

Z0011-B10

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械 (夜間)	双口 (フランジ接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 106 号一位代価表参照 G0132-B10
消火栓、空気弁きょう取付 (夜間)	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底板	個	1			第 28 号一位代価表参照 G0872-B10
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-83

第 34 号 一位代価表 水 替 工 (管布設用) 夜間

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 97 号一位代価表参照 M0096-B00
特殊作業員	夜間 補正值1.5	人	0.028			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0104
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.013			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0108
工事中水中モーターポンプ損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去(夜間)	50~80mm	台	1			第 107 号一位代価表参照 G0800-B10
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	18			(1) #09
計		1 日 当り				

第 35 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(夜間) 20~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.153)

DW411-J03

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
普通作業員	[夜間]	人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 100 号一位代価表参照 J1156-J02
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 108 号一位代価表参照 J3962-J04
改良土	(夜間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023-010
諸雑費		式	1			#99
計		100 m3 当り				
		1 m3 当り				

DW411  
[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023-010;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 36 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(夜間) 40~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.153)

DW411-J04

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
普通作業員	[夜間]	人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 100 号一位代価表参照 J1156-J02
タンパ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 108 号一位代価表参照 J3952-J04
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024-010
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024-010:数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-86

第 37 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離6.1km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.166, 167)

DW4211-J03

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.1, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]='基準書指定', [路面状態]=良好

P-87

第 38 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離6.1km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.166)

DW421-J03

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ティール 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-88

第 39 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下

※施工パッケージ単価  
(II-1-②-19) DP020002-J03

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	20.68		/H
ダンプトラック	オンロード・ティール 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.68		03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R	70.43		/H
運転手(一般)		%	R1	70.43		県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	8.89		/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1	8.89		県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

P-89

## 第 40 号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第 9 号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工		箇所	1			第 109 号一位代価表参照 G0289-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-90

## 第 41 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚10cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P. 159, 160)

DW431-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			県単価・2019/04/01・42 100*0.1*(1+0.27) CT1557
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 93 号一位代価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-91

第 42 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.169)

DW440-J10

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.1			県単価・2019/04/01・57 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増 (As)		t	12.1			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5~0.6t	日				第 94 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンバクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 95 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-92

第 43 号 一位代価表 消火栓設置工

双口  
副弁無, レジコン

Z0004-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	双口 (フランジ接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 96 号一位代価表参照 G0132-B00
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋, 上・中・下部壁, 底版	個	1			第 9 号一位代価表参照 G0872-B00
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWVA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-93

第 44 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好  
 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3

(実務必携 P.166,167)

DW4211-J04

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オノロード・テイエセル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211  
 [運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.9, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
 [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 45 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.9km 良好  
 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3

(実務必携 P.166)

DW421-J04

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オノロード・テイエセル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421  
 [運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.9, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
 [路面状態]=良好



第 46 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.6km 良好  
ダンプトラック2 t積 ハック材山積0.13m3

(実務必携 P.166,167)  
10 m3 当り

DW4211-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211  
[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 ハック材山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.6, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-96

第 47 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.6km 良好  
ダンプトラック2 t積 ハック材山積0.13m3

(実務必携 P.166)  
10 m3 当り

DW421-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421  
[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 ハック材山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.6, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-97

第 48 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚20cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P.159,160)

DW431-J04

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2019/04/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 93 号一位代価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-98

第 49 号 一位代価表 フランジボルト交換工 φ100

1 口 当り

Z0005-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
絶縁ボルト	16*92 SUS304	本	4			局独自 A1711
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-99

## 第 50 号 一位代価表 フランジ接合工 φ100

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2019/04/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-100

(実務必携 P.49)

DW0262-J01

## 第 51 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				1 県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				1 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-101

第 52 号 一位代価表 DIP布設工 φ100

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ 100	m	1			第 110 号一位代価表参照 G0052-B00
管被覆工	φ 100 ポリエチレンテープ=5m	m	1			第 111 号一位代価表参照 G0002-B00
明示テープはり付	φ 100	m	1			第 112 号一位代価表参照 G0012-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 113 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 53 号 一位代価表 仕切弁きょう取付取外工

(きょう再利用)  
補正係数1.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 114 号一位代価表参照 F0569-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 54 号 一位代価表 フィルター層工

平均厚100～120mm未満

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価						/H
機械構成比		%	4.12			/H
振動ロー(舗装用)	搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	3.75			08-41-312-040-001 H39453T
労務構成比		%	75.11			/H
普通作業員		%	31.76			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	18.21			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	9.38			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
運転手(特殊)		%	8.94			県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	20.77			/H
再生砂	RC-10	%	20.06			県単価・2019/04/01・47 CT1558
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	0.65			県単価・2019/04/01・102 CT6912

P-104

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

DP040014  
<条件区分>  
[平均厚さ]=100mm以上120mm未満

第 55 号 一位代価表 地先境界ブロック撤去工

処分

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	5.43			/H
超小旋回バックホウ(カー型)賃料	標準バック容量 山積0.22m3(平積0.16m3) 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	5.43			県単価・2019/04/01・118 H99053R
労務構成比		%	92.94			/H
普通作業員		%	48			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	18.91			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
運転手(特殊)		%	18.01			県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	1.63			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	1.63			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m 当り					

DP040025  
<条件区分>  
[再利用区分]=処分

第 56 号 一位代価表 殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込  
DID区間有 6.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.76			/H
ダンプトラック	ワンロード・ディーゼル 2t積級 タ付損耗費及び補修費(良好)含	%	20.76			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.71			/H
運転手(一般)		%	70.71			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	8.53			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	8.53			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020101  
<条件区分>  
[殻発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=6.0km以下, [路面状態]=良好

## 第 57 号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 昼間 手間のみ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	1			県単価・2019/04/01・164 CT10631
諸雑費		式	1			#99
計	1 m3 当り					

DSH026010

[構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間施工(m3)]=CT10631, [公害対策機種]=標準書指定, [低騒音機種]=標準書指定

P-108

## 第 58 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有

土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下

※施工パッケージ単価  
(II-1-②-19) DP020002-J04

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 20.68			/H
ダンプトラック	ワロト・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1 20.68			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R 70.43			/H
運転手(一般)		%	R1 70.43			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z 8.89			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z1 8.89			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

&lt;条件区分&gt;

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=4.5km以下, [路面状態]=良好

P-109

第 59 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離4.4km 良好  
ダンプトラック2 t積 バックホ山積0.13m3

(実務必携 P.166)

DW421-J06

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t積 バックホ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=4.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-110

第 60 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離8.8km 良好  
ダンプトラック2 t積 バックホ山積0.13m3

(実務必携 P.166, 167)

DW4211-J06

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t積 バックホ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.8, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-111



第 61 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離8.8km 良好  
ダンプトラック2 t積 ハック材山積0.13m3

(実務必携 P.166)

DW421-J07

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t積 ハック材山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-112

第 62 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下

※施工パッケージ単価  
(II-1-②-19)

DP020002-J05

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.68			/H
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.68			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.43			/H
運転手(一般)		%	70.43			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	8.89			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	8.89			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-113

## 第 63 号 一位代価表 人力埋戻工 RC-40

締固め有り

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	1			第 92 号一位代価表参照 DP020016-J01
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.27			県単価・2019/04/01・42 K3028
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-114

## 第 64 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚5cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P.159,160)

DW431-J05

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	6.35			県単価・2019/04/01・42 100*0.05*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 93 号一位代価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=5, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-115

第 65 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.169)

DW440-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	7.26			県単価・2019/04/01・57 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増 (As)		t	7.26			県単価・2019/04/01・61 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転	バッドタイプ式 運転質量0.5~0.6t	日				第 94 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 95 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440  
[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=30, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-116

第 66 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

RC-10  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.153)

DW411-J05

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(ローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 90 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 99 号一位代価表参照 J3962-J02
再生砂	RC-10	m3	126			県単価・2019/04/01・47 K3036
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411  
[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3036;数量=126, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-117

第 67 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

RC-40  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.153)  
100 m3 当り

DW411-J06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 90 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 99 号一位代価表参照 J3952-J02
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	127			県単価・2019/04/01・42 K3028
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411  
[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3028;数量=127, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-118

第 68 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚10cmを超え15cm以下  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.157)  
100 m2 当り

DW4301-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 90 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301  
[舗装厚]=10cmを超え15cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-119

## 第 69 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m未満)

路盤材整正厚3cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2019/04/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 93 号一位代価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m未満, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-120

## 第 70 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生粗粒度AS混合物(20)

(実務必携 P.169)

DW440-J04

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	12.573			県単価・2019/04/01・56 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2171
小型車割増 (As)		t	12.573			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			県単価・2019/04/01・64 CT2209
振動ロー(舗装用)運転	パッド付式 運転質量0.5~0.6t	日				第 94 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 95 号一位代価表参照 J3963-J01
砂散布費		式	1			#00
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					

P-121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2171, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=あり  
 [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-122

## 第 71 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
 再生粗粒度AS混合物(20)

(実務必携 P.169)

DW440-J05

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	12.573			県単価・2019/04/01・56 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2171
小型車割増(A s)		t	12.573			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			県単価・2019/04/01・64 CT2210
振動ローラ(舗装用)運転	バッドガイド式 運転質量0.5~0.6t	日				第 94 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 95 号一位代価表参照 J3963-J01
砂散布費		式	1			#00
諸雑費		式	1			#09
計	100m2 当り					

P-123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2171, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2210, [砂散布]=あり  
 [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 72 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
 密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.169)

DW440-J06

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2019/04/01・54 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2109
小型車割増 (As)		t	12.573			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			県単価・2019/04/01・64 CT2210
振動ロー(舗装用)運転	ハトカイト式 運転質量0.5~0.6t	日				第 94 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 95 号一位代価表参照 J3963-J01
砂散布費		式	1			#00
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2210, [砂散布]=あり  
 [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 73 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

ゼブラ30cm 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003020-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	ゼブラ30cm 制約無 昼間 手間のみ	m	1,000			県単価・2019/04/01・143 CT10057
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15~18 白	kg	1,130			県単価・2019/04/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			県単価・2019/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	50			県単価・2019/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	84			県単価・2019/04/01・102 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003020

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10057, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗布厚]=1.5mm, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
 [プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2  
=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1



第 74 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

実線15cm 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003000-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	m	1,000			県単価・2019/04/01・142 CT10027
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	570			県単価・2019/04/01・52 CT10016
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			県単価・2019/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	25			県単価・2019/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	44			県単価・2019/04/01・102 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003000

[区画線工 昼間施工]=CT10027, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗布厚]=1.5mm, [塗料(kg)]=CT10016, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-128

第 75 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

矢印・記号・文字 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003030-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間 手間のみ	m	1,200			県単価・2019/04/01・143 1000*1.2 CT10063
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			県単価・2019/04/01・52 570*1.2 CT10016
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			県単価・2019/04/01・52 25*1.2 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			県単価・2019/04/01・52 25*1.2 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	132			県単価・2019/04/01・102 110*1.2 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗布厚]=1.5mm, [塗料(kg)]=CT10016, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-129

第 76 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

実線15cm 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003000-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	m	1,000			県単価・2019/04/01・142 CT10027
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			県単価・2019/04/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			県単価・2019/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	25			県単価・2019/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	44			県単価・2019/04/01・102 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003000

[区画線工 昼間施工]=CT10027, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗布厚]=1.5mm, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正值=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-130

第 77 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

矢印・記号・文字 制約無  
排水性舗装 塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003030-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間 手間のみ	m	1,200			県単価・2019/04/01・143 1000*1.2 CT10063
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,026			県単価・2019/04/01・52 855*1.2 CT10016
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			県単価・2019/04/01・52 25*1.2 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			県単価・2019/04/01・52 25*1.2 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	139.2			県単価・2019/04/01・102 116*1.2 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [排水性舗装に施工]=する, [未供用区間に施工]=しない, [塗布厚]=1.5mm, [塗料(kg)]=CT10016, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正值=K1\*K2

=1.05\*1=1.05

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1.05

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-131

第 78 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

矢印・記号・文字 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003030-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間 手間のみ	m	1,200			県単価・2019/04/01・143 1000*1.2 CT10063
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			県単価・2019/04/01・52 570*1.2 CT10016
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			県単価・2019/04/01・52 25*1.2 CT2012
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	30			県単価・2019/04/01・52 25*1.2 CT10026
軽油	1.2号 バトロール給油	L	132			県単価・2019/04/01・102 110*1.2 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗布厚]=1.5mm, [塗料(kg)]=CT10016, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10026, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正值=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-132

第 79 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好  
ガンブトラック2t積 バック材山積0.13m3

(実務必携 P.166,167)

10 m3 当り

DW4211-J08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガンブトラック運転	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ガンブトラック2t積 バック材山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.5, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-133

第 80 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好  
ダンプトラック2t積 ハックホ山積0.13m3

(実務必携 P.166)

DW421-J09

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ボロー・ティール 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 ハックホ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=5.5, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-134

第 81 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車  
密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.169)

DW440-J07

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	12.1			県単価・2019/04/01・54 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2109
小型車割増 (A s)		t	12.1			県単価・2019/04/01・61 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			県単価・2019/04/01・64 CT2209
振動ロー(舗装用)運転	バド・カイト式 運転質量0.5~0.6t	日				第 94 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 95 号一位代価表参照 J3963-J01
砂散布費		式	1			#00
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					

P-135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=あり, [公害対策機種]=基準書指定  
 [低騒音機種]=基準書指定

第 82 号 一位代価表 上層路盤工(車道・路肩部)

1層平均厚100mm 幅1.4m未満 PK-3  
 再生AS安定処理(30) 小型車

※施工パッケージ単価  
 (IV-1-①-9) DP040004-J01  
 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	0.39			/H
振動ロー(舗装用)	バドガイト式 運転質量0.5~0.6t	%	0.23			08-41-100-006-001 H39260T
振動コンパクト	前進型 機械質量40~60kg	%	0.11			08-70-100-060-001 H39630T
労務構成比		%	35.67			/H
特殊作業員		%	17.7			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	10.28			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	3.04			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	63.94			/H
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30) 小型車 1層平均厚100	%	60.48			県単価・2019/04/01・60 CT2173
アスファルト乳剤	PK-3 アラムコート用	%	3.34			県単価・2019/04/01・64 CT2209

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z3 0.09			県単価・2019/04/01・102 CT6910
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z4 0.02			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040004

<条件区分>

[材料]=瀝青安定処理材(40), [平均幅員]=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下), [1層当り平均仕上り厚(mm)]=100  
 [瀝青材料種類]=プライマコート PK-3, [小型車割増の有無]=有り

第 83 号 一位代価表 透水性アスファルト舗装工

幅1.4m未満 1層平均厚50mm. 小型車  
 開粒度AS混合物(13)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 0.67			/H
振動ロー(舗装用)	ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	%	K1 0.51			08-41-100-006-001 H39260T
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	%	K2 0.11			08-70-100-060-001 H39630T
労務構成比		%	R 52.36			/H
特殊作業員		%	R1 22.6			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	R2 19.64			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R3 5.8			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 46.97			/H
アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚50	%	Z1 46.78			県単価・2019/04/01・53 CT2114
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 0.11			県単価・2019/04/01・102 CT6910

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z3 0.07			県単価・2019/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040015  
 <条件区分>  
 [平均幅員]=1.4m未満, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=開粒度アスファルト混合物(13), [小型車割増の有無]=有り

第 84 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離10km 良好 (実務必携 P.166) DW421-J08  
 ダンプトラック2 t積 バックホ山積0.13m3 10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421  
 [運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t積 バックホ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=10, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
 [路面状態]=良好

第 85 号 一位代価表 一般型枠工

鉄筋・無筋構造物

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
型わく工		%	R1 48.01			県単価・2019/04/01・労務1 CR0320
普通作業員		%	R2 24.37			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R3 8.93			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
	1 m2 当り					

DP020104  
<条件区分>  
[型枠の種類]=一般型枠, [構造物の種類]=鉄筋・無筋構造物

第 86 号 一位代価表 コンクリート工(21-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R 31.53			/H
普通作業員		%	R1 14.81			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 8.33			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R3 6.2			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 68.47			/H
生コンクリート(普通)	21-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1 68.47			県単価・2019/04/01・22 CT1312
	1 m3 当り					

DP020102  
<条件区分>  
[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=一般養生, [現場内小運搬の有無]=無し  
[小型車割増の有無]=有り



## 第 87 号 一位代価表 インターロッキングブロック撤去工

とりこわし 100m2未満

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	とりこわし 手間のみ	m2	100			県単価・2019/04/01・123 CS0622
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DS033

[インターロッキングブロック撤去工 市場単価(m2)]=CS0622, [施工規模]=100m2未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定

全体補正值の算定 (撤去)

$$\begin{aligned} \text{補正值} &= (1+S/100) * (K1 * K2) \\ &= (1+40/100) * (1 * 1) = 1.4 \\ S &: \text{施工規模による加算率} = 40 \% \\ K1 &: \text{時間的制約による補正係数} = 1 \\ K2 &: \text{夜間作業による補正係数} = 1 \end{aligned}$$

P-144

## 第 88 号 一位代価表 インターロッキングブロック運搬費

D I D区間有り 運搬距離8.8km 良好  
ダンプトラック2 t積

10 m3 当り

Z0008-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日	2.34			第 91 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

P-145

第 89 号 一位代価表 インターロッキングブロック設置工 一般部

T=6cm 標準品 直線配置 100m2未満  
砂 厚3cm

(VI-2-②-1)

DS034-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 手間のみ	m2	100			県単価・2019/04/01・123 CS0631
砂	埋め戻し用	m3	3.87			県単価・2019/04/01・46 K3033
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DS034

[インターロッキングブロック工(m2)]=CS0631, [控除する標準の材料単価(円)]=0, [施工規模]=100m2未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [敷材料]=砂  
[敷材料の厚さ(cm)]=3, [砂(m3)]=K3033, [セメント(t)]=計上しない, [砂(m3)]=K3033, [セメント混合比]=1:1, [公害対策機種]=標準書指定, [低騒音機種]=標準書指定

敷材料の使用量

使用量=100\*([敷材料の厚さ]/100)\*(1+K)  
=100\*(3/100)\*(1+0.29)=3.87

K:補正係数 = 0.29

設置手間の算定

設置手間=C\*D-E\*1.02  
=4350\*1.1-0\*1.02=4785

C:標準の市場単価 = 4350

D:補正值 = 1.1

E:控除する標準の材料単価 = 0

全体補正值の算定 (設置)

補正值=(1+S/100)\*(K1\*K2)

= (1+10/100)\*(1\*1)=1.1

S:施工規模による加算率 = 10 %

K1:時間的制約による補正係数 = 1

K2:夜間作業による補正係数 = 1

P-146

第 90 号 一位代価表 小型バックホウ(クロー型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3  
排出ガス対策型(第1次基準値)

J1156-J01

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	25			県単価・2019/04/01・102 CT6912
小型バックホウ(クロー型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-1.8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]=標準書指定, [低騒音機種]=標準書指定

P-147

第 91 号 一位代価表 ガンプトラック運転

ワロード・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

J1601-J01

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2019/04/01・102 CT6912
ガンプトラック	ワロード・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表36 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-148

第 92 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

※施工パッケージ単価  
(II-1-③-10) DP020016-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 0.32			/H
クハ <sup>※</sup> 及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	%	K1 0.32			県単価・2019/04/01・122 H39520R
労務構成比		%	R 99.39			/H
普通作業員		%	R1 88.16			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 11.23			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z 0.29			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z1 0.29			県単価・2019/04/01・102 CT6910
	1 m3 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-149

第 93 号 一位代価表 タンバ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2019/04/01・102 CT6910
タンバ及びピラマ(ソマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 94 号 一位代価表 振動ロー(舗装用)運転

ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	3			県単価・2019/04/01・102 CT6912
振動ロー(舗装用)	ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 95 号 一位代価表 振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40~60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/04/01・102 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-152

## 第 96 号 一位代価表 消火栓設置・機械

双口 (フランジ 接合1口含む・接続材無)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.17			第 115 号一位代価表参照 S2005-B00
セメント (普通ポルトランド・小口)	25kg袋入	t	0.04			県単価・2019/04/01・9 K3018
配管工		人	0.09			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第 116 号一位代価表参照 M0065-B00 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1 箇所 当り					

P-153

## 第 97 号 一位代価表 発動発電機運転

排水用 1kVA

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2			県単価・2019/04/01・102 R4001
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1日 当り					

P-154

## 第 98 号 一位代価表 ポンプ据付撤去

50~80mm

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1台 当り					

P-155

## 第 99 号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/04/01・102 CT6910
タンパ及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-156

## 第 100 号 一位代価表 小型バックホ(クローラ型)運転[夜間]

標準型 山積0.13/平積0.10m3  
排出ガス対策型(第1次基準値)

J1156-J02

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	25			県単価・2019/04/01・102 CT6912
小型バックホ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-157

第101号 一位代価表 ダンプトラック運転[夜間]

オンロード・ティール 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2019/04/01・102 CT6912
ダンプトラック	オンロード・ティール 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表36 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-2 2. [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第102号 一位代価表 埋戻し工[夜間]

現場制約有 土砂 締固め有

※施工パッケージ単価  
(II-1-③-10)  
DP020016-J02  
1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	0.32			/H
クハ <sup>®</sup> 及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	%	0.32			県単価・2019/04/01・122 H39520R
労務構成比		%	99.39			/H
普通作業員	[夜間]	%	88.16			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員	[夜間]	%	11.23			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	0.29			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	0.29			県単価・2019/04/01・102 CT6910
	1 m3 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り



## 第103号 一位代価表 タンバ運転[夜間]

質量60~80kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2019/04/01・102 CT6910
タンバ及びピラマ(テマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-160

## 第104号 一位代価表 振動ロー(舗装用)運転[夜間]

バドガイト式 運転質量0.5~0.6t

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
軽油	1.2号 パトロール給油	L	3			県単価・2019/04/01・102 CT6912
振動ロー(舗装用)	バドガイト式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-161

## 第105号 一位代価表 振動コンパクタ運転[夜間]

前進型 機械質量40~60kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/04/01・102 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-162

G0132-B10

## 第106号 一位代価表 消火栓設置・機械(夜間)

双口(フランジ)接合1口含む・接続材無

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工(人力投入)(夜間)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.17			第117号一位代価表参照 S2005-B10
セメント(普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.04			県単価・2019/04/01・9 K3018
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.09			県単価・2019/04/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.11			県単価・2019/04/01・労務1 R0108
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第118号一位代価表参照 M0065-B10
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-163

## 第 107 号 一位代価表 ポンプ据付撤去(夜間)

50~80mm

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.08			県単価・2019/04/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 台 当り					

P-164

J3952-J04

## 第 108 号 一位代価表 タンパ運転[夜間]

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/04/01・102 CT6910
タンパ 及びドラム(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/04/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-165

## 第109号 一位代価表 消火栓、空気弁鉄棒蓋運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.082			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-166

## 第110号 一位代価表 管 布 設

DIP φ100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第116号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-167

## 第 111 号 一位代価表 管被覆工

φ 100 ポリエチレンスリーブ=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			県単価・2019/04/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.3			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ 100 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物, 積資・2019/03/01・687, 870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-168

## 第 112 号 一位代価表 明示テープはり付

φ 100

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
φ 300以下天端明示テープ工		m	100			第 119 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-169

## 第 113 号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-170

## 第 114 号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-171

## 第 115 号 一位代価表 基礎砕石工 (人力投入)

RC-40

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			県単価・2019/04/01・42 K3028
特殊作業員		人	0.3			県単価・2019/04/01・労務1 R0004
普通作業員		人	1.8			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	3			(1) #09
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

P-172

## 第 116 号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2019/04/01・労務1 R0022
軽油	1. 2号	L	5.7			県単価・2019/04/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

P-173

## 第 117 号 一位代価表 基礎砕石工 (人力投入) (夜間)

RC-40

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			県単価・2019/04/01・42 K3028
特殊作業員	夜間 補正值1.5	人	0.3			県単価・2019/04/01・労務1 R0104
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	1.8			県単価・2019/04/01・労務1 R0108
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	3			(1) #09
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

P-174

## 第 118 号 一位代価表 トラック運転 (夜間)

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

M0065-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	夜間 補正值1.5	人	0.17			県単価・2019/04/01・労務1 R0122
軽油	1.2号	L	5.7			県単価・2019/04/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

P-175



## 第 119 号 一位代価表 φ 300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2019/04/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

見積參考資料

単独基礎単価一覧表

2019年4月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	フランジ補強金具	φ100	個	140,000	22		局独自
Y0002	フランジ補強金具 (絶縁)	φ100	個	175,000	22		局独自
Y0003	フランジ固定金具	φ100	個	18,500	22		局独自
Y0004	フランジ固定金具 (絶縁)	φ100	個	30,000	22		局独自
Y0005	消火栓不断水交換	φ100 接合手間含む	基	380,000	99		局独自
Y0006	消火栓不断水交換[夜間]	φ100 接合手間含む	基	456,000	99		局独自
Y0007	フランジ防食工 (フランジ補強金具)	φ100 ベトロラタム	口	129,900	99		局独自
Y0008	フランジ防食工 (フランジ補強金具) [夜間]	φ100 ベトロラタム	口	189,800	99		局独自
Y0009	フランジ防食工 (フランジ固定金具)	φ100	口	121,200	99		局独自
Y0010	インターロッキングブロック処分費	処分費の対象	m3	7,500	15		局独自

資 材 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	2.45			建物,積資・2019/03/01・687,870 A1514
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	4			局独自 A1518
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 153準拠	m	6			局独自 A1523
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	3			局独自 A1833
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	6			局独自 A1857
消火栓用レジコンボックス (A+B+C+ 底板)	600*800 (3タイプ合計) JWWA K148	組	3			局独自 A1860
(一般資材(二次製品)計)						+00
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 白 15~18	kg	4.54			県単価・2019/04/01・52 CT10010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 黄 鉛・フリー 15~18	kg	22.8			県単価・2019/04/01・52 CT10016
接着用プライマー	区画線用	kg	0.98			県単価・2019/04/01・52 CT10025
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	0.12			県単価・2019/04/01・52 CT10026

P-1

付 属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシューラン	RC-40	m <sup>3</sup>	13.97			県単価・2019/04/01・42 CT1557
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	1.1			県単価・2019/04/01・52 CT2012
アスファルト乳剤	PK-3 プライコート用	L	45.36			県単価・2019/04/01・64 CT2209
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	33.97			県単価・2019/04/01・64 CT2210
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	11.17			県単価・2019/04/01・102 CT6910
軽油	1,2号 バトロール給油	L	234.63			県単価・2019/04/01・102 CT6912
セメント (普通ポルトランド・ (小口))	25kg袋入	t	0.28			県単価・2019/04/01・9 K3018
再生クラッシューラン	RC-40	m <sup>3</sup>	16.554			県単価・2019/04/01・42 K3028
砂	埋め戻し用	m <sup>3</sup>	0.348			県単価・2019/04/01・46 K3033
再生砂	RC-10	m <sup>3</sup>	1.638			県単価・2019/04/01・47 K3036
(一般資材(非二次製品)計)						+00

P-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	6.39			県単価・2019/04/01・54 CT2109
小型車割増 (As)		t	18.49			県単価・2019/04/01・61 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	4.05			県単価・2019/04/01・57 CT2169
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	8.05			県単価・2019/04/01・56 CT2171
〈As合材計〉						+00
廃材処理料 (東部地区)	二次製品 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2019/04/01・103 CZ0215-010
舗装版切断濁水処分費 (東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	0.206			県単価・2019/04/01・103 CZ0400-010
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	9.3			県単価・2019/04/01・103 K0024
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2019/04/01・103 K0024-010
廃材処理料 (東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2019/04/01・103 K0026
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	16.3			県単価・2019/04/01・103 K0028


名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.6			県単価・2019/04/01・103 K0028-010
土砂受入処分料 (確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	5.7			局独自 K0030-200
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	6			局独自 K3023
改良土	(夜間) 20~0mm 処分費の対象	m3	1.25			局独自 K3023-010
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	28.25			局独自 K3024
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m3	4.75			局独自 K3024-010
インターロッキングブロック処分費	処分費の対象	m3	0.5			局独自 Y0010
〈処分費等計〉						+00
六角ボルト 薬酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWVA G 113, 114	本	40			局独自 A1682
絶縁ボルト	16*92 SUS304	本	16			局独自 A1711
フランジパッキン(7.5K, RF型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	5			局独自 A1753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	16			局独自 A1753-001
GX形曲管	φ100*90° JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-101
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1202-102
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	2			建設物価・2019/03/01・Web版 N1213-100
GX形短2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	2			建設物価・2019/03/01・Web版 N1214-100
GX形接合セット (異形管・ソトシメ弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	8			建物, 積資・2019/03/01・278, 424 N1221-100
フランジ短管 形式2	φ100*150(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1612-103
フランジ短管 形式2	φ100*200(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			局独自 N1612-104
フランジ短管 形式2	φ100*300(2類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	3			局独自 N1612-106
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	7			局独自 N3308-100
補修弁 (ホーシ弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	7			局独自 N3500-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強金具	φ100	個	8			局独自 Y0001
フランジ補強金具 (絶縁)	φ100	個	5			局独自 Y0002
フランジ固定金具	φ100	個	2			局独自 Y0003
フランジ固定金具 (絶縁)	φ100	個	2			局独自 Y0004
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00



工事名 : 市内配水幹線消火栓更新工事 (2019の1)  
 工事場所 : 横須賀市公郷町 3丁目110番地先 他6箇所

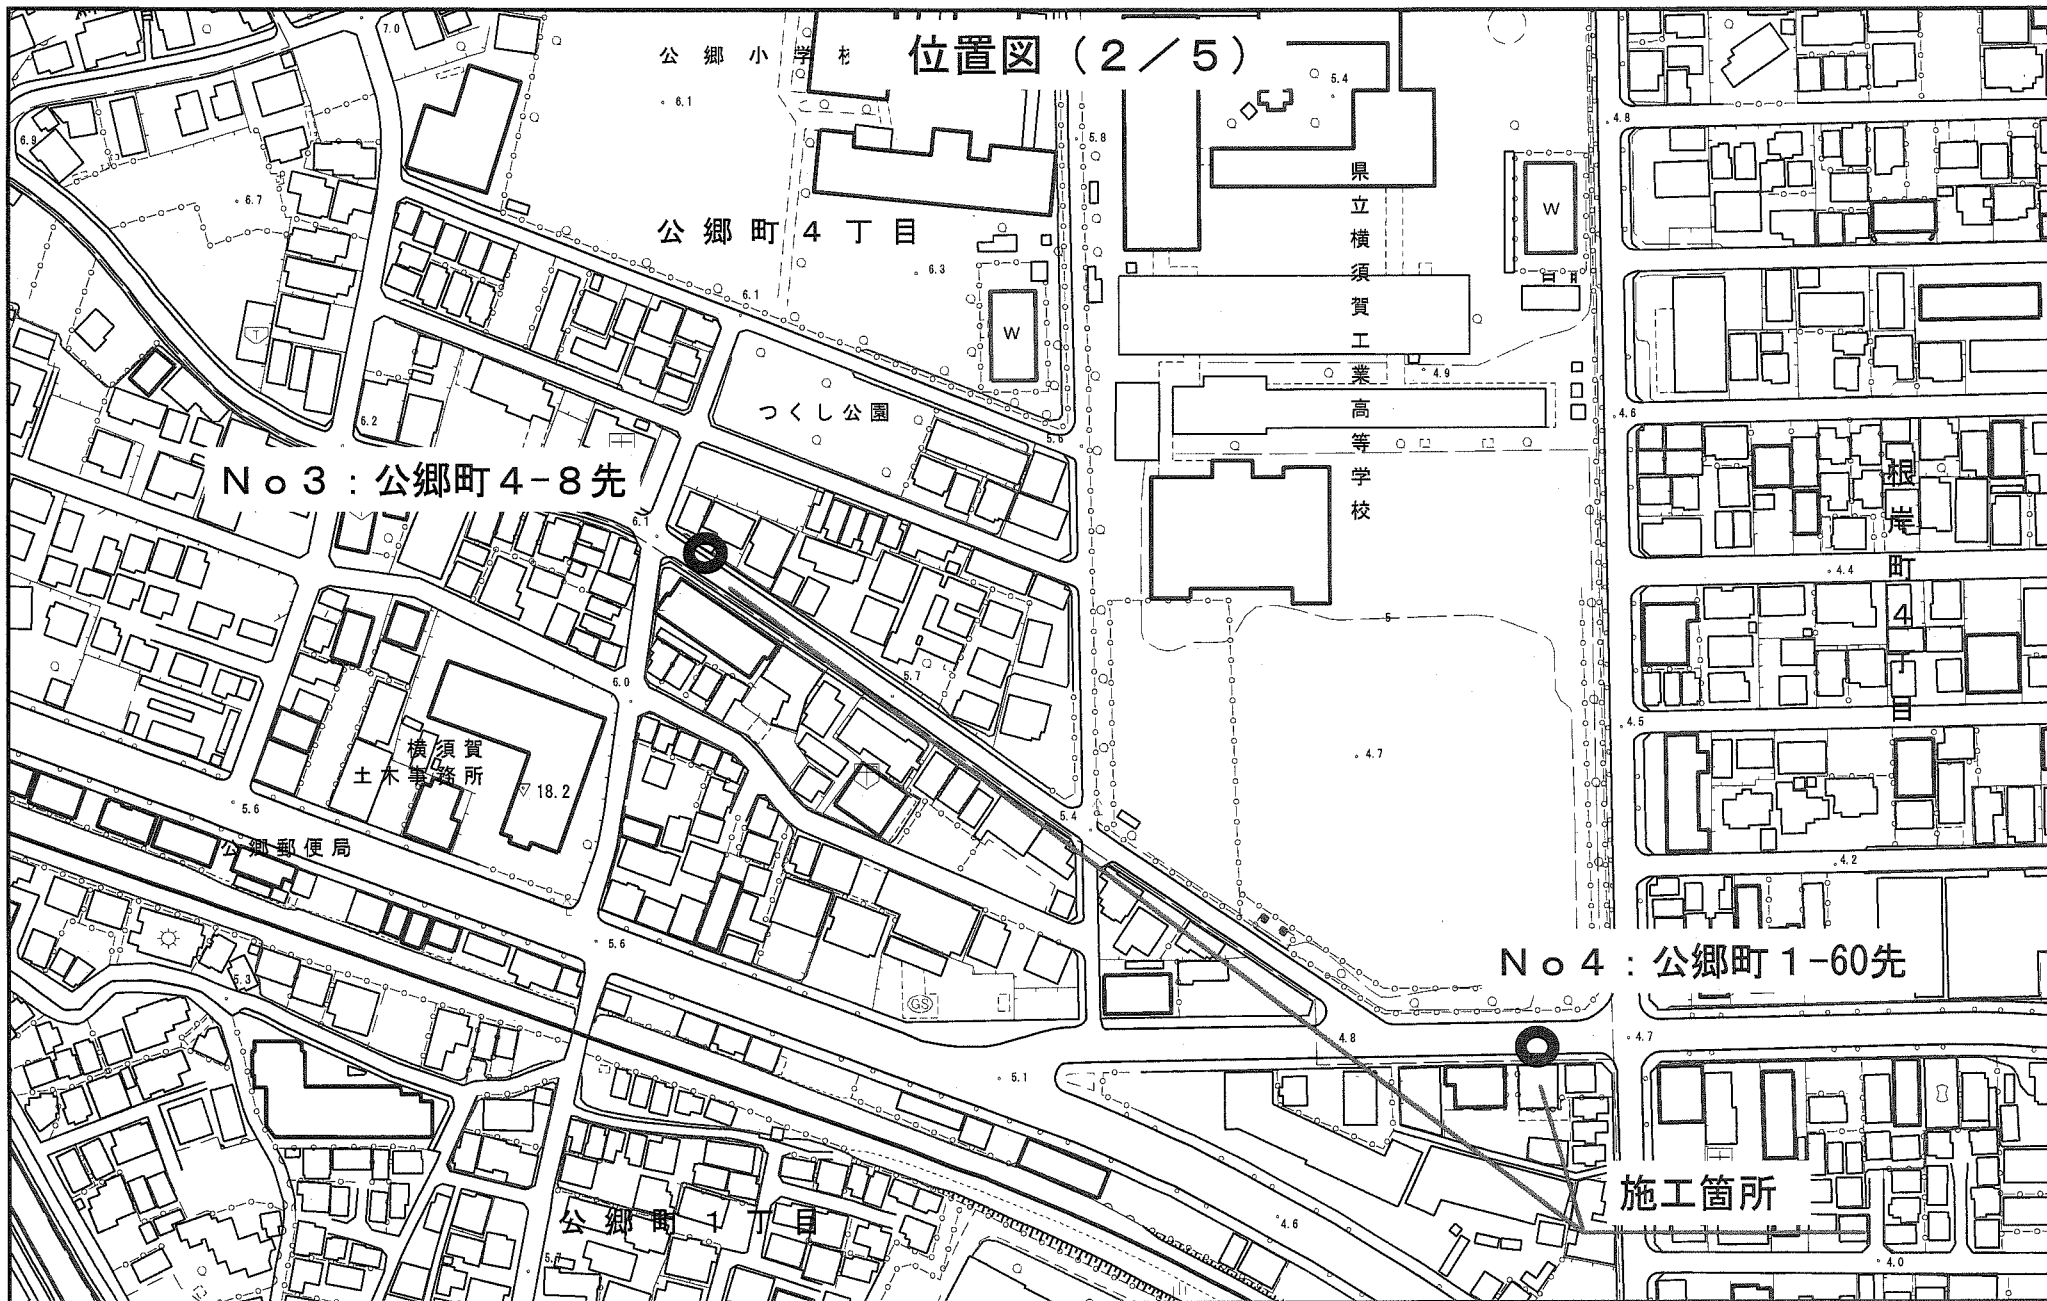


工事名 : 市内配水幹線消火栓更新工事 (2019の1)  
 工事場所 : 横須賀市公郷町3丁目110番地先 他6箇所



位置図 ( 3 / 5 )




工事名 : 市内配水幹線消火栓更新工事 (2019の1)  
工事場所 : 横須賀市公郷町3丁目110番地先 他6箇所

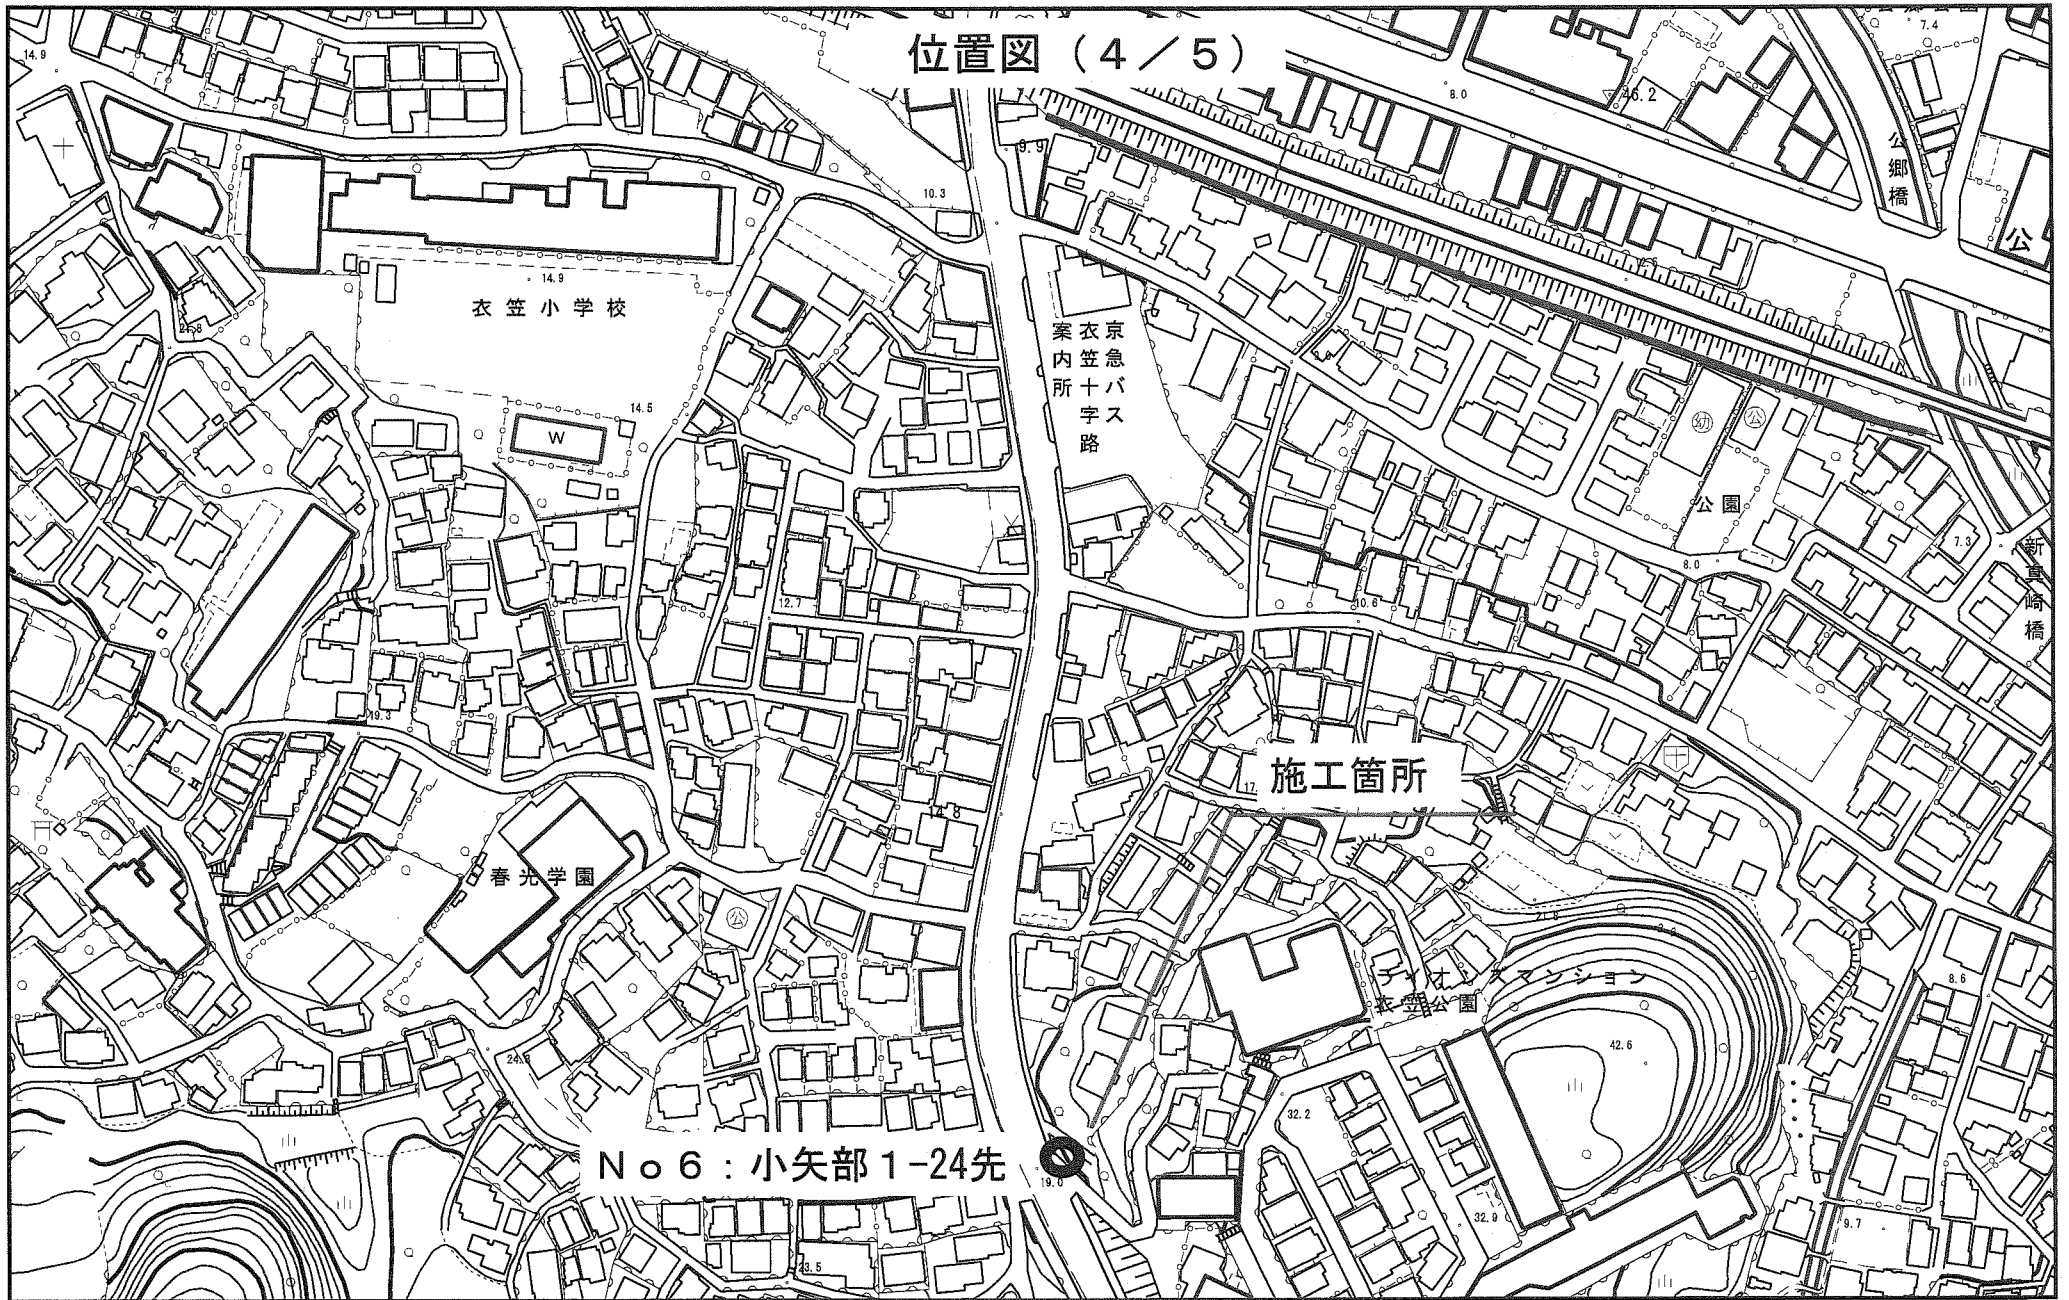

工事名 : 市内配水幹線消火栓更新工事 (2019の1)  
工事場所 : 横須賀市公郷町3丁目110番地先 他6箇所

# 位置図 (5 / 5)

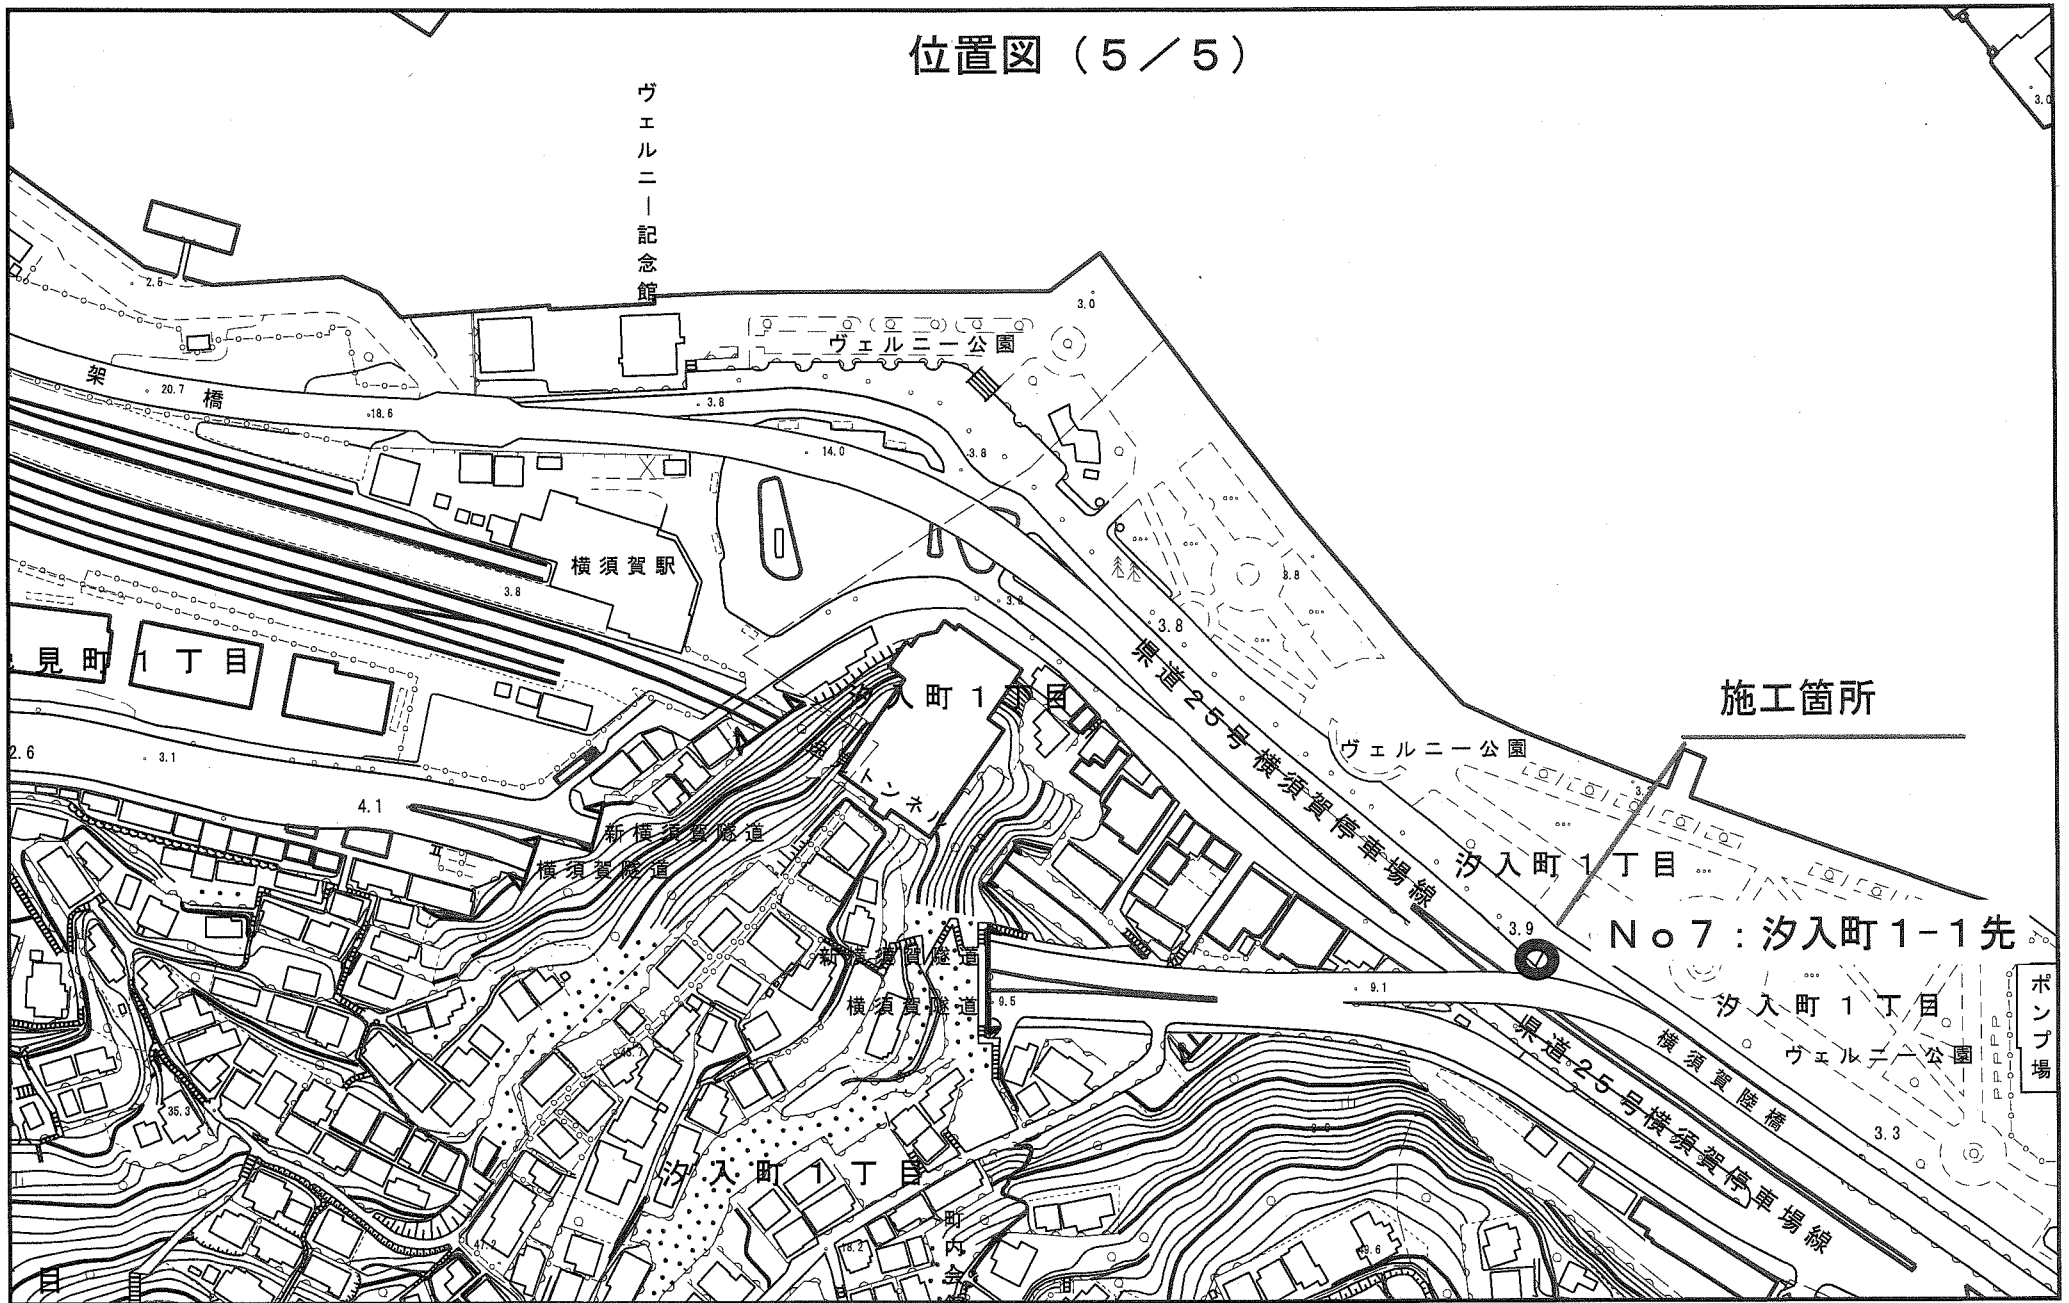

工事名 : 市内配水幹線消火栓更新工事 (2019の1)  
工事場所 : 横須賀市公郷町3丁目110番地先 他6箇所