

<修繕>

南体育会館非常用放送設備修繕仕様書

1	修繕名称	南体育会館非常用放送設備修繕
2	施行場所	横須賀市久里浜6-14-1
3	修繕内容	別紙特記仕様書のとおり
4	履行期間	契約の日から令和4年3月31日まで
5	特記事項	別紙特記仕様書のとおり
6	契約方法	総価による物件修繕請負契約
7	支払方法	1 部分払い:しない 2 修繕完了後、一括払い
8	施行監理	現場及び技術的事項を監理する責任者をおくこと。
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
10	監督員 連絡先	文化スポーツ観光部スポーツ振興課 平澤 046-822-8444

<指示又は希望事項>

グリーン購入	仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)
--------	---

南体育会館非常用放送設備修繕 特記仕様書

1 修繕内容

南体育会館事務室に設置されている非常用放送ラック型放送設備の更新作業を行う。  
また、非常業務兼用リモコンも更新する。

2 施行場所

横須賀市久里浜 6 - 1 4 - 1

3 機器仕様

TOA 株式会社の下記製品とすること。

品名	型番	数量
キャビネットラック	CR-413	1
ブランクパネル 3U	BK-033B	6
ブランクパネル 2U	BK-023B	1
棚パネル 2U	HP-022B	1
プリアンプマトリックスパネル	FS-2500PM	1
非常用操作パネル	FS-2500EP	1
非常用増設操作パネル 20局	FS-2520EP	1
通気パネル 1U	PF-013B	3
パワーアンプフレーム	FS-2500DF	1
本体架 1		
デジタルパワーアンプモジュール 120W	FS-012DA 1台組込	
デジタルパワーアンプモジュール 240W	FS-024DA 1台組込	
非常用電源パネル	FS-2500DS	1
本体架 EP 給電用 DS		
ニカド電池	NDC-2460	1個組込
接続端子盤パネル	FS-200JB	1
非常用マルチジャンクションパネル 20局	FS-2420JP	1
電源分配パネル	FS-2500PD	1
通気パネル 2U	PF-023B	1
緊急地震速報端末	EDR-200A	1
壁掛型非常用リモコン	FS-1020RM	1

4 修繕内容

(ア) 既設機器の撤去

- ・非常用放送設備 (ラックマウント型)・・・1式

(イ) 新規機器取付

- ・非常用放送設備（ラックマウント型）・・・1式

(ウ) 各機器接続

※ケーブル類は既設流用とする

(エ) 試験調整

(オ) その他必要と思われる作業


5 提出書類

- (1) 作業日程表（任意様式）及び作業員名簿（任意様式）を1部提出すること。
- (2) 修繕報告書（任意様式）を2部提出し、修繕写真、試験成績表、対象機器の仕様書、取扱説明書及び保証書を添付すること。

6 その他

- (1) 詳細仕様等は、打ち合わせ及び承諾図により決定する。また、本仕様書のうち、機器等の寸法・形状などは、参考として示したものであるので、十分検討するとともに、承諾図にて監督員の承諾を得ること。
- (2) 工程については当局監督員と十分に協議すること。
- (3) 撤去品は、請負業者の責任において適正に処分すること。

■ 外観図

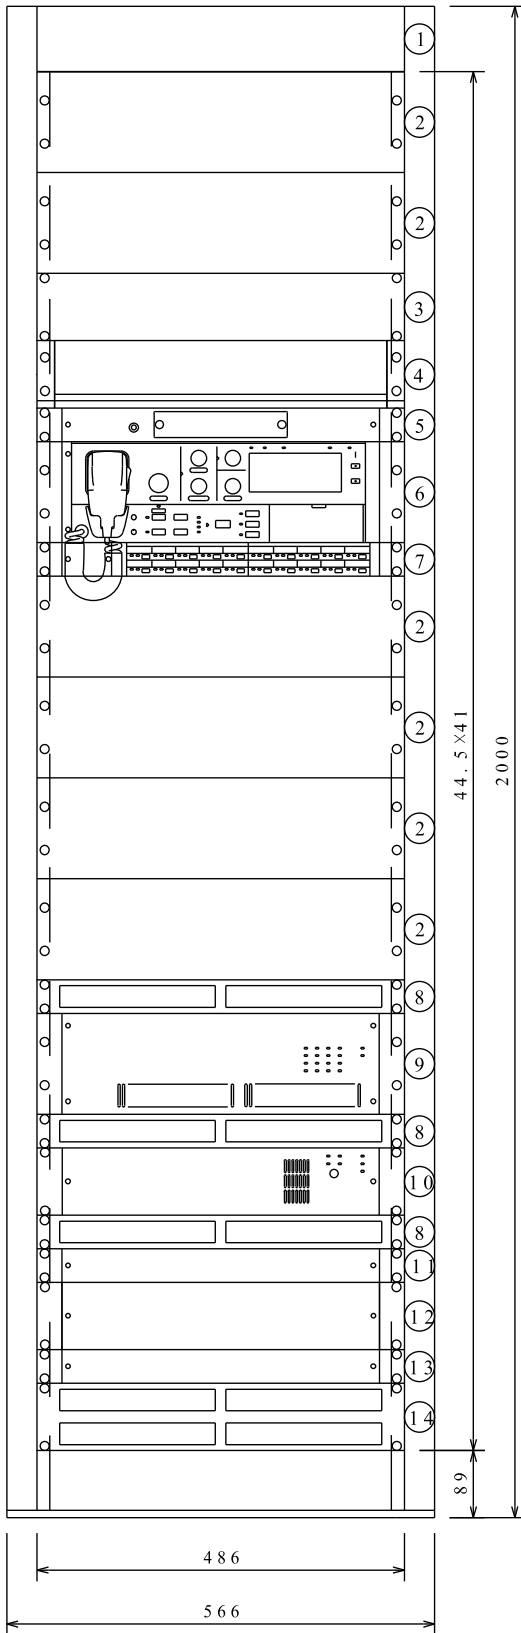

点線部分にねじカバーがつきます。  
パネル取付寸法はEIA規格に  
合致しています。

単位：mm


No.	品名	品番
1	キャビネットラック	CR-413
2	ブランクパネル 3U	BK-033B
3	ブランクパネル 2U	BK-023B
4	棚パネル 2U	HP-022B
5	プリアンプマトリクスパネル	FS-2500PM
6	非常用操作パネル	FS-2500EP
7	非常用増設操作パネル 20局	FS-2520EP
8	通気パネル 1U	PF-013B
9	パワーアンプフレーム	FS-2500DF
	(本体架 1)	
	(デジタルパワーアンプモジュール 120W FS-012DA 1台組込)	
	(デジタルパワーアンプモジュール 240W FS-024DA 1台組込)	
10	非常用電源パネル	FS-2500DS
	(本体架 EP給電用DS)	
	(ニカド蓄電池 NDC-2460 1個組込)	
11	接続端子盤パネル	FS-200JB
12	非常用マルチジャンクションパネル 20局	FS-2420JP
13	電源分配パネル	FS-2500PD
14	通気パネル 2U	PF-023B

非常用消費電力(最大) 831 VA


業務部消費電力 109 W

質量 113 kg

※消費電力、質量は特注品、他社品などが考慮  
されていない場合があります。

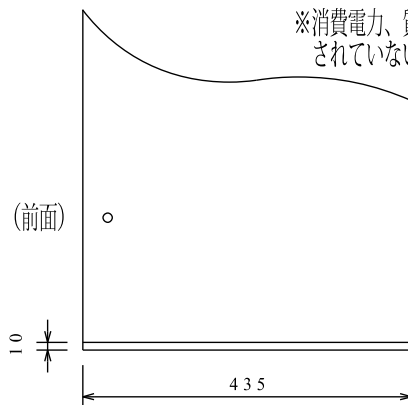


側面図



(前面)  
アンカーボルト取付用穴

4-φ15

# 横須賀市南体育会館

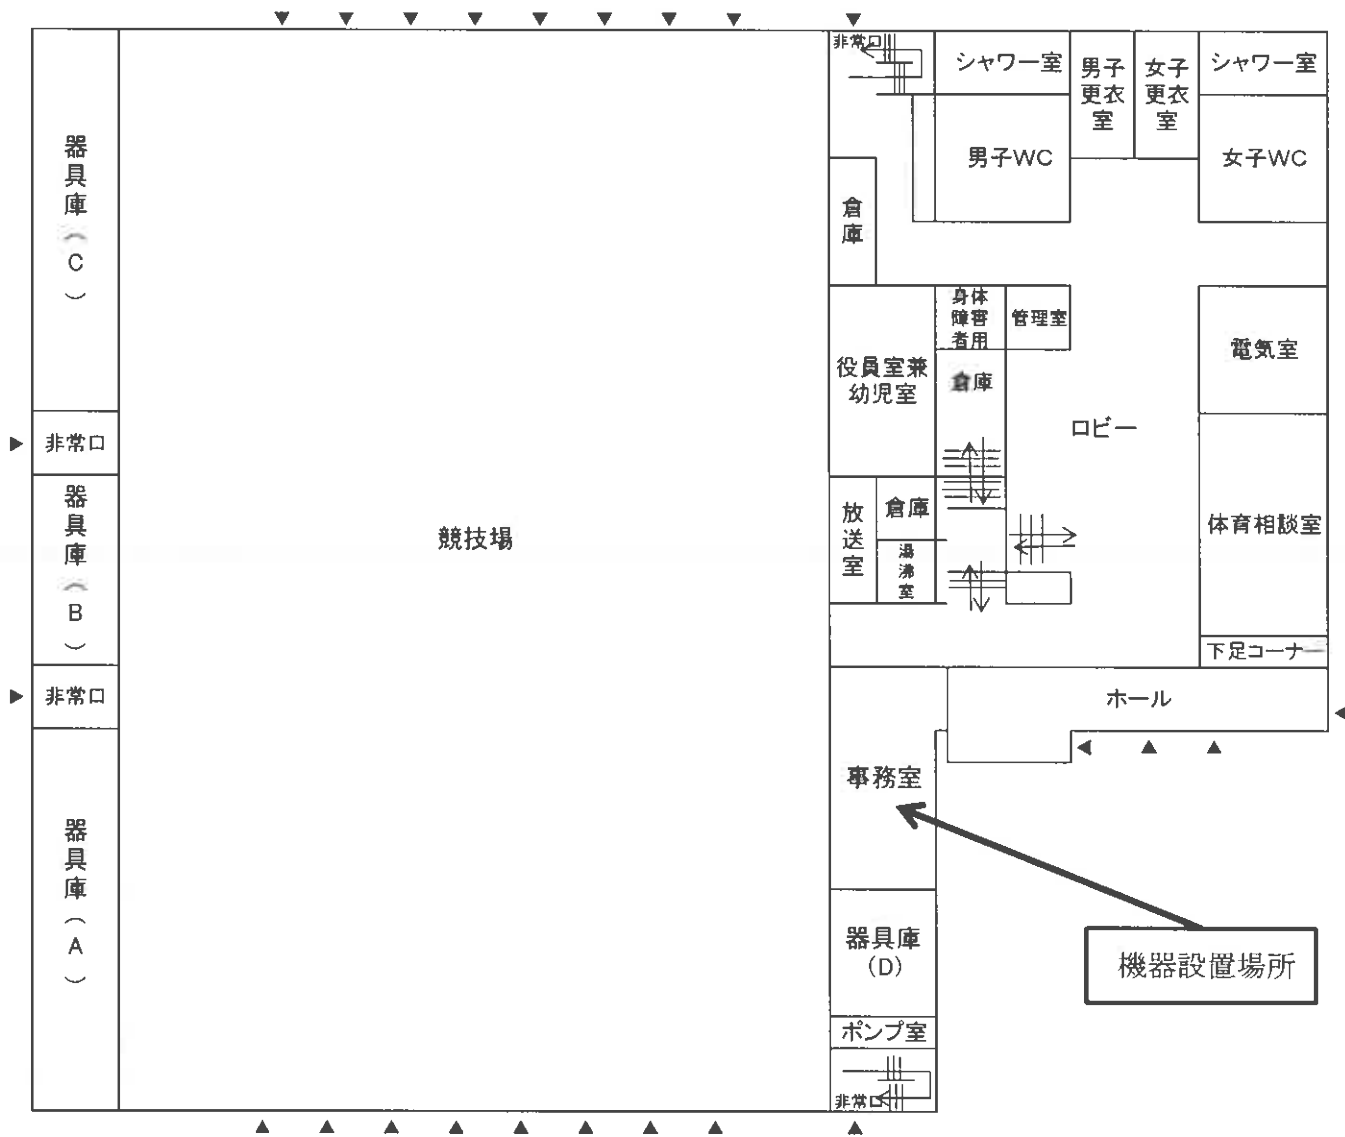

【1階 平面図】

既設管体寸法図 (参考)

