



設計図 1/1枚				
工事名				
追浜本町地区配水管布設工事(2022の1)				
工事場所				
横須賀市追浜本町1丁目96番地先から103番地先まで				
図面名称				
平面図、断面図				
図面番号				
追浜14B-4、追浜15B-1				
施工業者				
令和4年(2022年) 4月				
課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局 技術部水道管路課				
計画課			私道	有

平面図 S=1/500

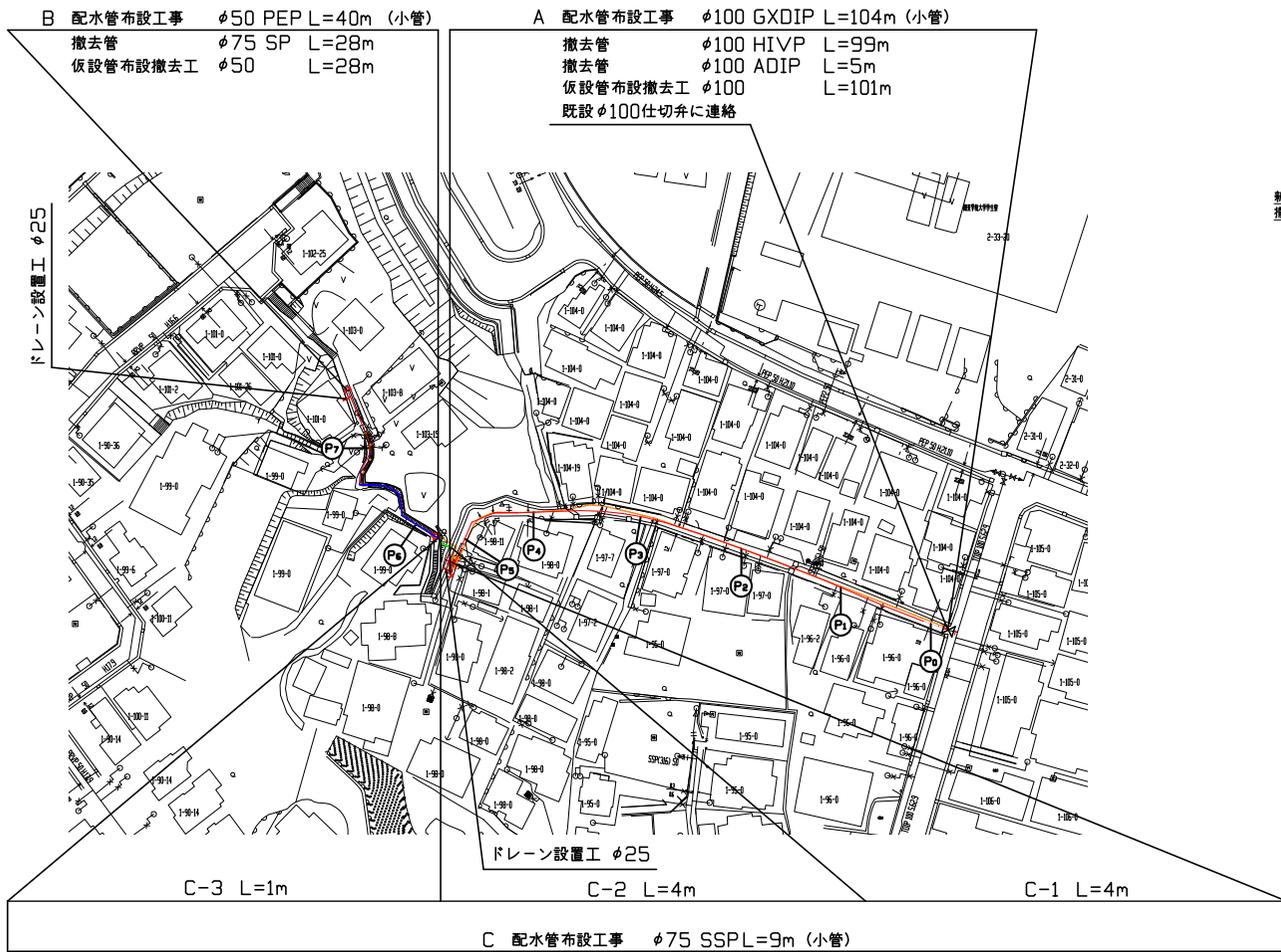

断面図 S=1/50

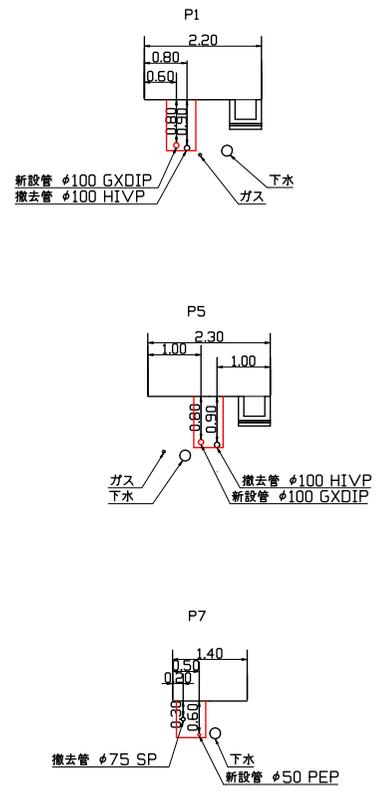


原図用紙サイズ A1
 ブロック番号 1332

工事概要	
A 配水管布設工事	φ100 GXDIP L=104m
B 配水管布設工事	φ50 PEP L=40m
C 配水管布設工事	φ75 SSP L=9m
撤去管	φ100 HIVP L=99m
撤去管	φ100 ADIP L=5m
撤去管	φ75 SP L=37m

※SSPの規格は、SUS304 Sch10S
 t=3.0mmとする。

継手絶縁防食工

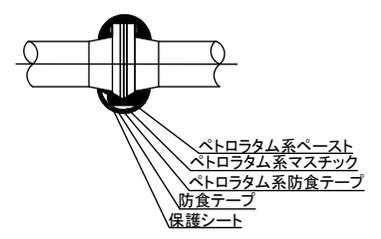

工事区間別内訳明細表														
区間	延長	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	復旧路盤	復旧舗装	本復旧	その他	区分
A	104m	0.8m	人力約0.1m ³	昼間	6m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	AS密粒=5cm	歩車道	市道
B	40m	0.6m	人力	昼間	4m	RC-40=10cm	CO=15cm(階段)	改良土	有	RC-40=20cm(舗装時10cmすぎと)	再生AS密粒=5cm	CO=15cm(階段)	歩道	市道
C-1	4m	0.8m	人力約0.1m ³	昼間	2m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	AS密粒=5cm	歩車道	市道
C-2	4m	(露出配管)	-	昼間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	私道
C-3	1m	0.6m	人力	昼間	1m	RC-40=10cm	CO=15cm(階段)	改良土	有	RC-40=20cm(舗装時10cmすぎと)	再生AS密粒=5cm	CO=15cm(階段)	歩道	市道