

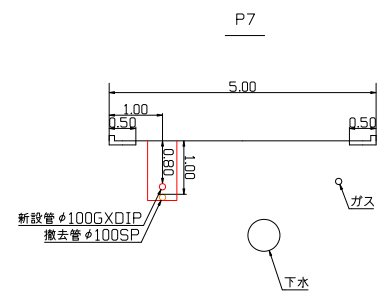
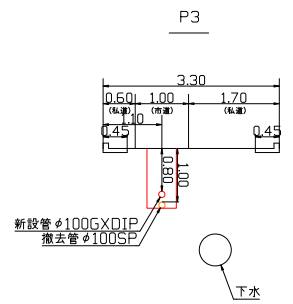


A	配水管布設工事	φ100 GXDIP	L=216m
B	配水管布設工事	φ50 PEP	L=6m
C	消火栓設置工事	単口	1基
	撤去管	φ100 SP	L=216m
	撤去管	φ50 VLG	L=6m
	消火栓撤去	単口	1基

断面図 S=1/50



平面図 S=1/500

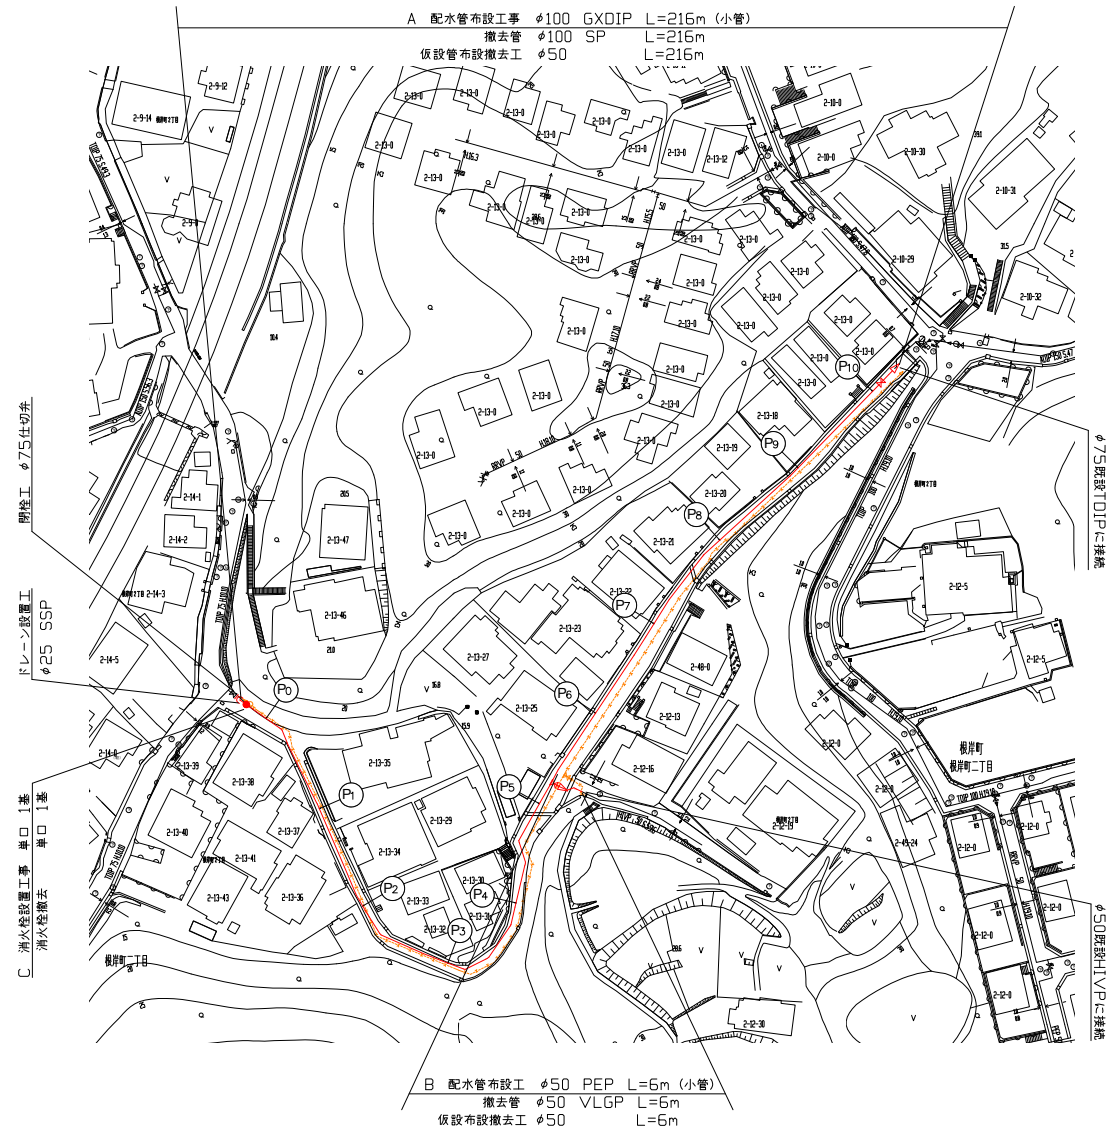

A 配水管布設工事 φ100 GXDIP L=216m (小管)  
撤去管 φ100 SP L=216m  
仮設管布設撤去工 φ50 L=216m

B 配水管布設工 φ50 PEP L=6m (小管)  
撤去管 φ50 VLG L=6m  
仮設布設撤去工 φ50 L=6m

閉鎖工 φ75仕切柱

トイレ設置工 φ25 SSP

C 消火栓設置工事 単口1基  
消火栓撤去

φ75既設DIPに接続

φ50既設VLPに接続

工事区間別内訳明細表

工事	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	復旧路盤	復旧舗装	本復旧	その他
A工事	0.8m	ハシ約0.1m3	昼間	8m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	歩車道
B工事	0.8m	ハシ約0.1m3	昼間	1m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	歩車道