


平面図 S=1/500



B 配水管布設工事 φ100 GXDIP L=123m (小管)
 撤去管 φ150 ADIP L=39m
 撤去管 φ50 HIVP L=89m
 仮設管布設撤去工 φ100 L=123m

A 配水管布設工事 φ50 PEP L=465m (小管)
 撤去管 φ150 ADIP L=98m
 撤去管 φ100 ADIP L=270m
 撤去管 φ50 HIVP L=245m
 仮設管布設撤去工 φ50 L=465m

断面図 S=1/50

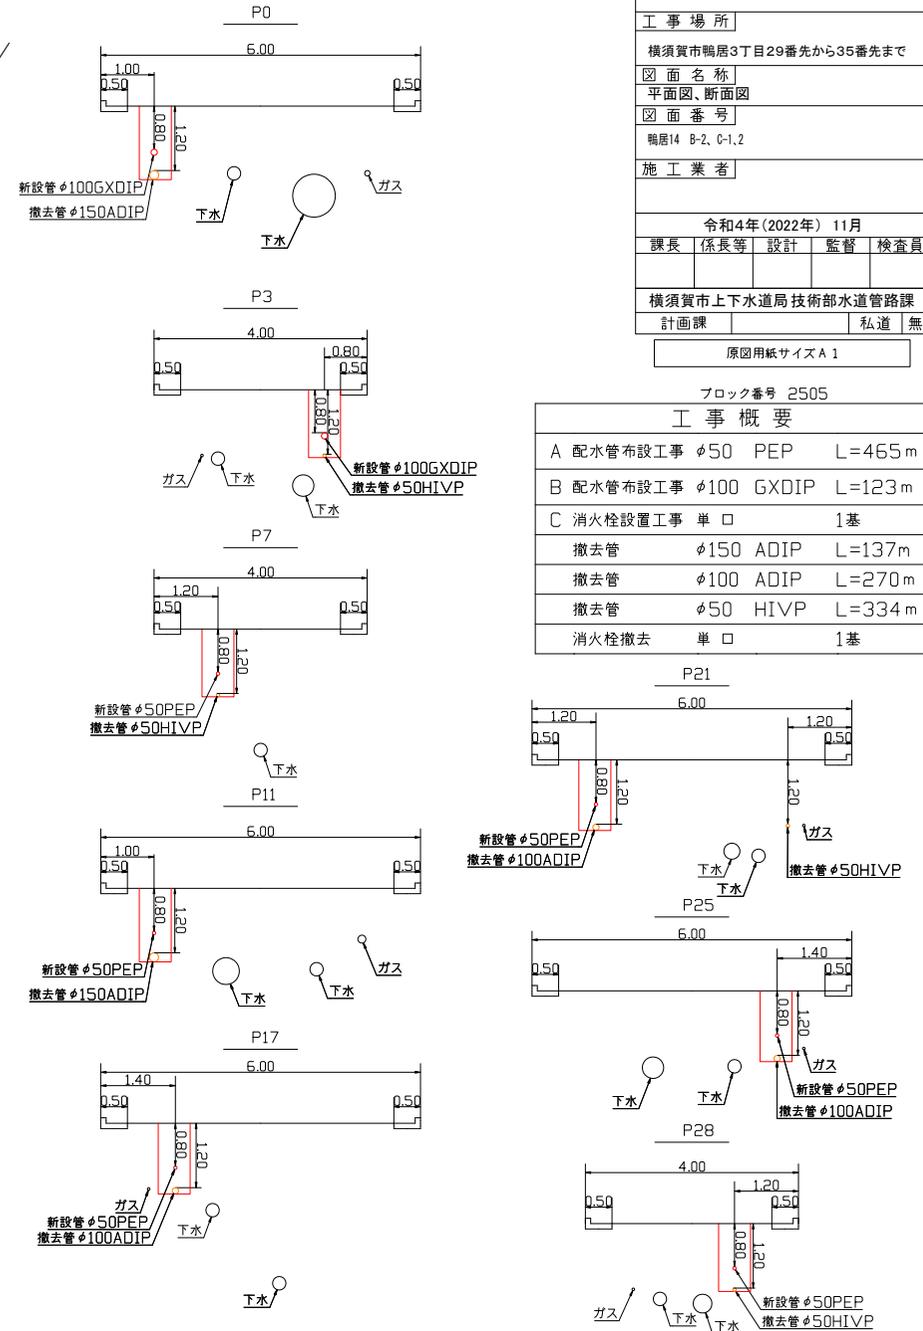

| | | | | |
|-------------------------------|-----|----|----|-----|
| 設計図 1/1枚 | | | | |
| 工事名 鴨居地区配水管布設工事(2022の2) | | | | |
| 工事場所 横須賀市鴨居3丁目29番先から35番先まで | | | | |
| 図面名称 平面図、断面図 | | | | |
| 図面番号 鴨居14 B-2, C-1, 2 | | | | |
| 施工業者 | | | | |
| 令和4年(2022年)11月 | | | | |
| 課長 | 係長等 | 設計 | 監督 | 検査員 |
| 横須賀市上下水道局技術部水道管路課 | | | | |
| 計画課 | | | 私道 | 無 |

原図用紙サイズA1

ブロック番号 2505

工事概要

| | | |
|-----------|------------|--------|
| A 配水管布設工事 | φ50 PEP | L=465m |
| B 配水管布設工事 | φ100 GXDIP | L=123m |
| C 消火栓設置工事 | 単口 | 1基 |
| 撤去管 | φ150 ADIP | L=137m |
| 撤去管 | φ100 ADIP | L=270m |
| 撤去管 | φ50 HIVP | L=334m |
| 消火栓撤去 | 単口 | 1基 |

| 工事区間別内訳明細表 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|----|-----|------------|----------|-----|------|------------|------------|----------|-----|
| 工事 | 土被り | 掘削方法(参考) | 昼夜 | 試掘 | 既設路盤 | 既設舗装 | 埋戻材 | 先行路盤 | 復旧路盤 | 復旧舗装 | 本復旧 | その他 |
| A工事 | 0.8m | バット約0.2m 3 | 昼間 | 17m | RC-40=20cm | AS密粒=5cm | 改良土 | 有 | RC-40=25cm | 再生AS密粒=5cm | 別途工事にて施工 | 歩車道 |
| B工事 | 0.8m | バット約0.2m 3 | 昼間 | 5m | RC-40=20cm | AS密粒=5cm | 改良土 | 有 | RC-40=25cm | 再生AS密粒=5cm | 別途工事にて施工 | 歩車道 |