


工事概要

A	配水管布設工事	φ100 GXDIP	L=120m
B	配水管布設工事	φ50 PEP	L=6m
C	消火栓設置工事	単口	1基
	撤去管	φ100 SP	L=118m
	撤去管	φ50 VLGP	L=6m
	撤去管	φ100 KDIP	L=2m
	消火栓撤去	単口	1基

断面図 S=1/50

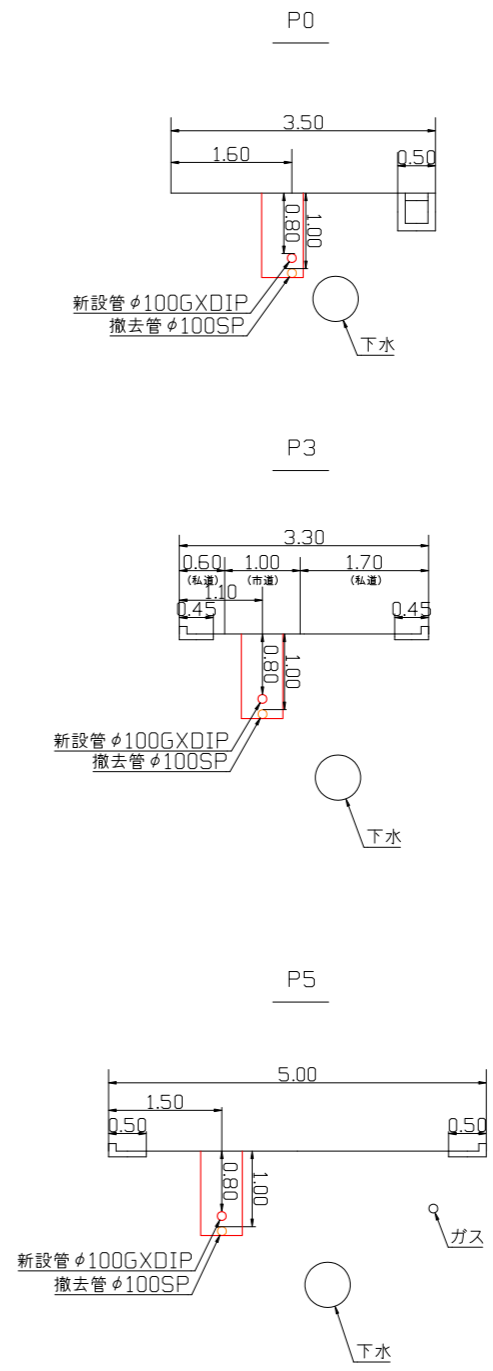

平面図 S=1/500



工事区間別内訳明細表

工事	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	復旧路盤	復旧舗装	本復旧	その他
A工事	0.8m	ハシカ0.1m 3	昼間	8m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	再生AS密粒=5cm	歩車道
B工事	0.8m	ハシカ0.1m 3	昼間	1m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	再生AS密粒=5cm	歩車道