



位置図 縮尺 1:5000

施工場所：横須賀市鴨居1丁目19番地先

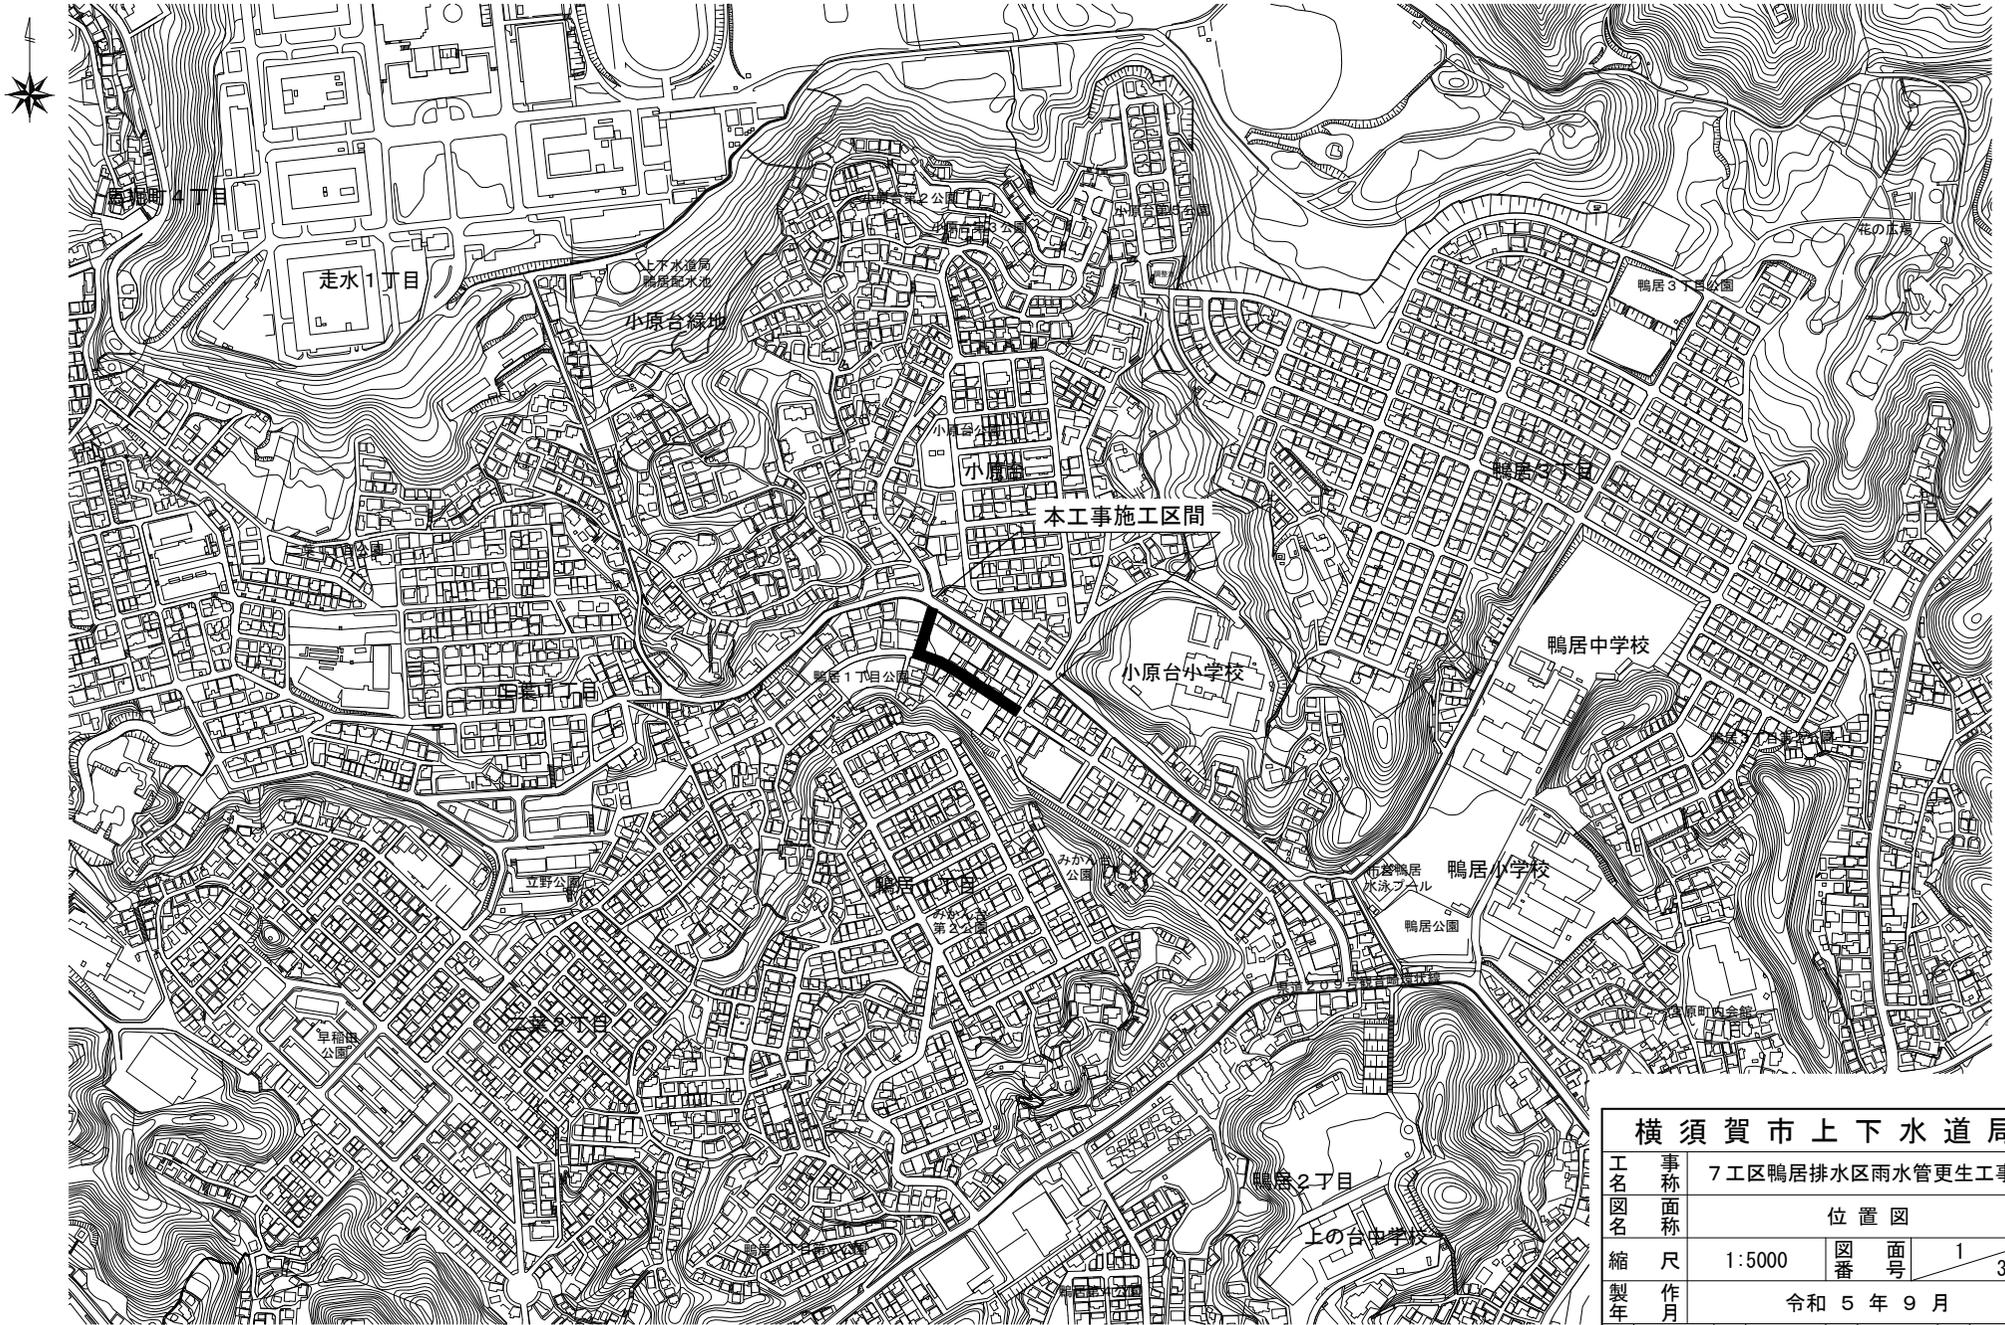

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-----|
| 横須賀市上下水道局 | | | |
| 工名 | 事 | 7工区鴨居排水区雨水管更生工事 | |
| 図名 | 面 | 位置図 | |
| 縮尺 | 1:5000 | 図番 | 1/3 |
| 製年 | 作月 | 令和5年9月 | |
| 課長 | 係長 | 担当者 | 設計者 |

平面図 縮尺 1:600

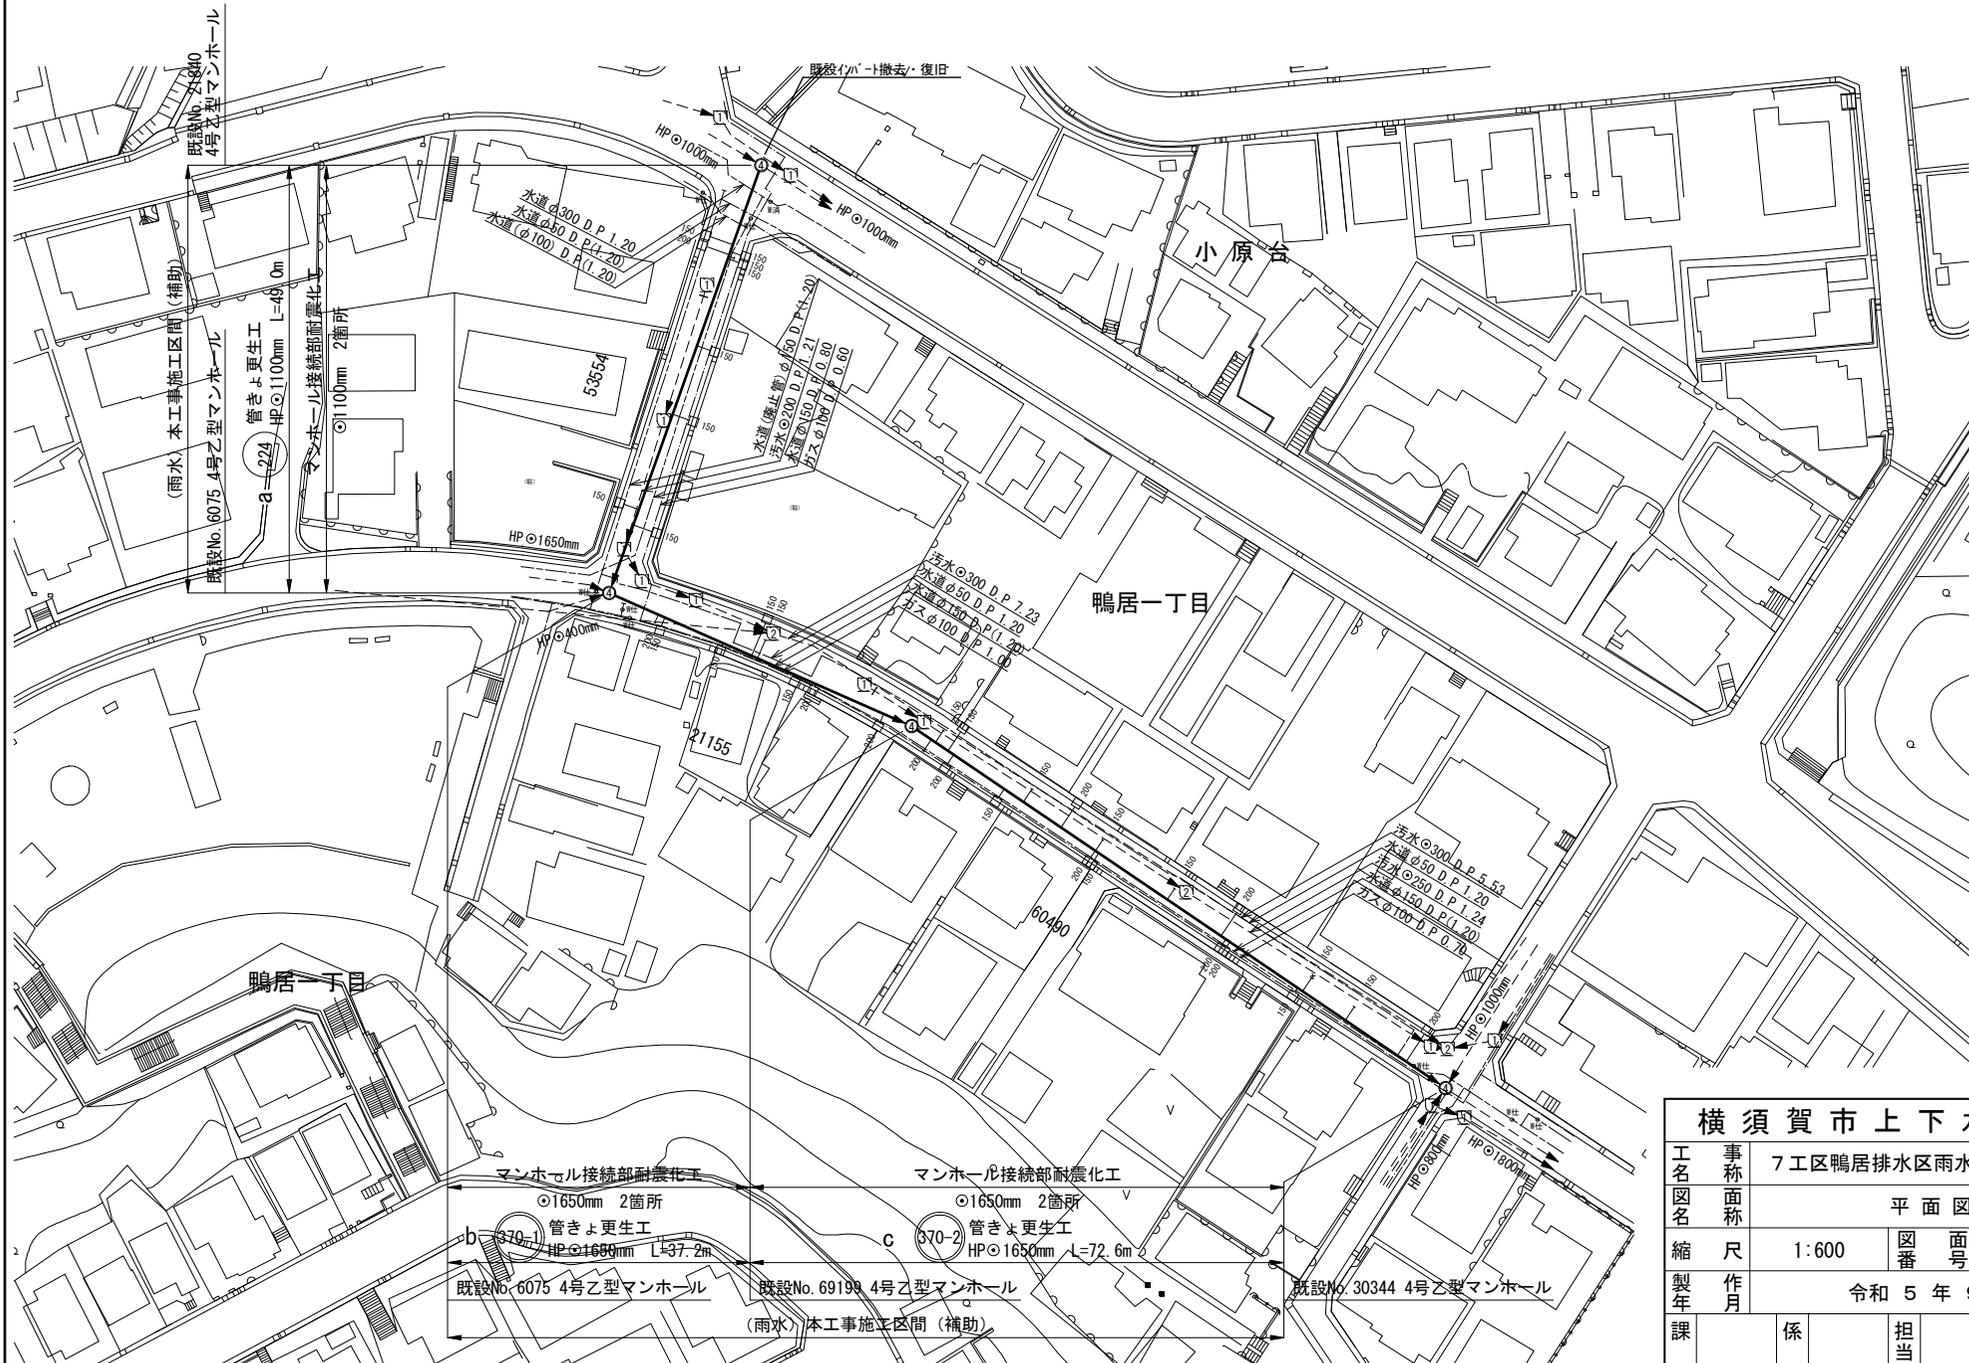


数量表

| 記号 | 管渠 管理番号 | 上流MH 管理番号 | 下流MH 管理番号 | 補単 区分 | 施工 区分 | 管径 (mm) | MH間 延長 (m) | 更生管 延長 (m) | 人孔内径 | | 上流 土被り (m) | 下流 土被り (m) | 軸荷重 | 更正構造 | 穿孔工 | | | | 管種 | 管厚 (mm) | コンクリート 圧縮強度 (N/mm ²) | 鉄筋 降伏強度 (N/mm ²) | 鉄筋量 | | | | マンホール接続部 耐震化工 (参考) | | 備 考 | | | |
|----|------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------|------|-------------|-------------|------------|------------|----|------------|--|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|-----|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | 上流 (m) | 下流 (m) | | | | | 150 (箇所) | 200 (箇所) | 突出 (箇所) | 止水 (箇所) | | | | | 砂り除去 (箇所) | 外側鉄筋径 (mm) | 外側ピッチ (mm) | 内側鉄筋径 (mm) | 内側ピッチ (mm) | 鉄筋純かぶり | | 上流 (箇所) | 下流 (箇所) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外側(内面から) | | | | 内側(内面から) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鉄筋純かぶり | | | | | | | |
| a | 5354 | 21840 | 6075 | 補助 | 昼間 | 1100 | 49.0 | 46.8 | 1.6 | 2.7 | 3.273 | 2.466 | T-25 | 複合管 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | HP管(ヒューム管) | 88 | 40 | SR235 | - | - | φ5 | 87.5 | - | 34 | 1 | 1 | 上流MH内 既設のP-1を撤去・復旧 (更生作業時、支障範囲) |
| b | 21155 | 6075 | 69199 | 補助 | 昼間 | 1650 | 37.2 | 35.6 | 1.6 | 1.6 | 3.179 | 2.498 | T-25 | 複合管 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | HP管(ヒューム管) | 116 | 40 | SR235 | φ6 | 92.3 | φ6 | 92.3 | 89 | 27 | 1 | 1 | |
| c | 60490 | 69199 | 30344 | 補助 | 昼間 | 1650 | 72.6 | 71.0 | 1.6 | 1.6 | 3.572 | 2.238 | T-25 | 複合管 | 9 | 8 | 1 | 15 | 0 | HP管(ヒューム管) | 117 | 40 | SR235 | φ6 | 95.1 | φ6 | 95.1 | 87 | 30 | 1 | 1 | 突出 (鉄パイプφ40貫通) |


詳細図

管きよ更生工(参考図)
(複合管)

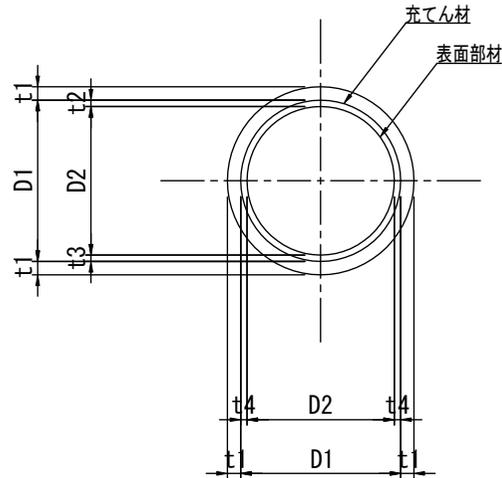

| 記号 | 管径 D1 (mm) | 仕上径 D2 (m) | 管厚 t1 (mm) | 間 隔 | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | | t2 (mm) | t3 (mm) | t4 (mm) |
| a | 1100 | 1011 | 88 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| b | 1650 | 1563 | 116 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| c | 1650 | 1550 | 117 | 75 | 25 | 49.6 |

マンホール接続部耐震化工(参考図)

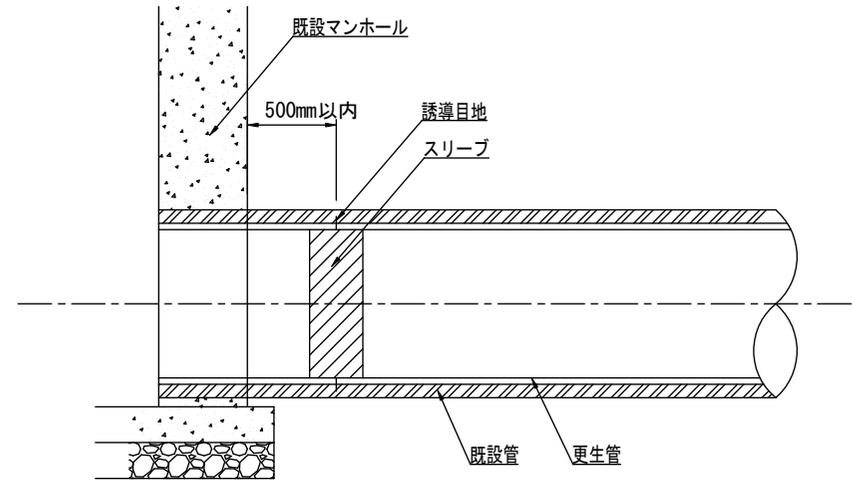

| 横須賀市上下水道局 | | | | |
|-----------|------------------|-------|-------|-------|
| 工 事 名 称 | 7 工区鴨居排水区雨水管更生工事 | | | |
| 図 面 名 称 | 数量表・詳細図 | | | |
| 縮 尺 | FREE | 図 番 | 面 号 | 3 / 3 |
| 製 作 年 月 | 令和 5 年 9 月 | | | |
| 課 長 | 係 長 | 担 当 者 | 設 計 者 | |